


GCAN-PLC-425/535 codesys使用手册

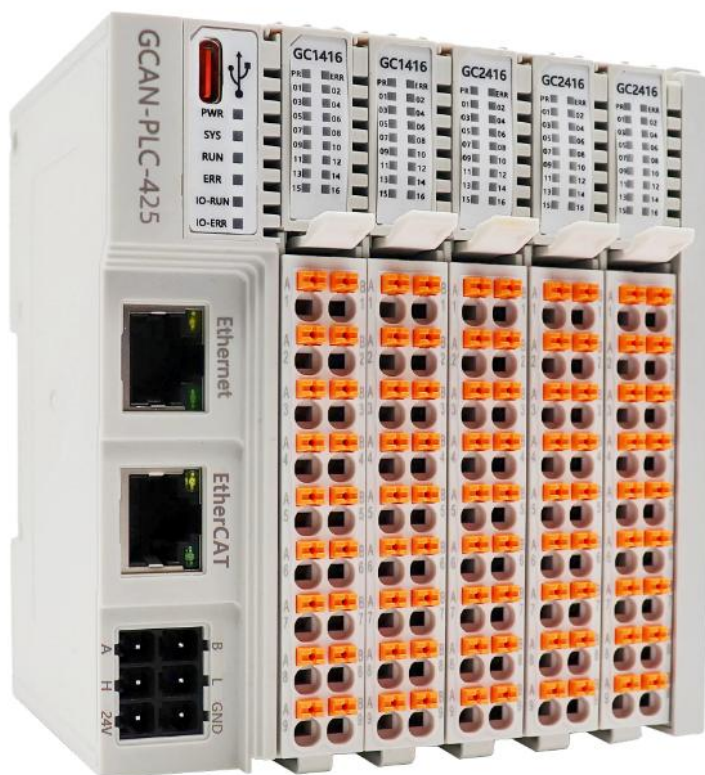

文档版本：V1.00（2024/10/08）

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2024/10/08	创建文档

目录

GCAN-PLC-425/535 codesys 使用手册	1
一、 功能一览表	1
二、 编程软件 Codesys 安装及配置	2
2.1 codesys 下载	2
2.1.1 版本要求:	2
2.2 codesys 软件安装	2
2.3 界面介绍与语言切换	5
2.3.1 编程界面介绍	5
2.3.2 切换中文环境	5
2.4 添加设备描述文件	6
2.5 安装库文件	6
2.6 新建工程	8
三、 设备连接	9
3.1 编程口说明	9
3.2 网口连接	9
3.4 下载程序	12
四、 IO 模块添加使用	13
4.1 添加扩展 IO	13
4.2 扩展 IO 扫描	16
4.3 映射 IO 地址	18
五、 CANopen master(CANopen 主站)通信添加设备	20
5.1 所需环境、物品:	20
5.2 接线图	20
5.3 配置步骤	21
5.4 Canopen 配置项解释说明	24
六、 EtherCAT Master 使用 (GCAN-PLC-535 支持)	30
6.1 添加从站 XML	30
6.2 添加主站	31
6.3 添加从站	32
七、 EtherCAT Master 使用 (GCAN-PLC-535 支持)	34
7.1 添加从站 XML	34
八、 OPCUA 通信 (GCAN-PLC-535 支持)	38
九、 OPCUA 通信安全访问 (GCNA-PLC-535 支持)	44
九、 CODESYS 的源码下载和上传 (GCAN-PLC-535 支持)	56
10.1 源码下载	56
10.2 源码上传	57
十一、 CODESYS 标签 (符号配置) 导出 xml 方法	60
十二、 GCAN_PLC_Solution 的使用	63
12.1 功能介绍及连接:	63
12.2 solution 的连接及 PLC 状态显示及控制	63
12.3 修改 PLC IP 地址	64
12.4 PLC 程序加密下载	65

12.5 IO 状态读取及 IO 固件下载	67
12.6 IO PLC 读 log	68
12.7 PLC 设备下载固件	69
十三、PLC 设备用 xcom 读取 LOG	70
十四、其他处理	71
14.1 程序报错处理（第一次使用）	71
14.2 切换软件语言	72
14.3 梯形图备注	73
14.4 切换数据显示进制	74
14.5 强制与写入	74
14.6 版本转换	75
14.7 在线帮助文档	76
14.8 仿真功能	76
14.9 变量跟踪(Trace)的使用	76
14.10 看门狗的使用	78
14.11 程序加密	79
14.12 窗口缺失如何打开	80
14.13 交叉引用列表功能	80
14.14 断点调试功能	80
14.15 查找替换功能	81
14.16 热复位 冷复位 初始值复位区别 ^[1]	82
14.17 封装库文件	82
14.18 自建功能块和函数	83
14.19 添加本体自带 IO 时，设备页没有所用的型号	84
14.20 梯形图语言（LD）注释程序	85
14.21 梯形图语言（LD）断点调试方法	85
14.22 立程序的时候设备类型选错了，程序中更新设备	86
14.23 PLC-425 掉电保持功能的使用	88
14.24 PLC-535 掉电保持功能的使用	90
14.25 PLC-535 默认用户名和密码，取消用户名和密码功能和修改用户名和密码	90
十五、资料下载地址整理	95
参考文献	96
免责声明	97
销售与服务	98

一、功能一览表

型号 GCAN-PLC- / 功能	GCAN-PLC-425	GCAN-PLC-535
3S-CANopen Master	√	√
GCAN-CANopen Slave	√	×
GCAN-Modbus RTU Slave	√	√
GCAN-Modbus RTU Master	√	√
GCAN-Modbus TCP Master	√	√
GCAN-Modbus TCP Slave	√	√
GCAN-EtherCAT Master	√	√
PLC 的 GCAN 加密方式下载	√	√
源码上传、下载	×	√
标签通信	×	√
Motion	×	√
Trace	√	√
掉电保持	√	√
设备密码	×	√

二、编程软件 Codesys 安装及配置

2.1 codesys 下载

CodeSys 编程软件是标准的 Windows 界面，支持编程、调试及配置。

2.1.1 版本要求：

GSCAN-PLC 需使用 CodeSys v3.5.16.0 及以上版本。

注意：

1) 3.5.18.0 版本在 Windows7 系统上是无法运行的。Windows7 系统。建议您安装 3.5.16.0 版本。安装包可以到 CodeSys 官网下载或登录 <http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f/3ce0> 网址进行下载。

2.2 codesys 软件安装

1) 首先先下载 CodeSys 安装包的压缩包。

2) 将所有压缩包放到一个文件里面，然后解压第一个压缩包。如图所示是分包压缩，其实是一个压缩包分成多个，便于文件传输。

注意：一定要把所有压缩包解压到同一个文件夹里面，否则安装包是不完整的。

 CODESYS 64 3.5.18.0.part1	2023-08-28 9:51	WinRAR 压缩文件	307,200 KB
 CODESYS 64 3.5.18.0.part2	2023-08-28 9:51	WinRAR 压缩文件	307,200 KB
 CODESYS 64 3.5.18.0.part3	2023-08-28 9:51	WinRAR 压缩文件	307,200 KB
 CODESYS 64 3.5.18.0.part4	2023-08-28 9:52	WinRAR 压缩文件	307,200 KB
 CODESYS 64 3.5.18.0.part5	2023-08-28 9:51	WinRAR 压缩文件	229,958 KB

3) 所有压缩包放到一个文件里面，然后解压第一个压缩包。如图所示是分包压缩，其实是一个压缩包分成多个，便于文件传输。

注意：一定要把所有压缩包解压到同一个文件夹里面，否则安装包是不完整的。


4) 解压完成后，会出现对应版本的安装程序，双击安装程序启动安装。

 CODESYS 64 3.5.18.0	2022-04-11 16:12	应用程序	1,471,402...
---	------------------	------	--------------


5) 点击 Install, 然后点击 Next>,



6) 选择 I accept the terms in the license agreement, 然后点击 Next>
接下来选择 I have read the information, 然后点击 Next.

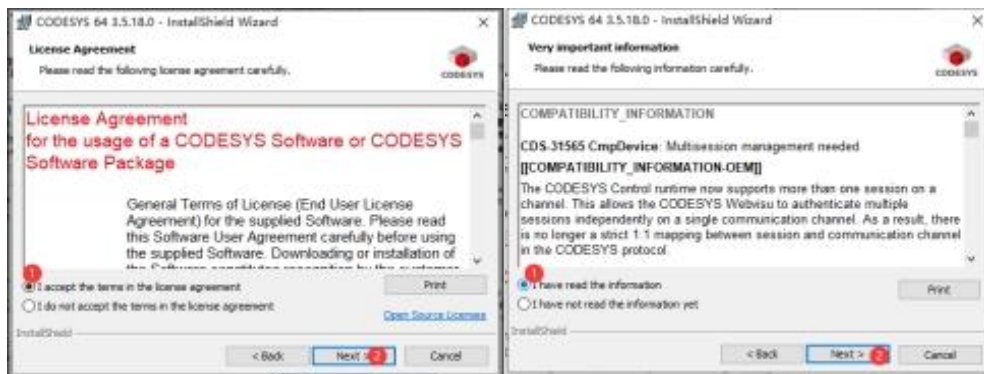

7) 点击 Change...来选择您想把软件安装到的位置, 我这里选择安装到 D 盘 codesys3.5.18.0 这个文件夹中, 点击 OK。

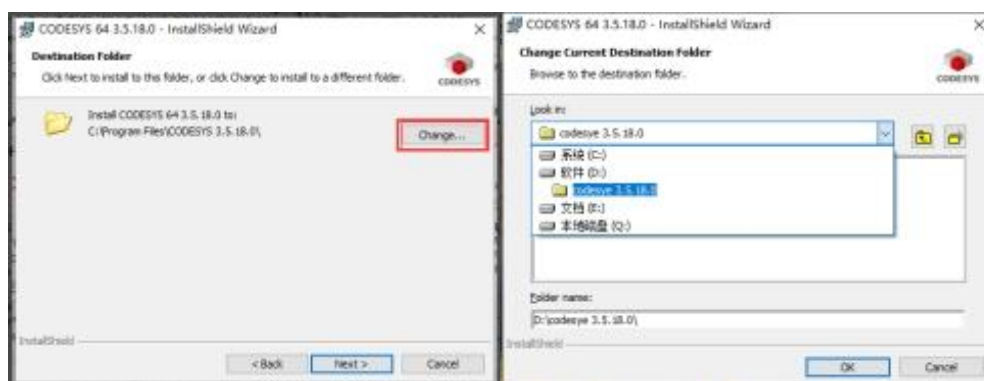


8) 点击 Next>，然后选择 Complete，再点击 Next>



9) 再点击 Install，然后会进入读条安装的过程。

注：安装时间因电脑性能不同而长短不一，如果进度缓慢请耐心等待。

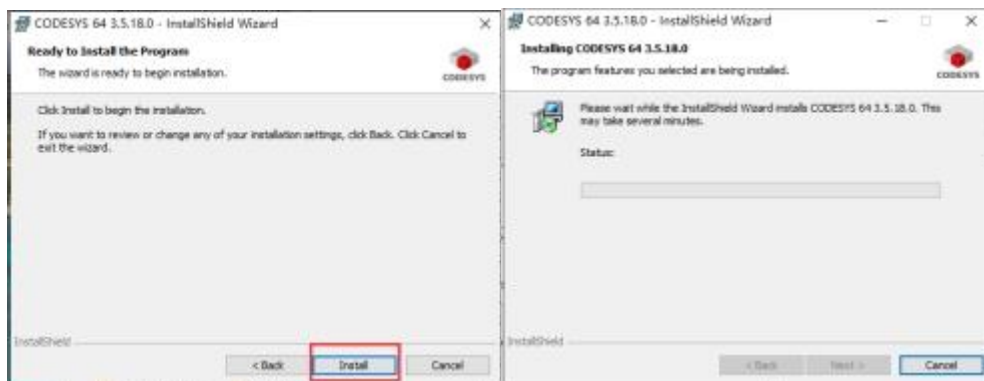

注：如提示以下弹窗，请单独安装 WebView

下载地址：<http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f/d13e>


10) 安装完成后，可以直接在桌面找到 CODESYS 图标，双击运行打开会显示软件版本。



2.3 界面介绍与语言切换


2.3.1 编程界面介绍

- 1) 菜单工具栏
- 2) 设备/POU 窗口
- 3) 编程窗口
- 4) 消息窗口

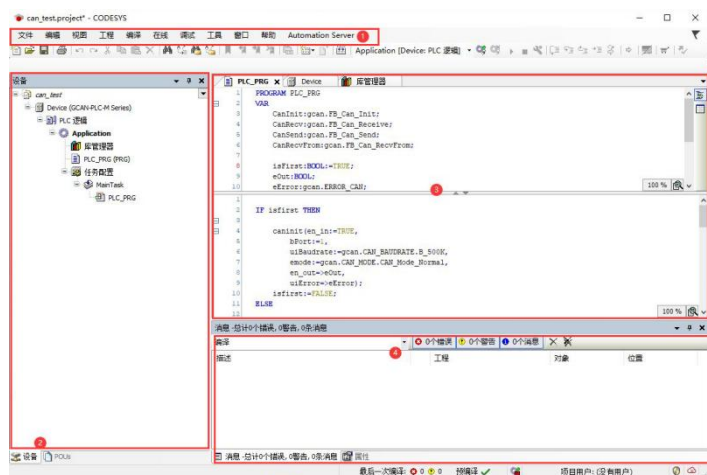

2.3.2 切换中文环境

点击工具(TOOLS)=>选项(options)=>语言设置(International Setting)=>指定语言(specific language)=>中文=>重启 Codesys 软件

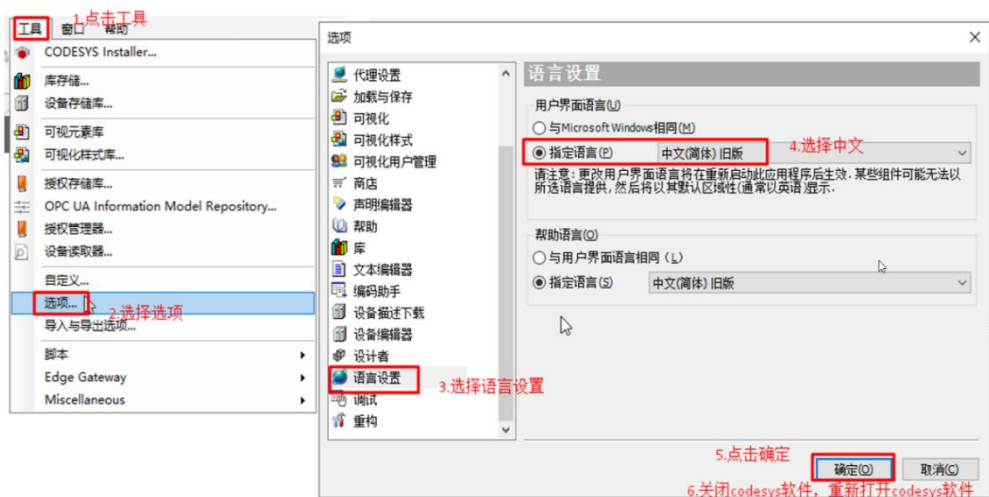

2.4 添加设备描述文件

相关资料下载地址: <http://www.gcan.com.cn/580e/95a1/c063/045e>


此只适用于CODESYS内核设备。CODESYS内核设备, 需要安装CODESYS软件, 进行编程开发。

CODESYS软件及相关资料下载: [CODESYS软件及资料下载](#)

1) 软件双击桌面 codesys 标志, 打开 codesys





2) 安装设备描述文件: 选择工具=>设备存储库, 在打开的界面中进行设备描述文件的安装。

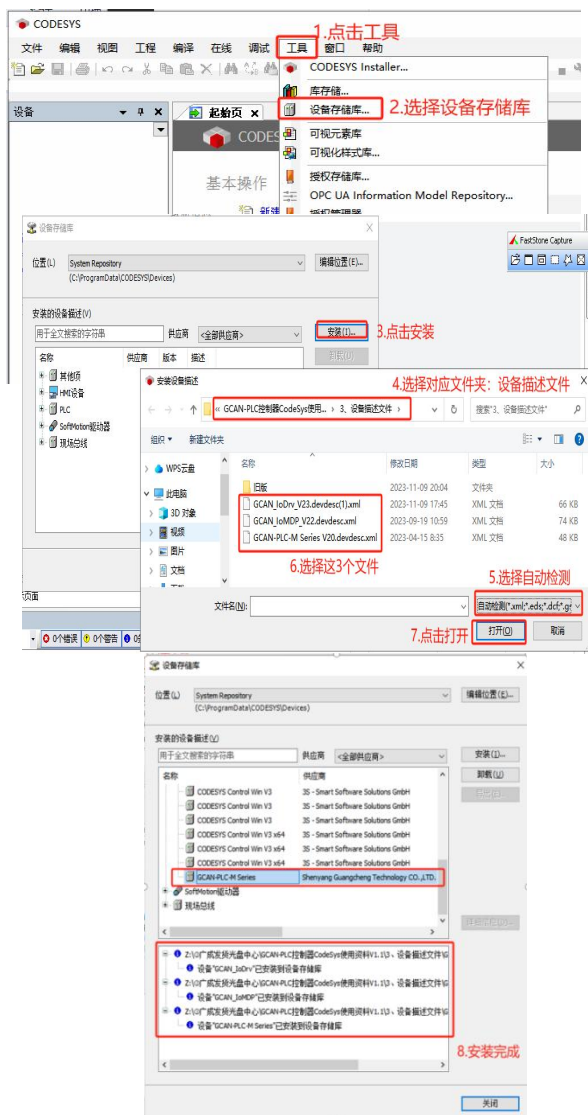


2.5 安装库文件

1) 在 CodeSys 编程界面的上方找到工具点开, 选择库存储..., 点击右侧安装..., 选择想要安装的库文件然后点打开。

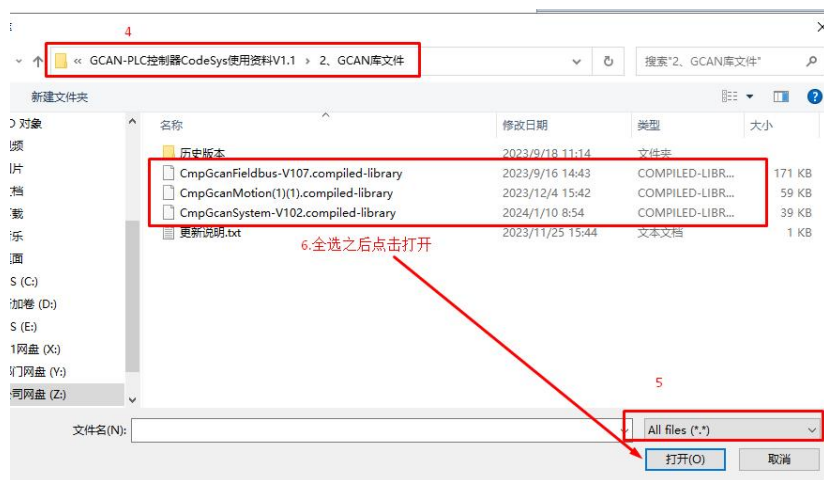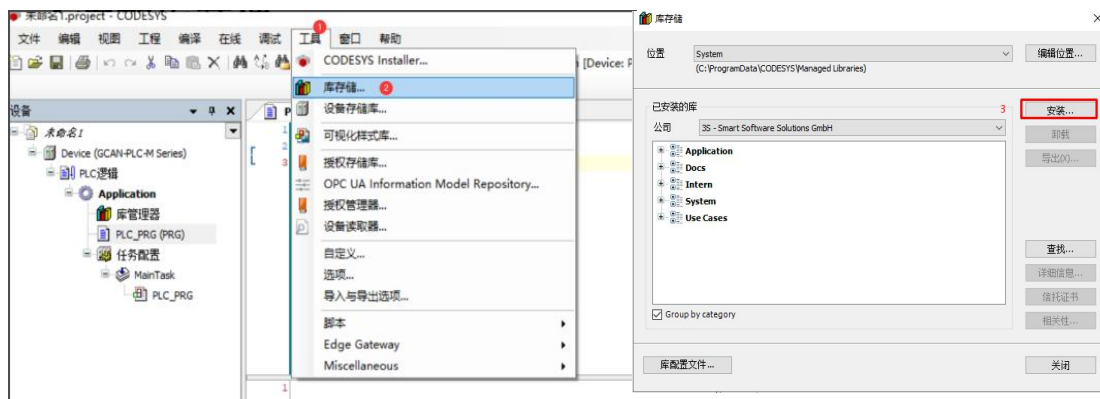


2) 添加完毕后点击右上角关闭即可。

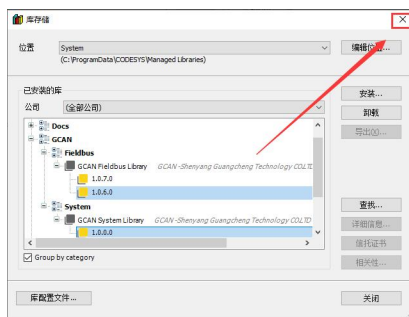


2.6 新建工程

点击新建工程...，如果您的手上有程序想要打开，请点击打开工程...，如下图

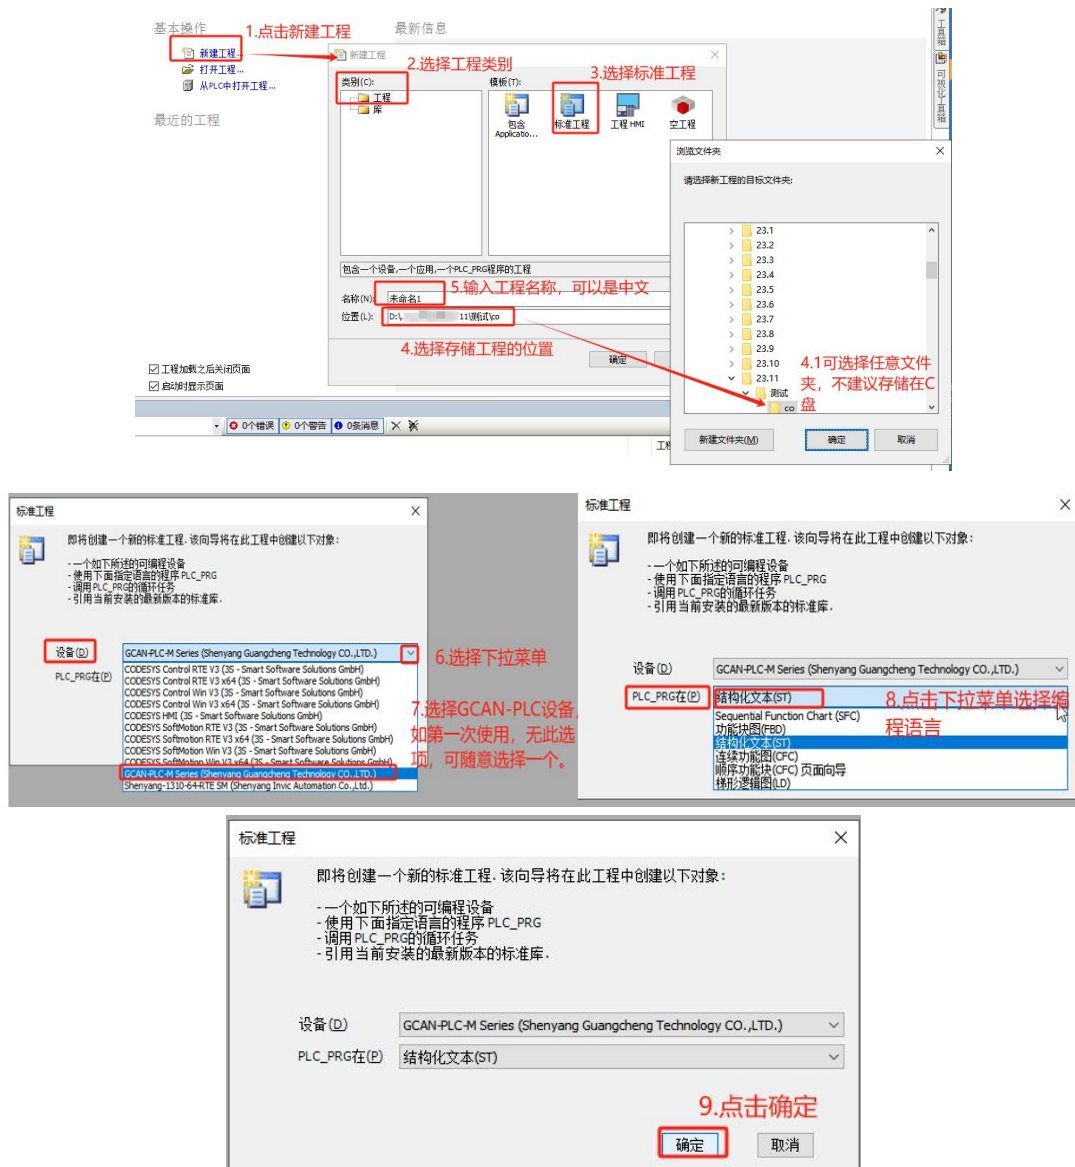

编程界面如图所示：

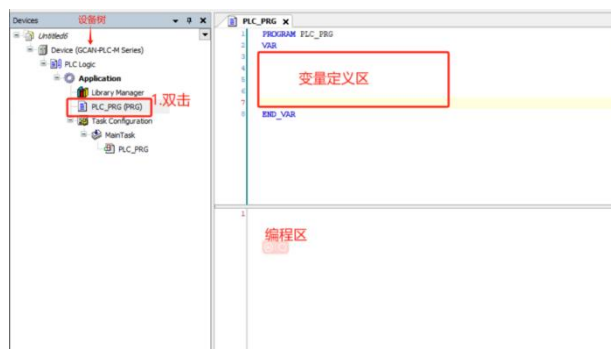

三、设备连接

3.1 编程口说明


进行设备连接前，请保证 PLC 电源正确输入，具体接口请参照对应型号使用手册。

编程口：PLC 与编程环境之间的连接为网口连接（EtherNet）。

3.2 网口连接

3.2.1 更改电脑 IP

打开网络适配器界面：任意界面，同时按住键盘 WIN+R 打开运行界面=>输入 ncpa.cpl=>点击确定

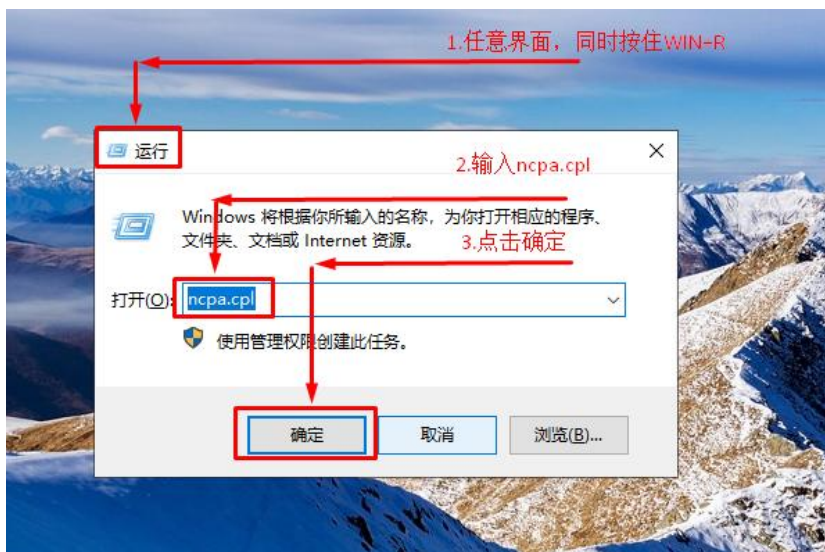


设置电脑 IP：选择对应网口=>右键选择属性=>IPv4=>属性=>使用下面的 IP 地址=>输入同网段 IP=>输入子网掩码=>确定=>逐级关闭界面即可

同网段：如与 GCAN-PLC 保持同网段，GCAN-PLC 默认 IP 为 192.168.1.30，则同网段设备应设置 IP 为 192.168.1.n


n 应为 1-256 之间的正整数，但不能是 192.168.1.30、192.168.1.10，n=10,30 会造成地址冲突。

地址冲突：同一网段的设备有两个相同的 IP 地址。

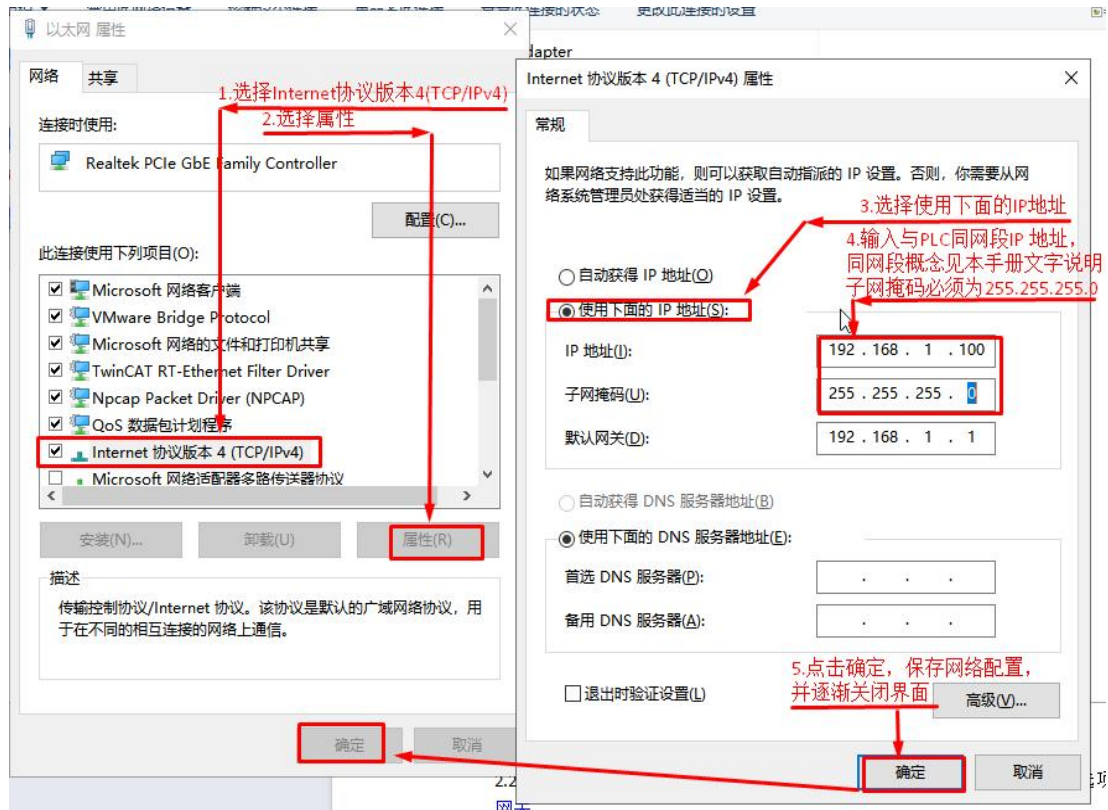


3.2.2 CodeSYS 软件配置


1) 连接双击 Device (GCAN-PLC-M Series), 点击网关, 在弹出的下拉选项中选择配置本地网关...

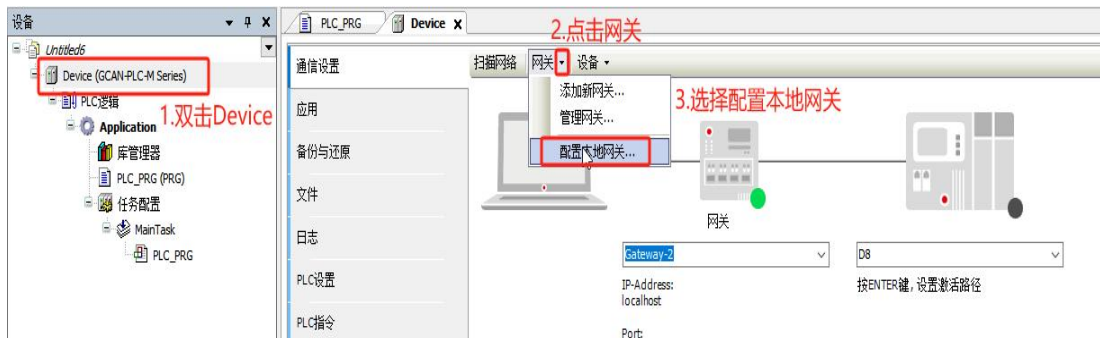

2) 点击添加, 点击添加接口..., 下拉选项中选择 UDP 接口, 点击确定。

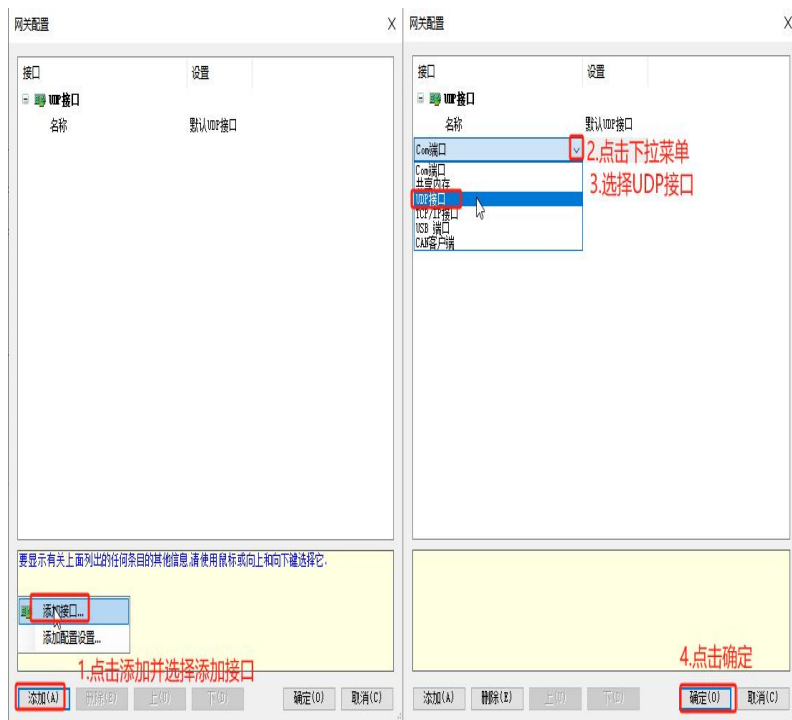

3) 点击扫描网络，在 Gateway-1 下方会出现对应的网口连接的设备，这里我以 510 为例，点击确定。

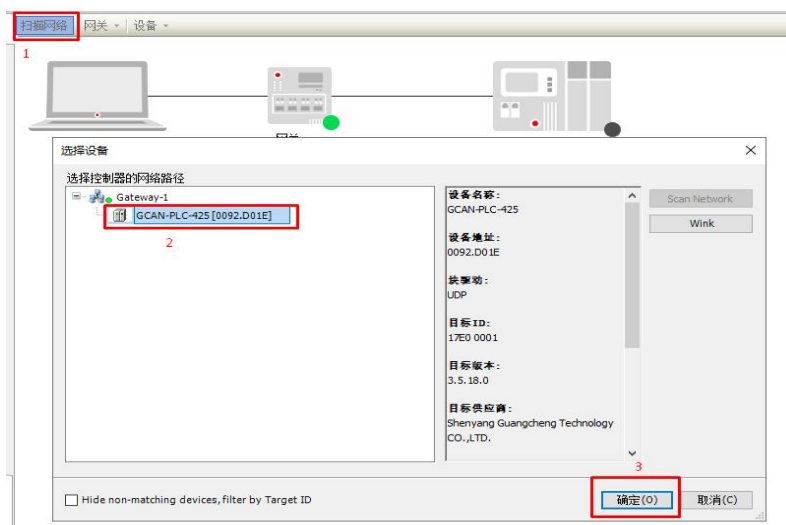


4) 如下图所示，即已完成网络连接，然后设备就通过网口连接到 CodeSys 软件上了。



3.4 下载程序



连接设备以后, 选择在线=>登录=>。会弹出是否创建此应用并下载的提示, 选择是。

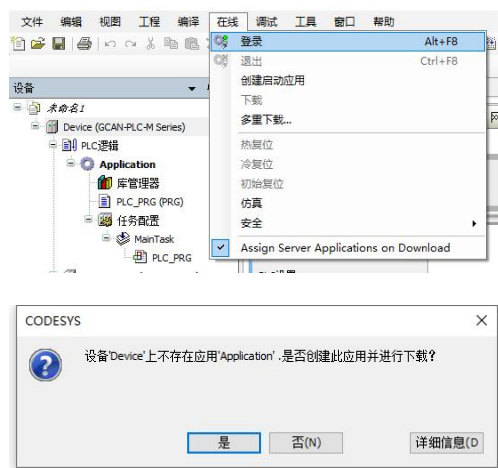

四、IO 模块添加使用


4.1 添加扩展 IO

右键点击 Device(GCAN-PLC-M Series)=>添加设备=>其他项=>双击添加 GCAN_IoDrv

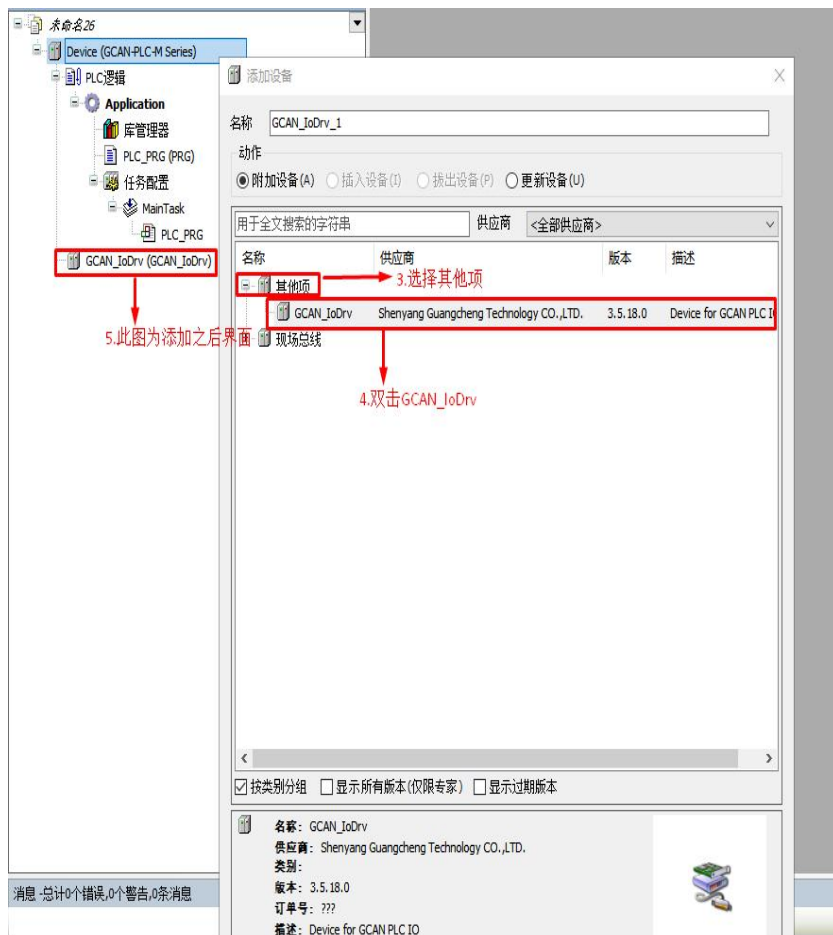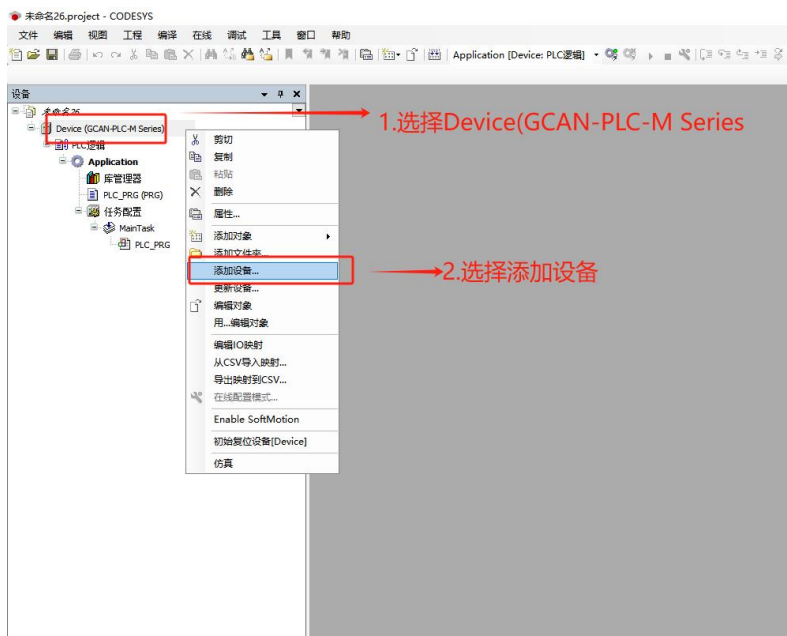


右键 GCAN_IoDrv=>添加设备=>其他项=>GCAN_IoMDP=>关闭窗口=>双击设备树

GCAN_IoMDP=>internalI/O 映射=>maintask

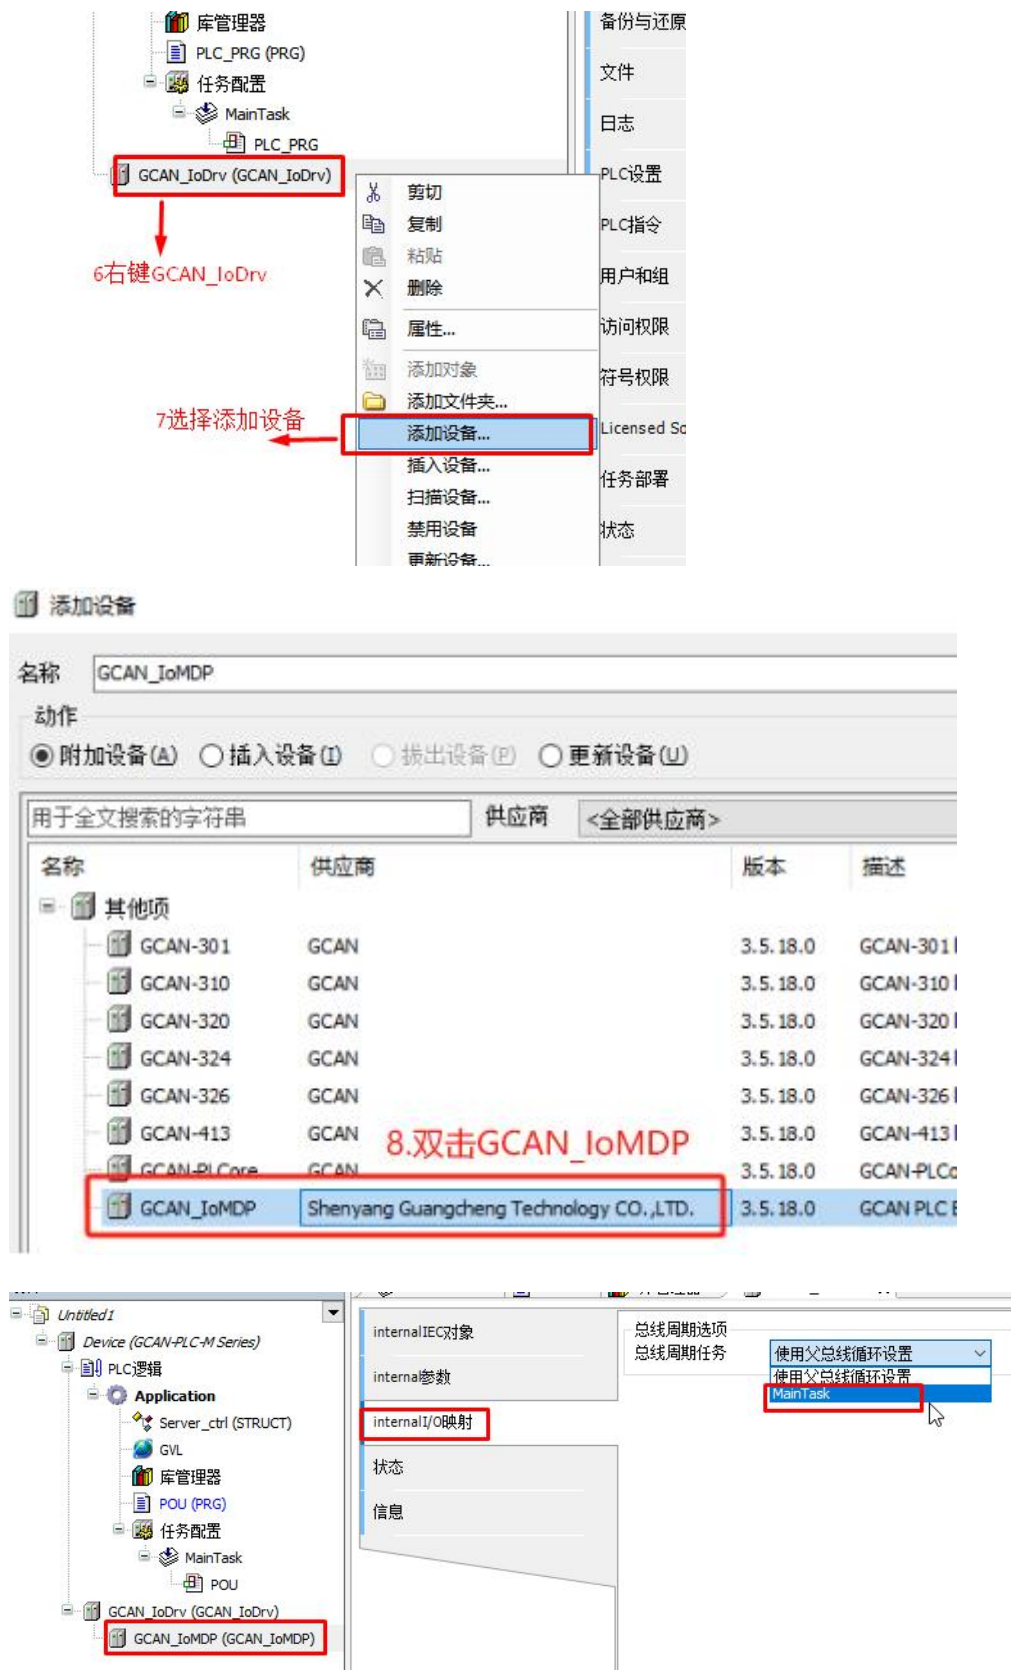

右键 GCAN_IoMDP=>添加设备=>在界面选择对应的扩展 IO 型号=>双击设备树对应的扩展 IO 型号=>GCBUSI/O 映射=>Maintask=>使能 1

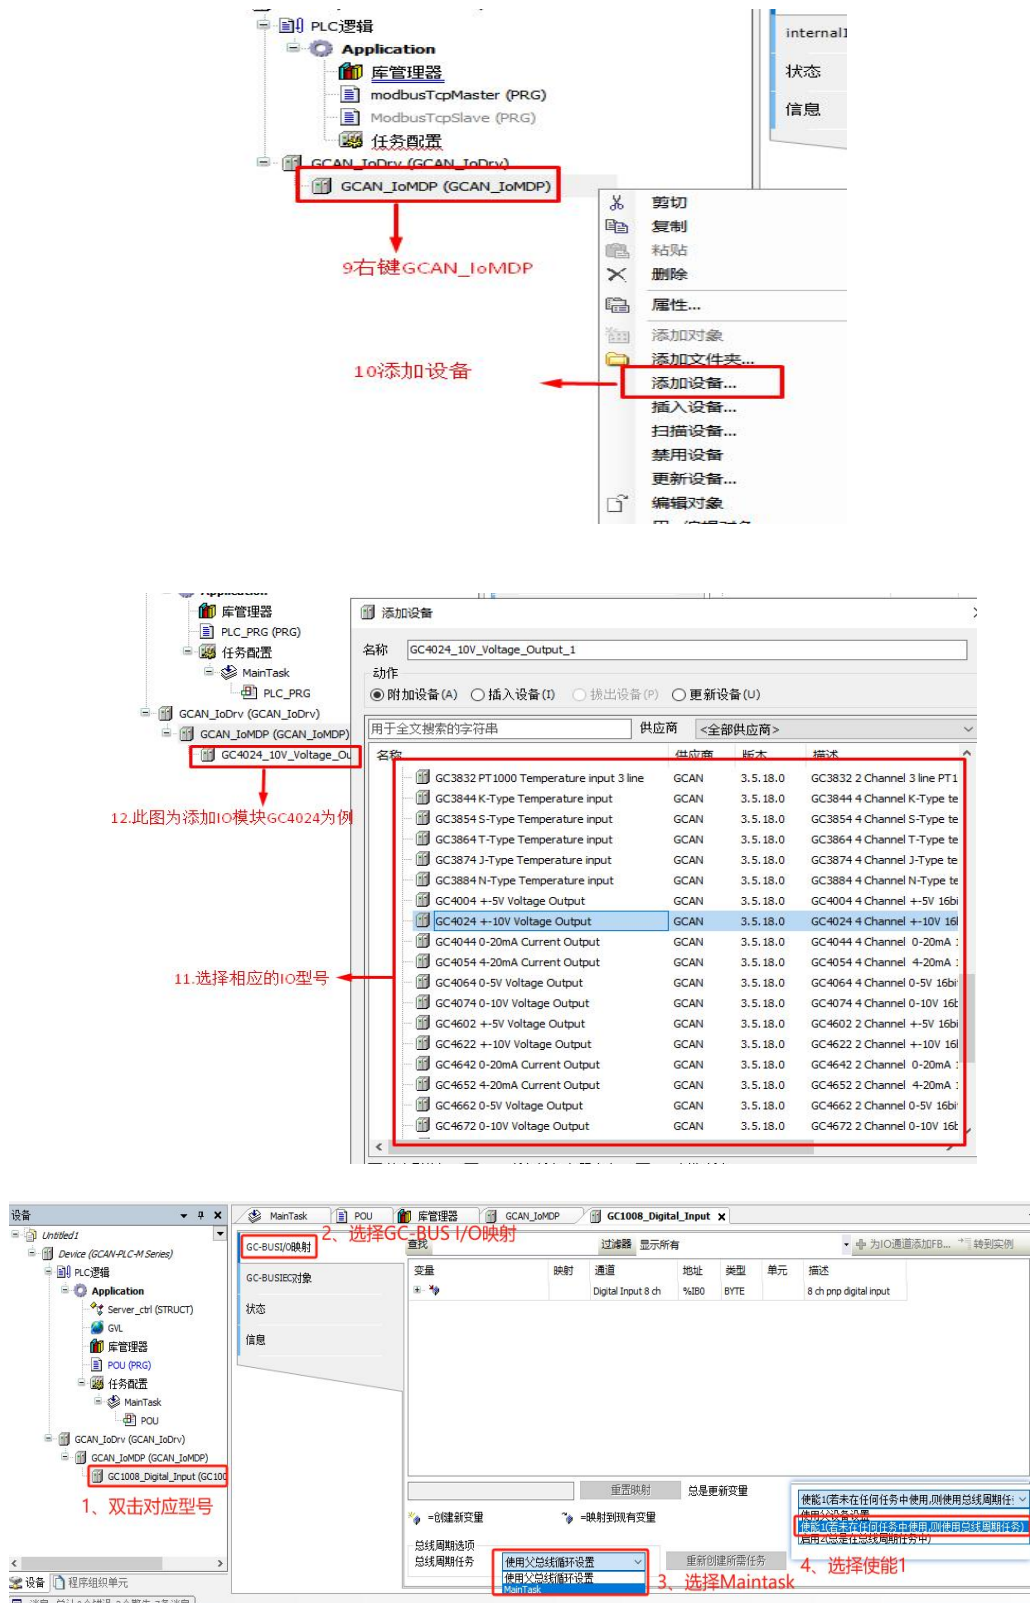


4.2 扩展 IO 扫描

另外，CodeSys 软件还支持扫描设备的功能，如果您不想一个一个的添加，也可以使用扫描功能添加模块。

编程线缆(网线/数据线)将 CodeSys 软件和硬件设备连接起来，步骤可参看[二、设备连接](#)



连接设备以后，选择在线，然后点登录。会弹出是否创建此应用并下载的提示，选择是。

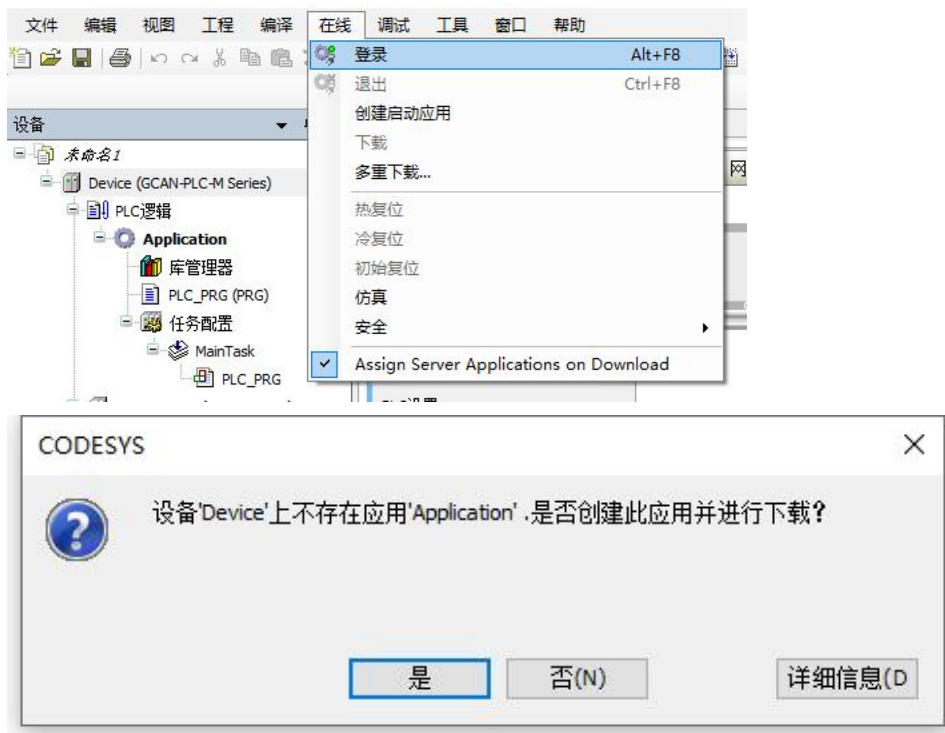

3) 此时程序已经登录到设备上，右键 GCAN_IOMDP，选择扫描设备，可以看到，PLC 搭载的模块会被扫描上来，如果扫描列表是空的，点击左下的扫描设备，如果还没有扫描上来，还



请手动添加模块。然后点击复制所有设备到工程，设备就添加完毕了。

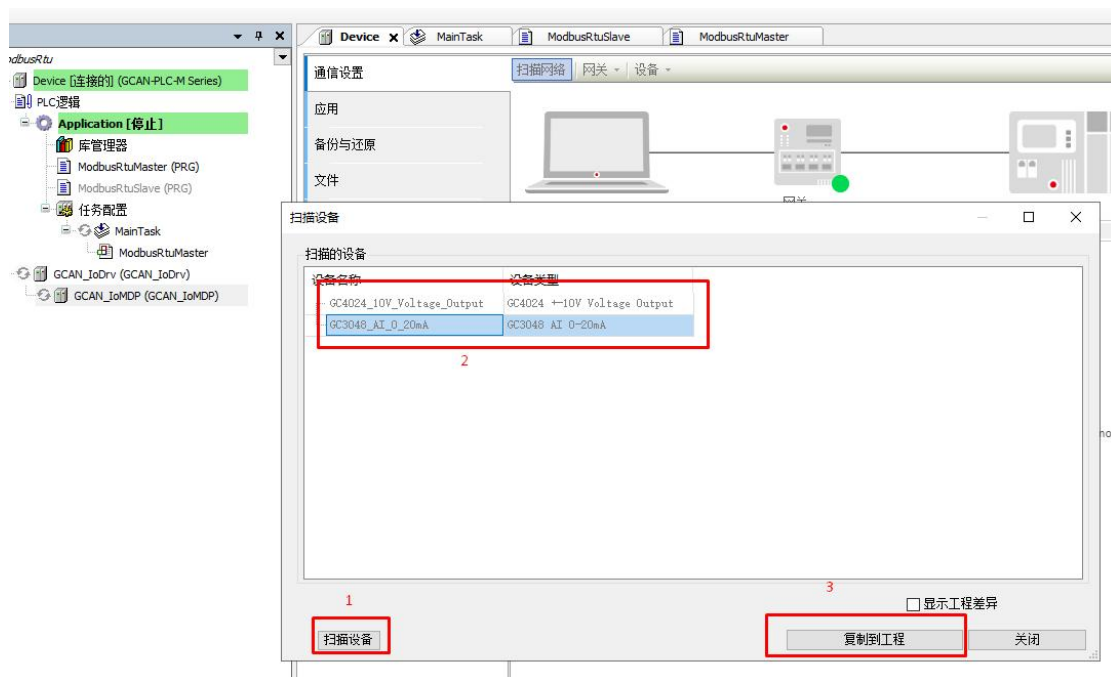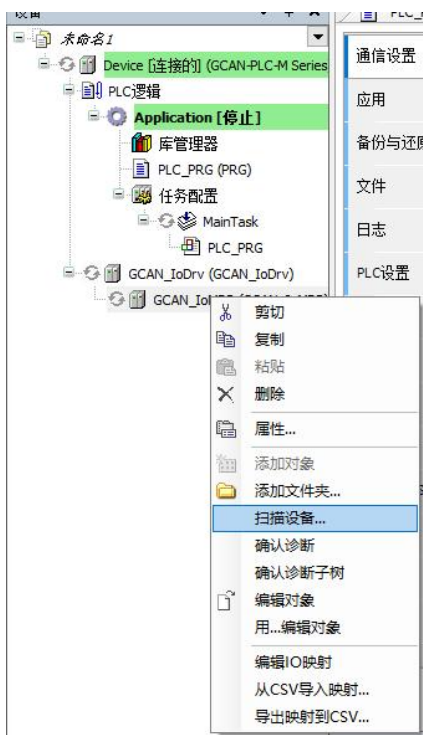


4.3 映射 IO 地址


1) 查看对应 IO 片数据类型，以 IO 扩展 GC-IO-4024 为例




2) 在程序中新建对应数据类型的变量：GC-IO-4024 是 4 通道的数字量模块，所以我建立了变量 Q4024_1 到 Q4024_4 代表 4 个输出变量。

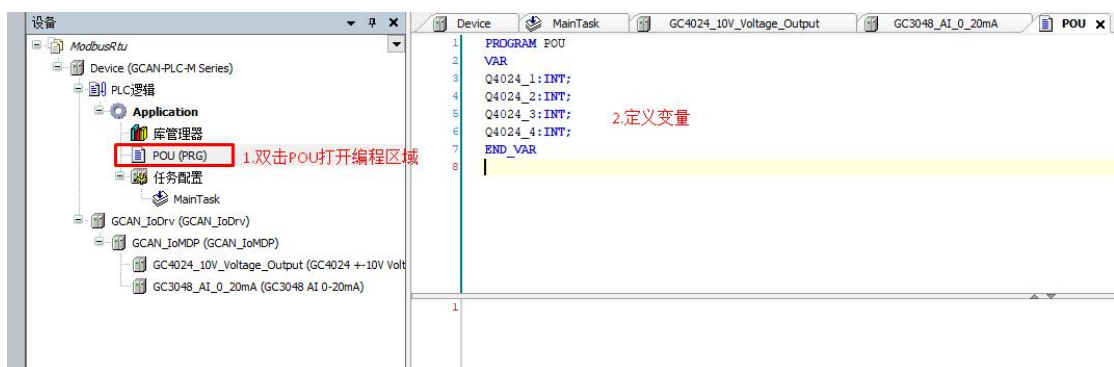

3) 双击 GC-4024，然后打开变量折叠栏，能看到有 4 个通道。双击 3 的位置，会出现一个有...的方框，这个方框是选择您想要对应的变量的。

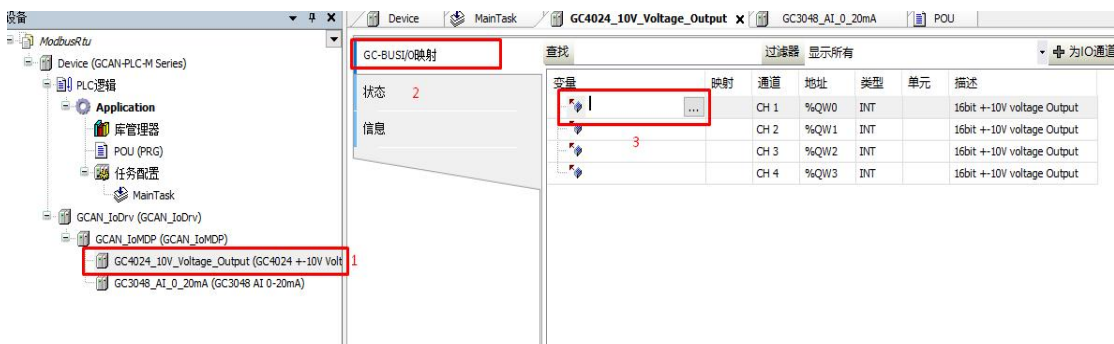


例如，我想让 CH1 对应到我写的 Q4024_1 这个变量上，点击...，点开 Application 的折叠栏，点开 POU 的折叠栏，选中 Q4024_1，点击右下角的确定。

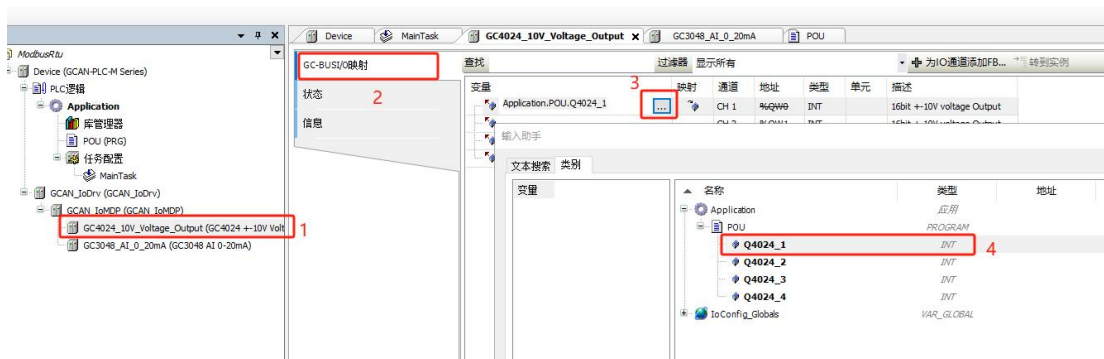

以此类推，我将所有的代表输出的变量都对应到了 GC-IO-4024 的 4 个端口上，这就是 IO 映射。

而输入模块 GC-IO-3048 的映射和输入没有差别，只需要注意 GC-IO-3048 映射的变量是否是您需要的变量。

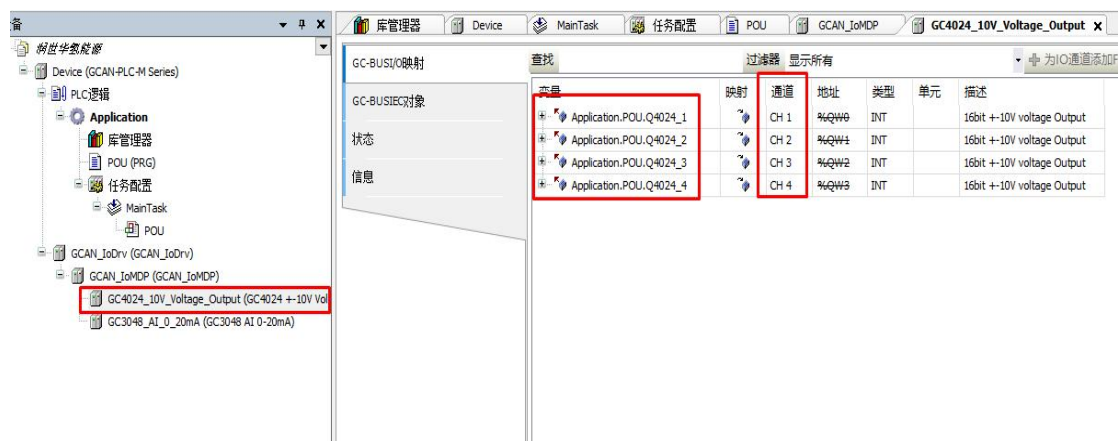

五、CANopen master(CANopen 主站)通信添加设备

5.1 所需环境、物品:


codesys sp16 及以上版本运行环境、

GCAN-PLC-425、canopen 从站设备（电机、传感器等）


USBCAN 分析仪(可作总线分析，可以没有)

5.2 接线图

原理图

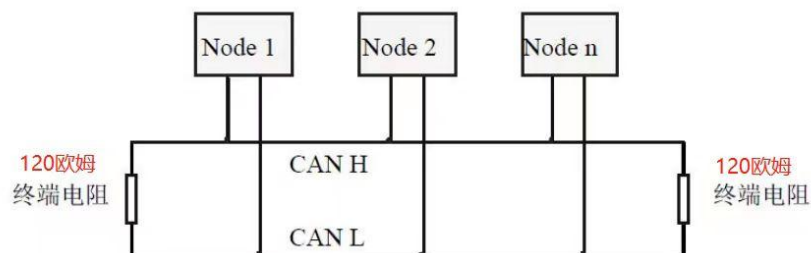

实物图

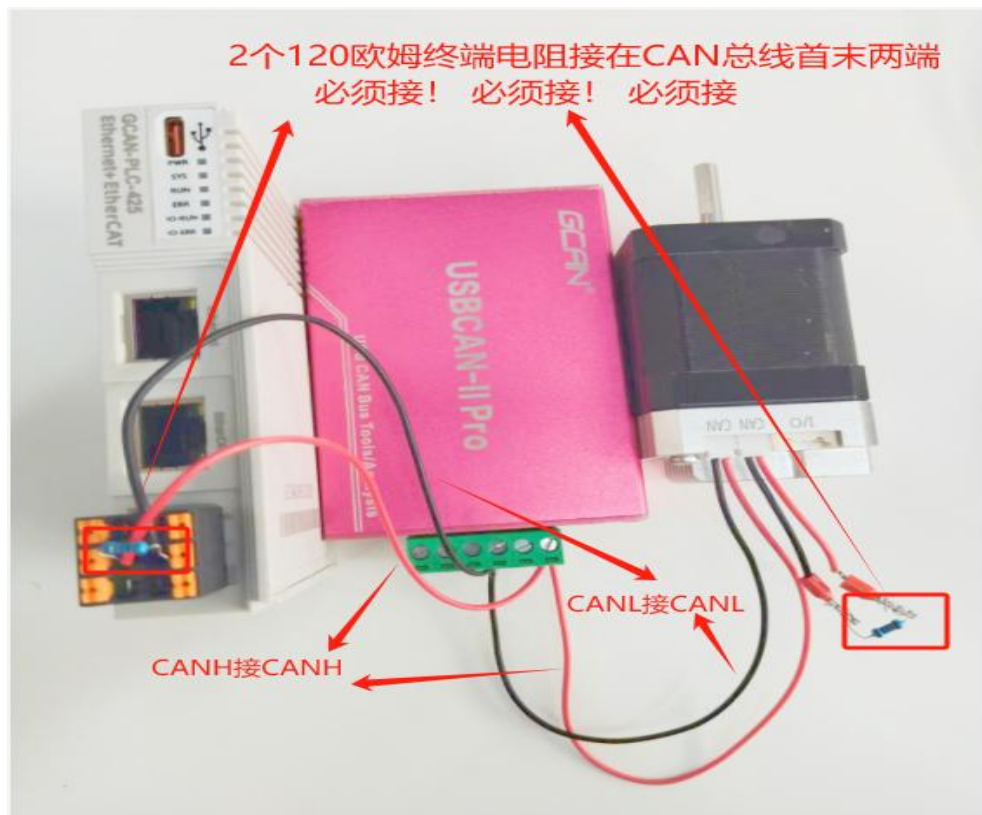

5.3 配置步骤


- 1) 双击桌面 codesys 标志，打开 codesys




- 2) 添加从站 EDS 文件:

注:(1)从站设备 EDS 文件由从站厂家提供，与 PLC 无关。

- (2)下图第 6 步请选择正确的 EDS 文件名称，图中所示只是举例，使用的从站设备不同，文件名称不同。

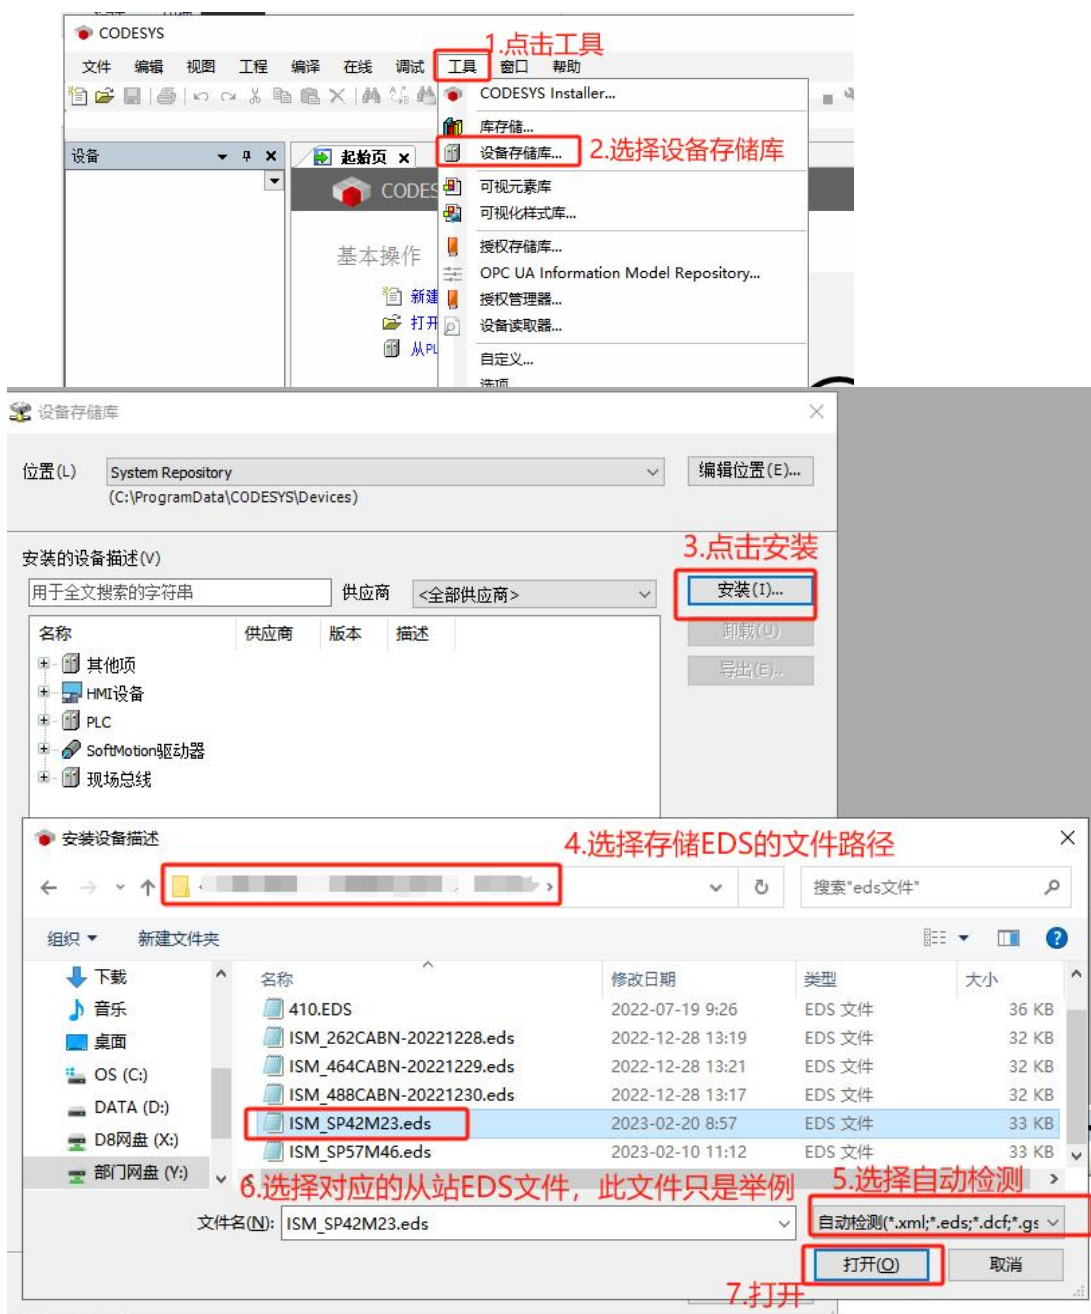



3) 添加 CAN 口:右键 device=>选择添加设备=>展开现场总线=>展开 CANbus=>选择 CANbus=>添加设备=>修改网络号及波特率

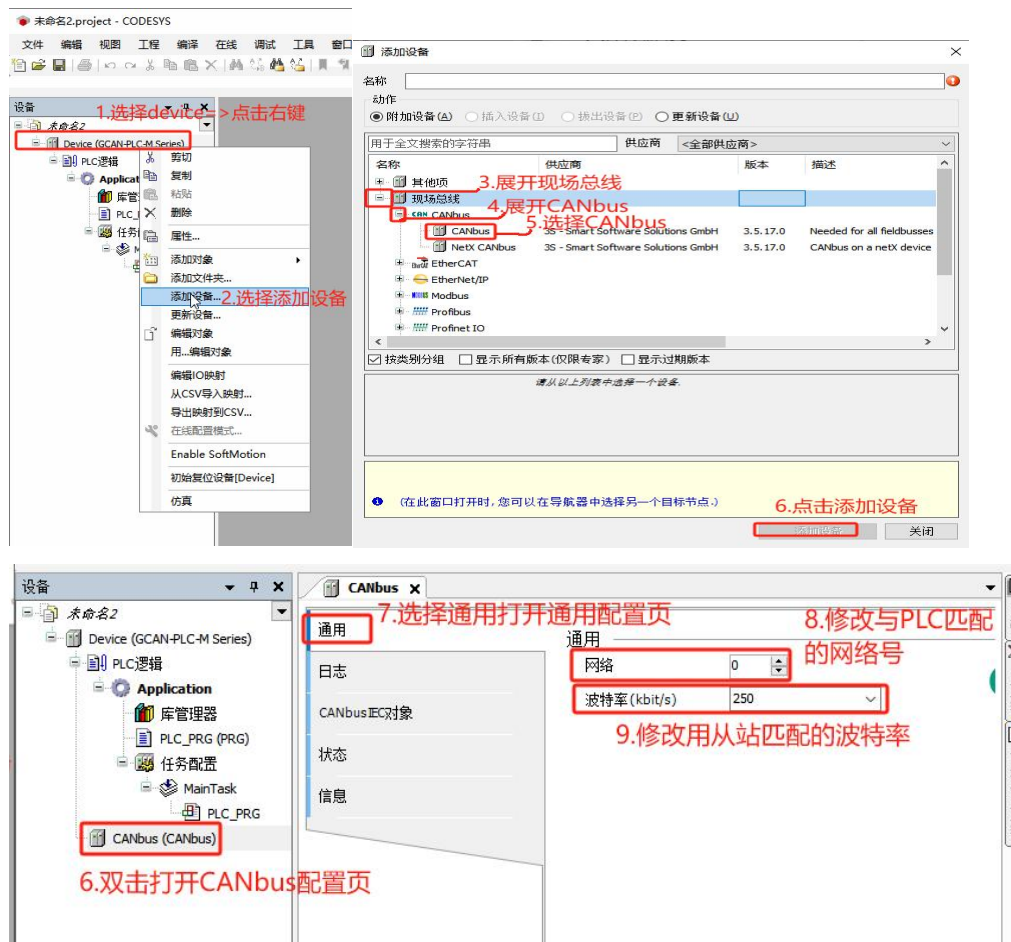


注: GCAN-PLC-425 此处 CAN 网络号是 0


4) 添加 canopen 主站:右键 canbus=>添加设备=>现场总线=>CANopen=>CANopen 管理器
=>CANopen_Manager=>添加设备

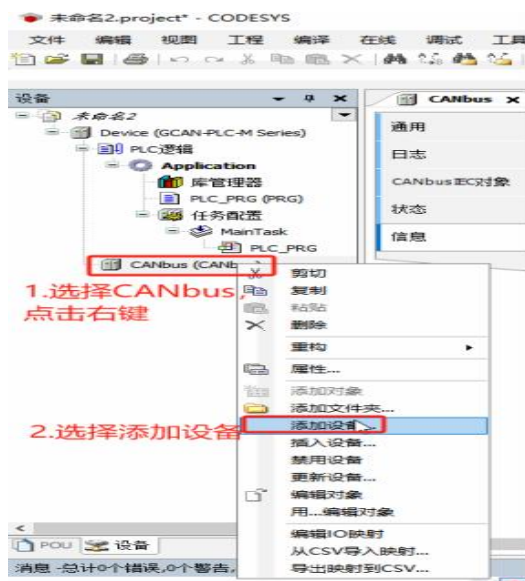

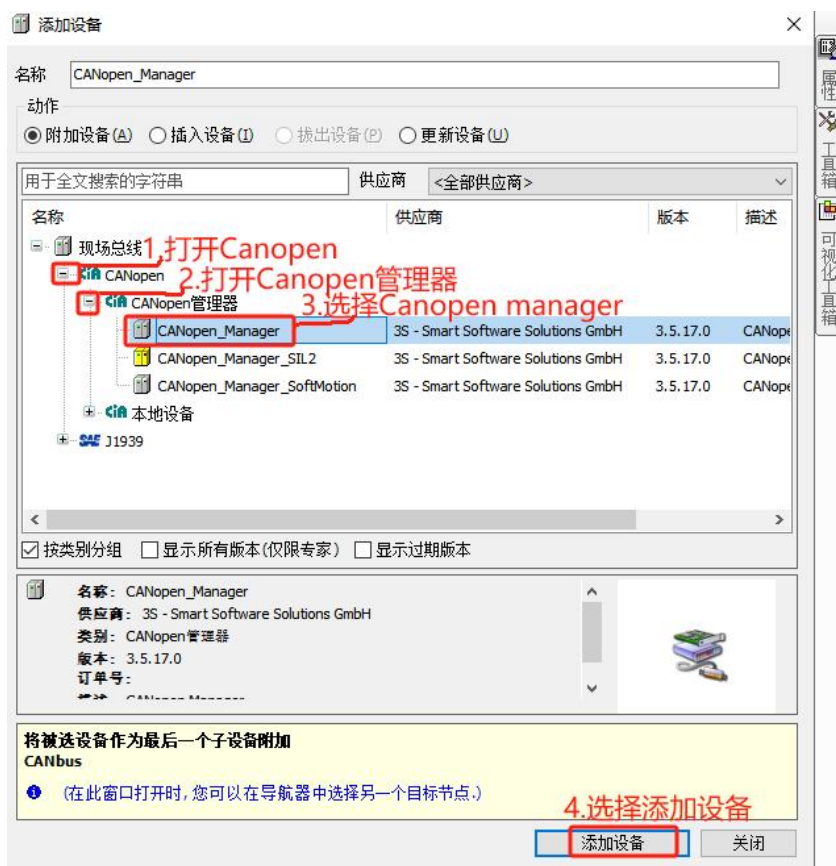

5) 添加 canopen 从站: 右键 CANopen_Manager=>添加设备=>现场总线=> CANopen=>远程设备=>在远程设备集合中找到对应从站的 EDS 文件=>添加设备

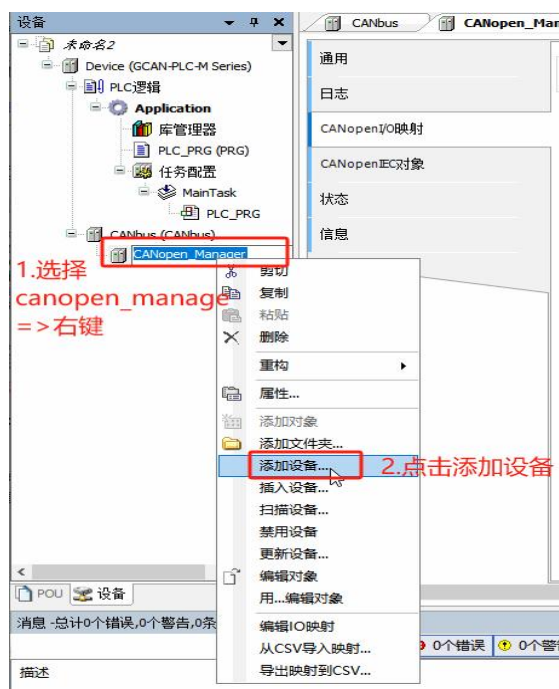

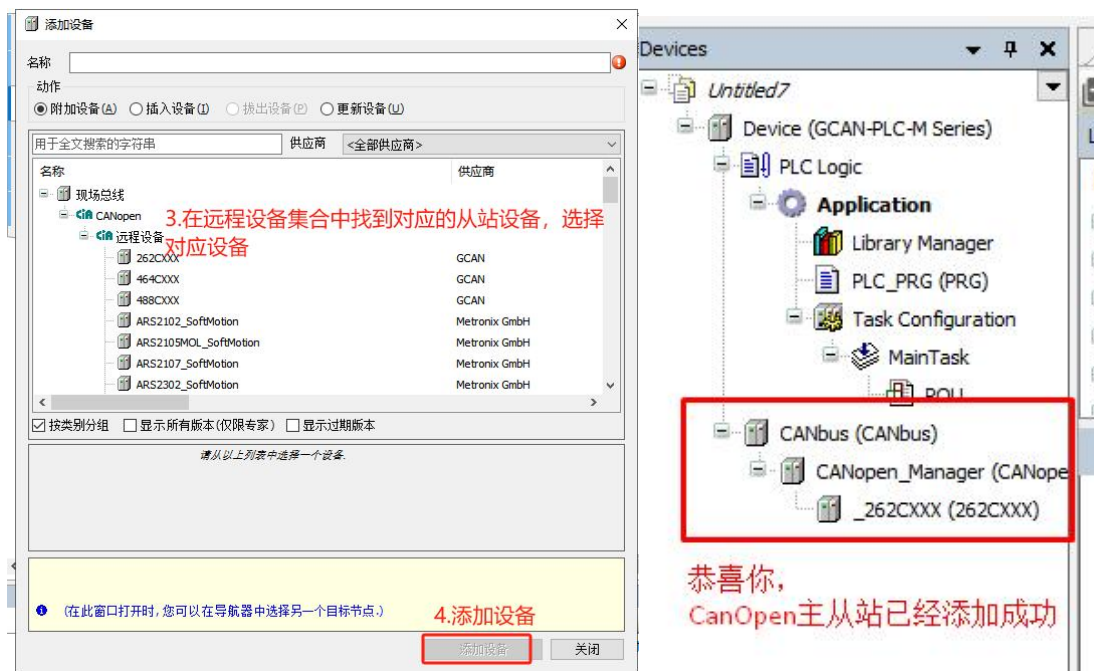


注：具体从站设备根据使用情况而定，此处添加的设备即第4步添加 EDS 的设备

5.4 Canopen 配置项解释说明

5.4.1 主站配置：一般主站仅需配置 Canopen I/O 映射

1) 双击 Canopen_Manager=>General

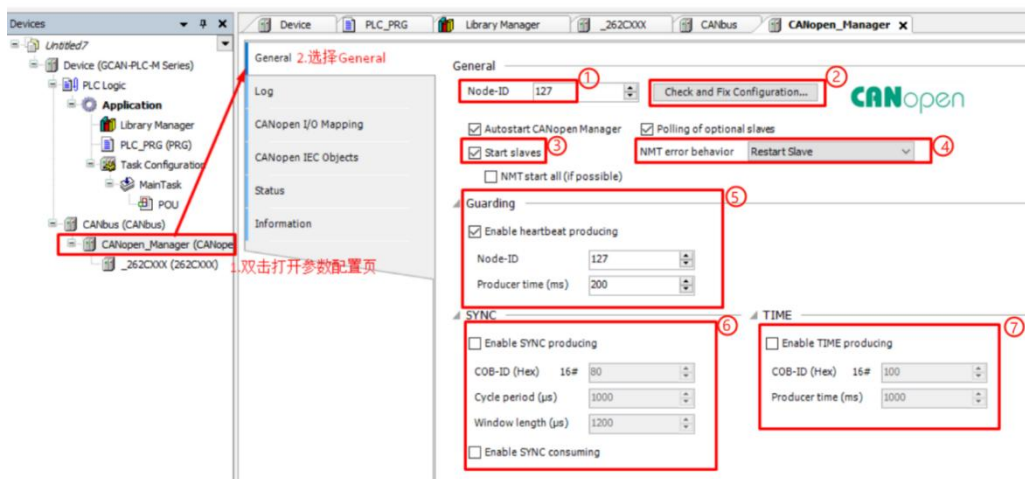

①主站的节点号：默认值为 127，可设置范围为 1-127。(不能与从站重复)^[1]

②节点号修正，保证网络中节点号不重复

③自动启动从站：如果该功能被启用，则由 CANopen 管理器负责自动启动所有从站，

否则由 CiA405 协议中的 NMT 功能块来进行程序启动。

④从站错误时，当 NMT 出现故障时，可以选择重启从站或选择停止从站。

⑤主站心跳时间设定:

功能: 一个节点可周期性的发送特定报文称作心跳报文。

心跳报文是通过 Producer 发送给 Consumer 的, 当一个 Heartbeat 节点启动后它的

Boot-up 报文是其第一个 Heartbeat 报文, 心跳报文对应 COB-ID 的内容如下表所示。如
当对应 COB-ID 中的数据周期的发送 04, 则表示该从站目前已经在停止状态。

状态	定义
0	Boot-up
4	Stopped
5	Operational
127	Per-operational

Enable heartbeat producing:使能主站心跳功能

Node-ID:主站发送心跳的 CAN-ID

Producer time (ms):主站发出心跳的时间间隔, 单位: 毫秒^[1]

⑥主站同步帧设定

Enable SYNC producing: 使能主站时间同步帧发出

COB-ID (Hex): 主站发送同步帧的 CAN-ID

Cycle period (us): 主站发出同步帧的时间间隔, 单位: 微秒

Window length (us): 同步真窗口时间: 单位: 微秒

Enable SYNC consuming: 使能同步消耗^[1]


⑦主站时间戳设定

Enable TIME producing: 使能时间戳功能

COB-ID (Hex): 主站发送时间戳的 CAN-ID


Producer time (ms): 主站发出时间戳的时间间隔, 单位: 微秒

5.4.2 Canopen I/O 映射

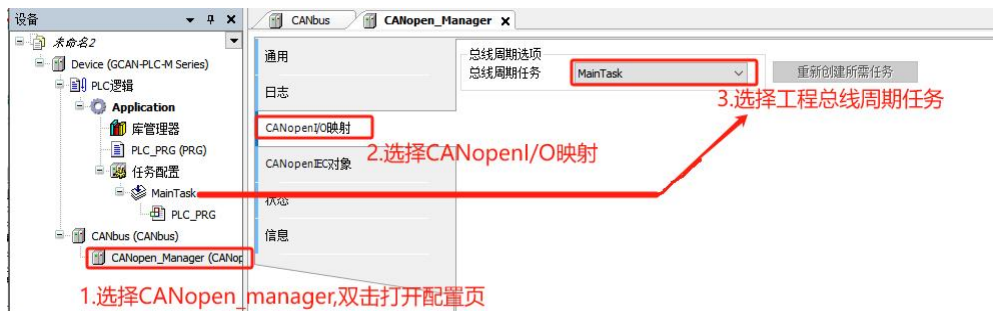

5.4.3 从站配置: 一般使用此处仅需配置 PDO 页

1) General 页:

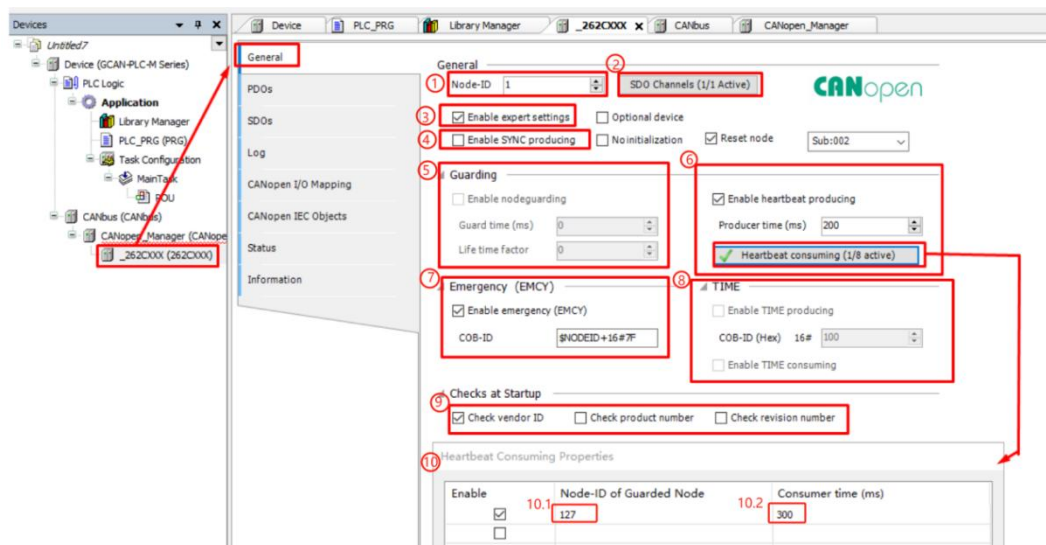

①从站的节点号：可设定的范围为 1-127。(不能与从站重复)

②节点号修正，保证网络中节点号不重复

③使能专家模式

④使能从站同步功能：如果开启，则该从站支持同步传输方式，具体同步时间在 CANopen 管理器中设置。

⑤从站节点守护设定：**注：从站节点守护功能和心跳功能只能二选一**

Enable nodeguarding:使能从站节点守护功能

Guard time (ms):从站发出节点守护的时间间隔，单位：毫秒

Life time factor:从站寿命因子

主站判断从站掉线：

$waittime = Guard\ time * Life\ time\ factor$ 。

从站在 waittime 时间后未回复主站节点守护请求，主站判定从站掉线。

⑥从站心跳功能：

Enable heartbeat producing:使能从站心跳功能

Heartbeat consuming (1/8 active)从站对主站掉线的判断，详见主站同步帧设定

主站同步帧设定

Enable SYNC producing: 使能主站时间同步帧发出

COB-ID (Hex): 主站发送同步帧的 CAN-ID

Cycle period (us): 主站发出同步帧的时间间隔，单位：微秒

Window length (us): 同步帧窗口时间: 单位: 微秒

Enable SYNC consuming: 使能同步消耗^[1]

⑦紧急报文: 使能紧急情况, 如果当总线出现故障时, 被设置的 COB-ID 则会发出错误信息。

Enable emergency (EMCY): 使能紧急报文

COB-ID: 从站发送紧急报文时使用的 CAN-ID

⑧主站时间戳设定

Enable TIME producing: 使能时间戳功能

COB-ID (Hex): 从站发送时间戳的 CAN-ID

Producer time (ms): 从站发出时间戳的时间间隔, 单位: 微秒

⑨从站供应商检查:

检查供应商 ID: 检查 Vendor ID, 索引为 1018, 子索引 1。

检查产品号: 检查 Product code, 索引为 1018, 子索引 2。

检查版本号: 检查 Revision number, 索引为 1018, 子索引 3^[1]。

⑩主站掉线判断:

Node-ID of Guarded Node: 此处填主站 ID

Consumer time (ms): 从站多久判断一次主站是否在线, 此处时间应为[主站配置页⑤](#)主站心跳时间设定的 5 倍。

5.4.3 从站 TPDO、RPDO 配置

1) PDO 映射修改

该选项用于显示当前已配置的 TPDO 和 RPDO 的具体参数, 如图 1 所示。如用户需要添加/ 删除或修改映射地址, 则需要在“Receive PDOs”和“Transmit PDOs”中进行设置。

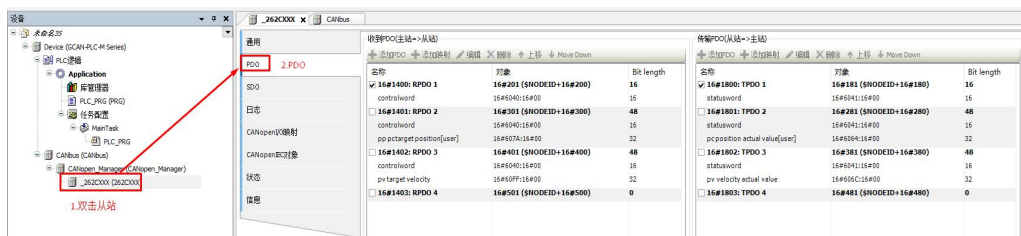


图 1 映射修改

针对图 1 中的黑色加粗字体双击, 即可对相应 PDO 映射参数进行设置, 可修改其 COB-ID、传输类型等, 其设置界面如图 2 所示^[1]。

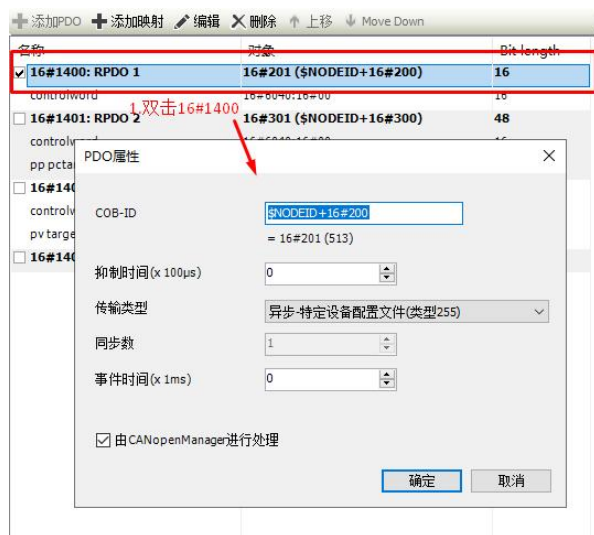


图 2 PDO 属性设置

2) 添加接收/发送 PDO

图 3 所示的是 PDO 编辑界面，默认有 4 个接收 PDO 和 4 个发送 PDO，如果默认的 EDS 文件配置的 PDO 总数少于 8 个，且用户有实际需求需要多添加 PDO 可以通过点击“Add PDO”进行 PDO 的添加。添加的 PDO 可以自定义其 COB-ID 以及传输类型。点击“确定”后系统则会为该 PDO 生成 COB-ID，但是生成后的 PDO 并不具备通许能力，需要用户对该 PDO 进行变量映射，根据 CANopen 的协议，每个 PDO 支持传输的数据大小为 8Byte^[1]。

3) 添加映射

PDO 添加完成后需要给该 PDO 配置 8 个字节的通讯变量，鼠标选择“Add Mapping”，先添加 PDO，点击“添加 PDO”后，会自动弹出图 3，选择索引及子索引，鼠标点击“确定”^[1]。

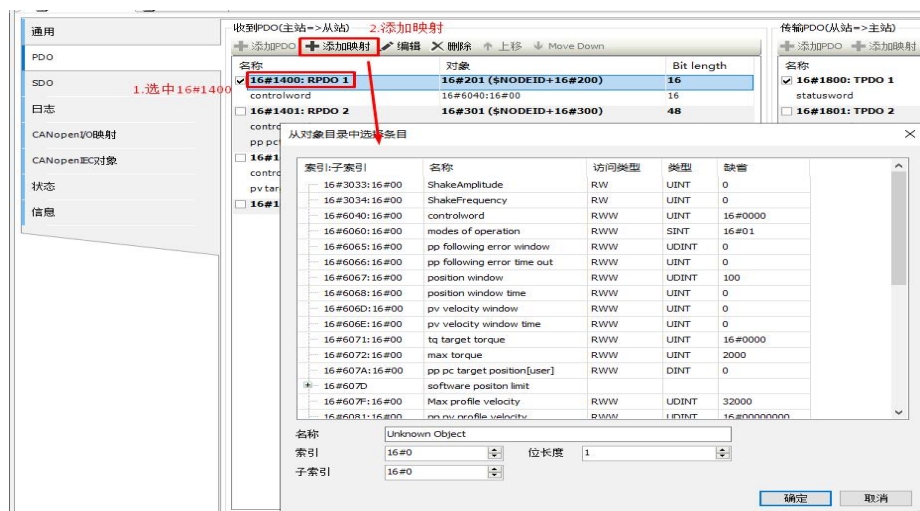


图 3 添加映射

4) 查看 PDO 映射

至此，所有的 CANopen 通讯配置已经完成，最终，所有配置完的通讯变量在“CANopen I/O 映射”中查看，联机后并可以实时查看变量的状态，如图 4 所示。

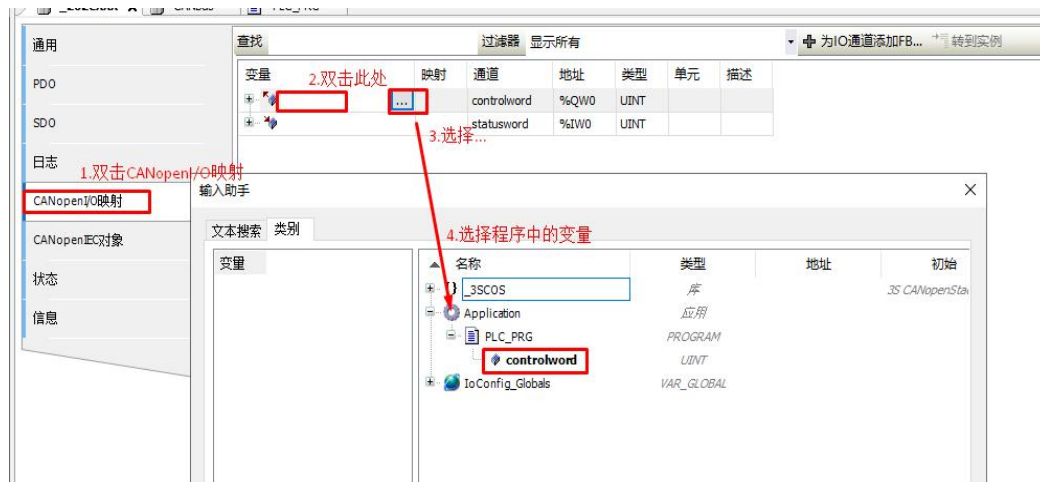



图 4 CANopen I/O 映射状态图

六、EtherCAT Master 使用（GCAN-PLC-535 支持）


6.1 添加从站 XML


注:(1)从站设备 XML 文件由从站厂家提供，与 PLC 无关。

(2)下图第 6 步请选择正确的 xml 文件名称，图中所示只是举例，使用的从站设备不同，文件名称不同。

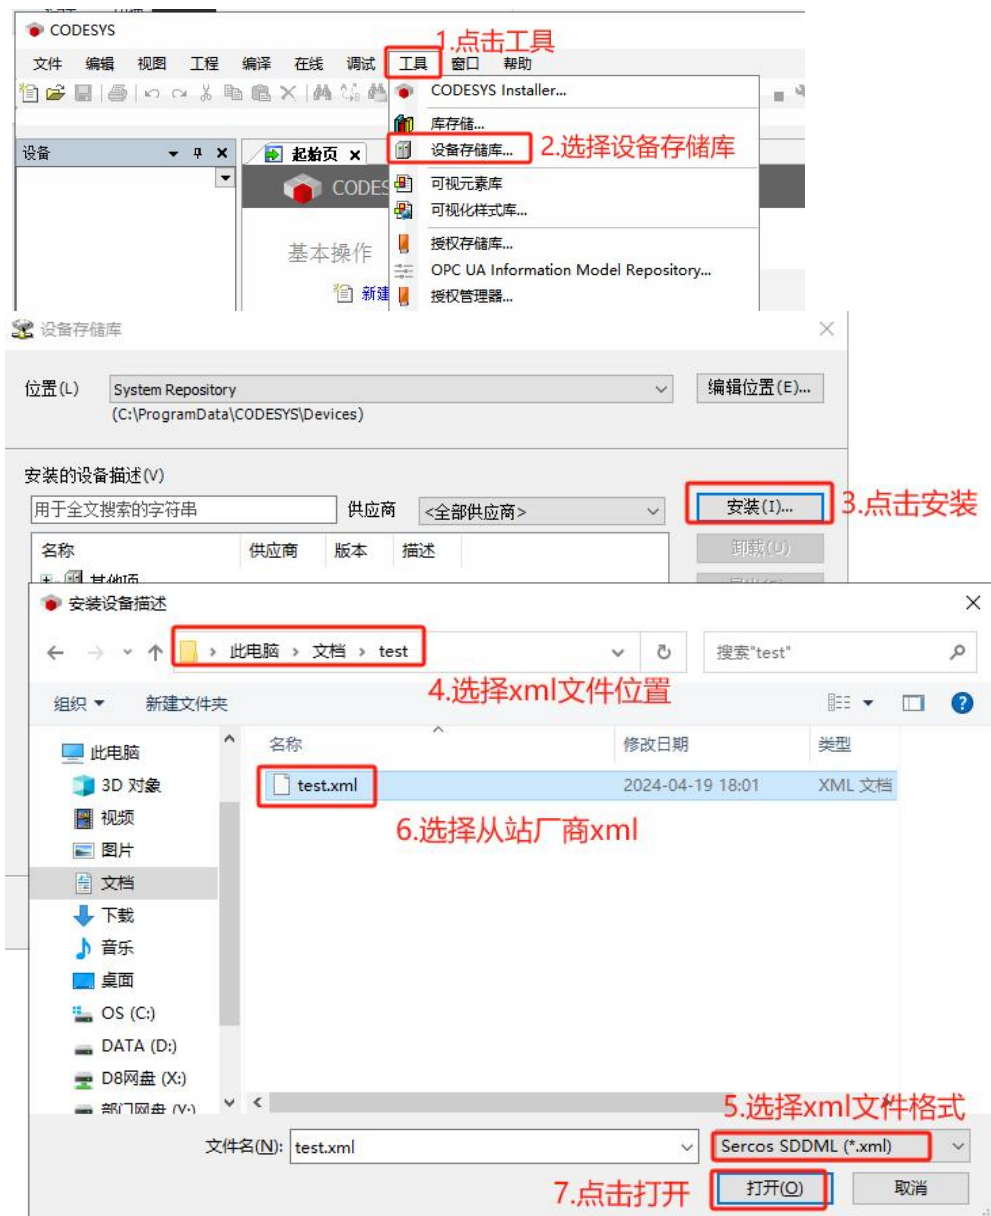


6.2 添加主站：右键 Device (GCAN-PLC-M Series) =>选择添加设备...=>选择现场总线=>选择 EtherCAT=>选择主站=>选择 EtherCAT Master(SoftMotion)=>点击添加设备。

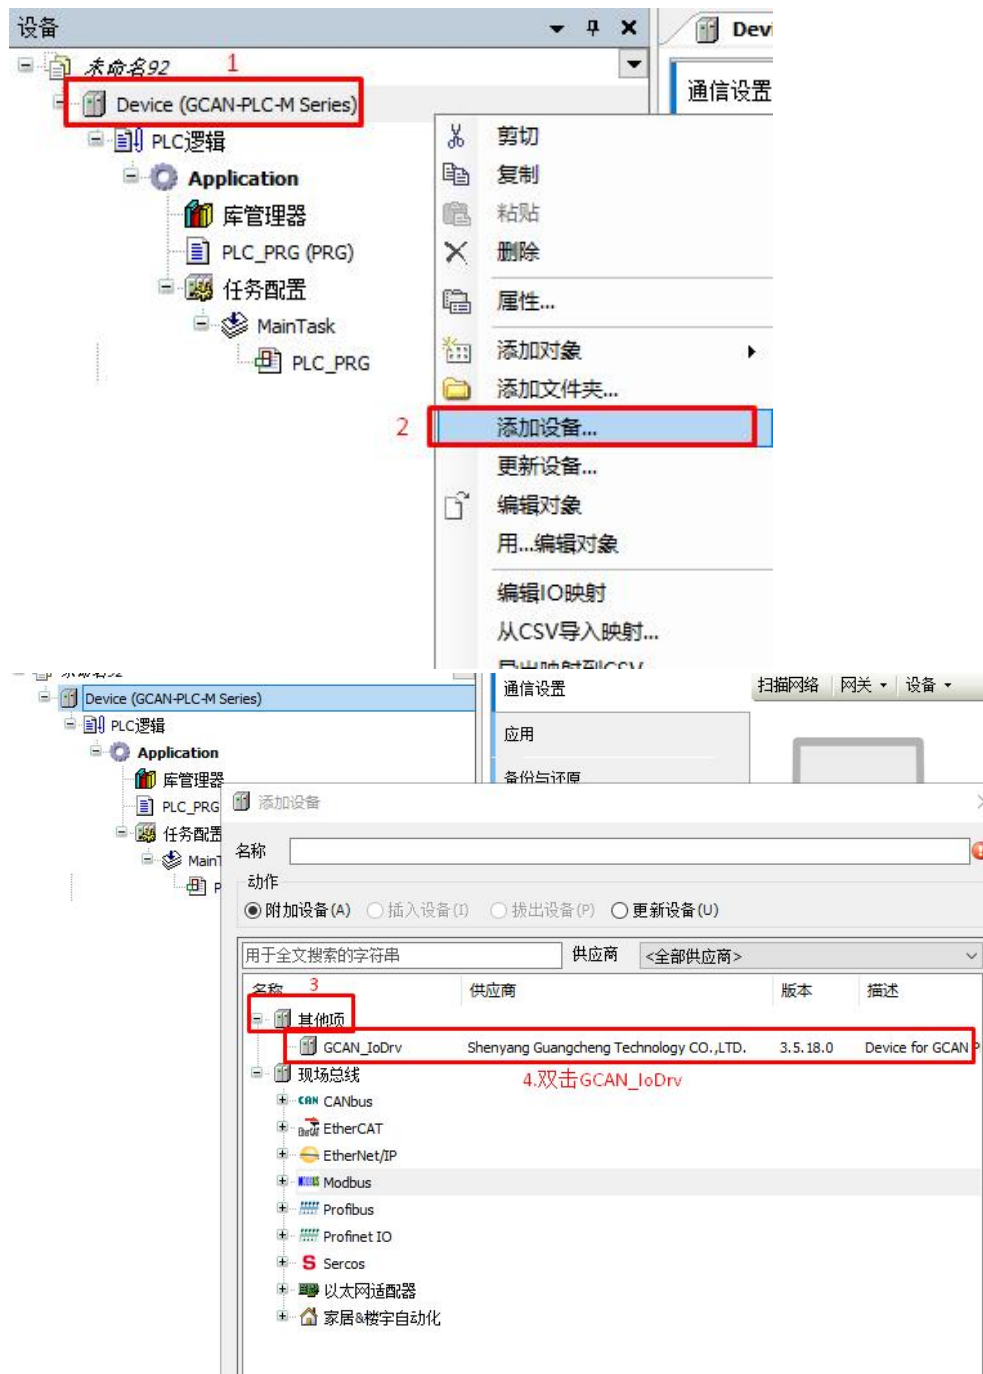


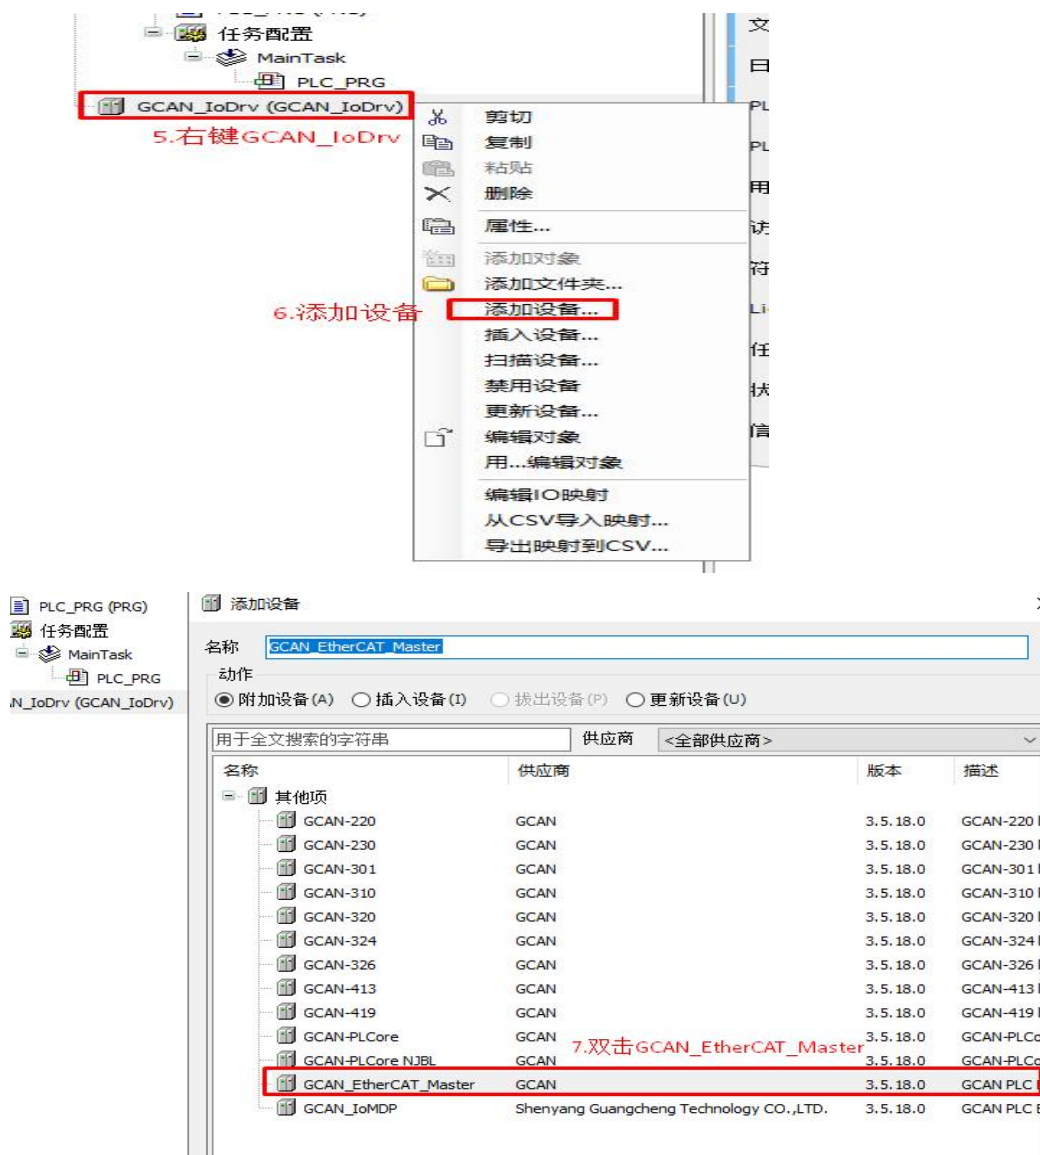

6.3 添加从站

1) 手动添加从站

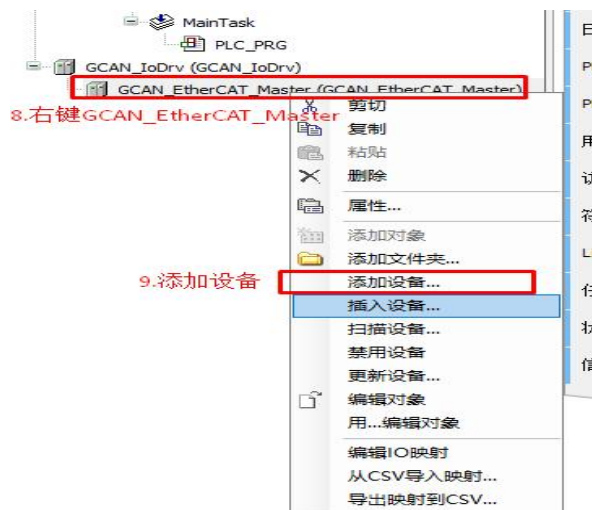

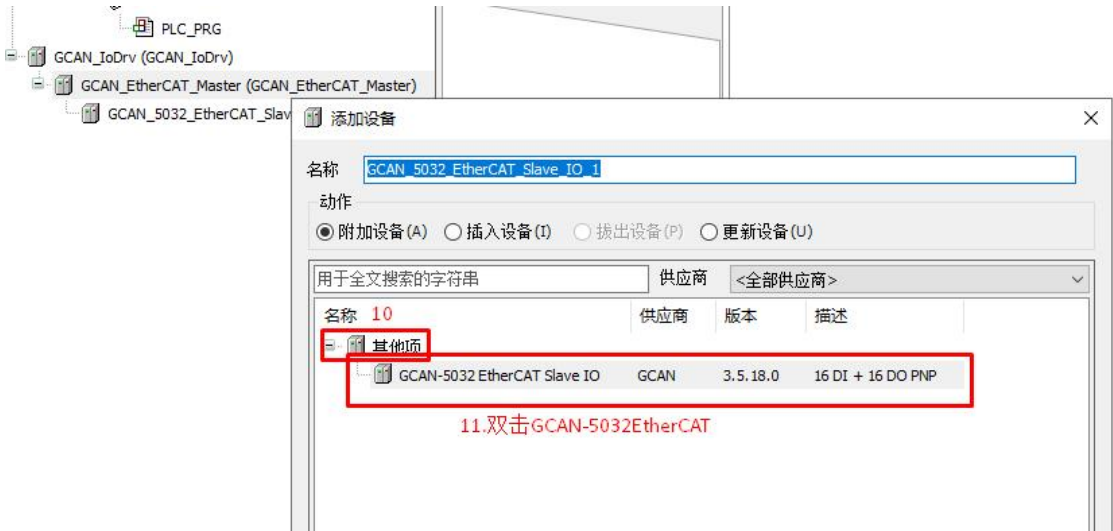


七、EtherCAT Master 使用（GCAN-PLC-535 支持）


7.1 添加从站 XML

注:(1)从站设备 XML 文件由从站厂家提供，与 PLC 无关。


(2)下图第 6 步请选择正确的 xml 文件名称，图中所示只是举例，使用的从站设备不同，文件名称不同。

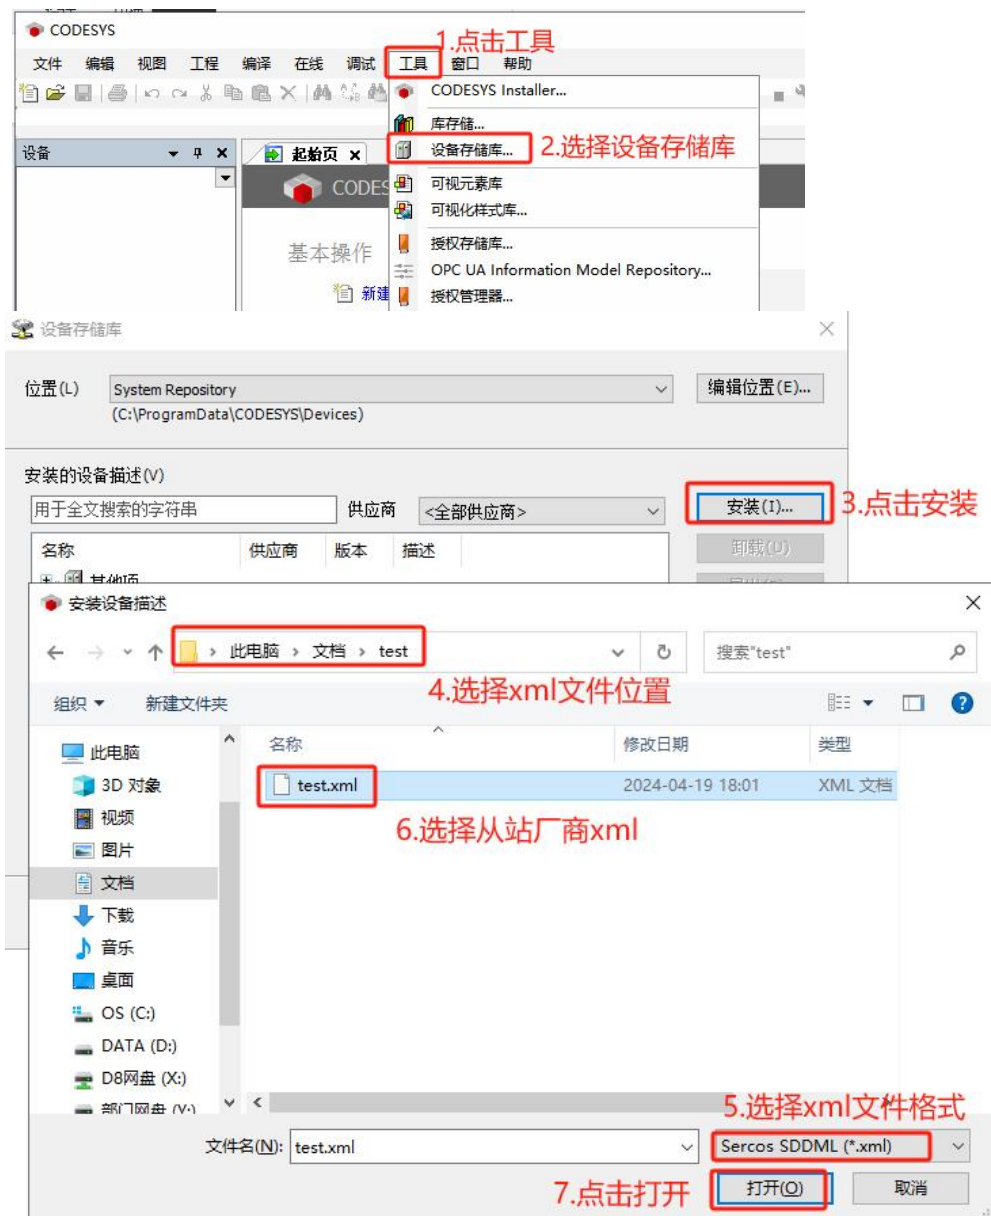


7.2 添加主站: 右键 Device(GCAN-PLC-A Series)=>选择添加设备...=>选择现场总线=>选择 EtherCAT=>选择主站=>选择 EtherCAT Master(SoftMotion)=>点击添加设备。

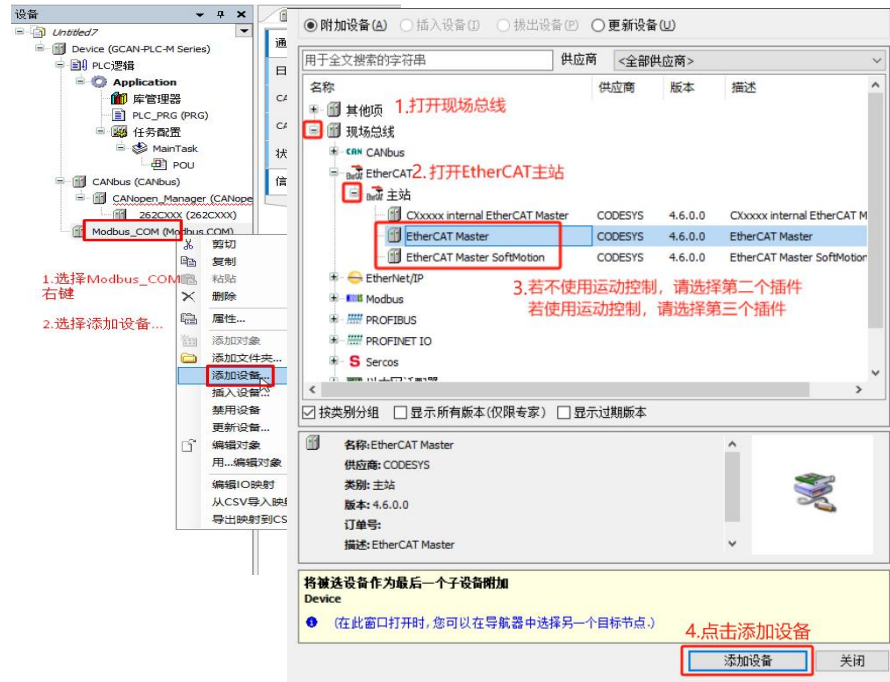


7.3 下载 PLC 程序=>选择 MAC 地址

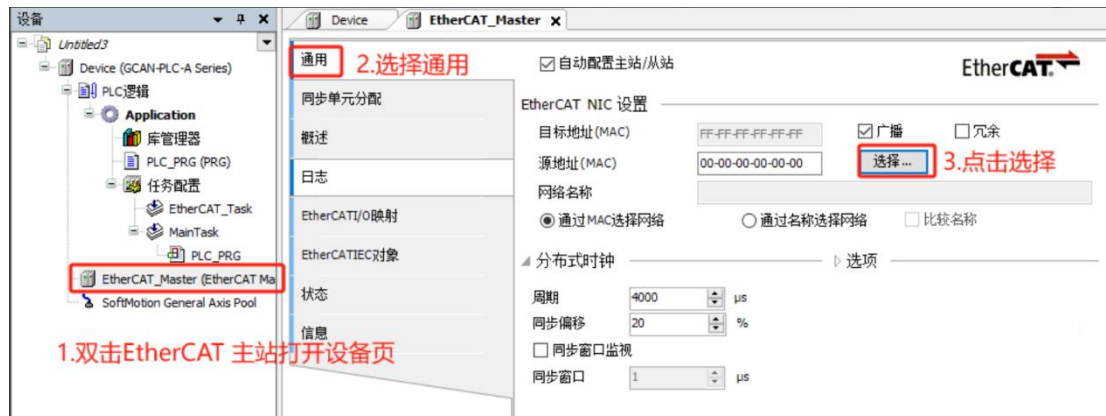


4) 搜索从站：右键 EtherCAT_Master=>扫描设备=点击扫描设备=>复制所有设备到工程中。（此处以 GCAN-8200Ethercat 从站为例）

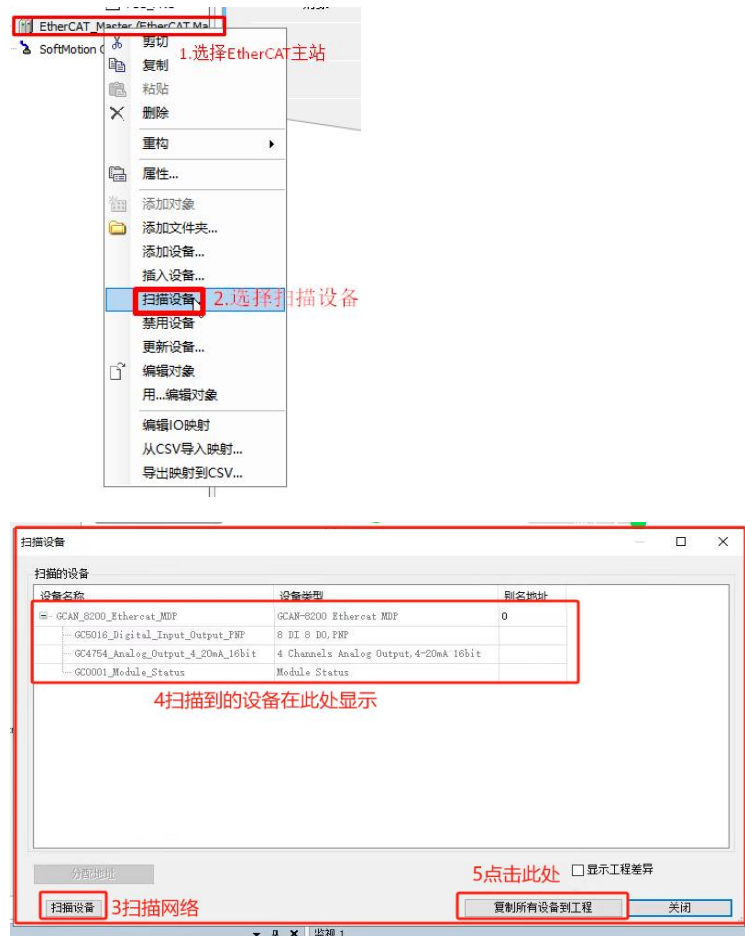

7.4 从站设备添加到工程中后，即可完成配置

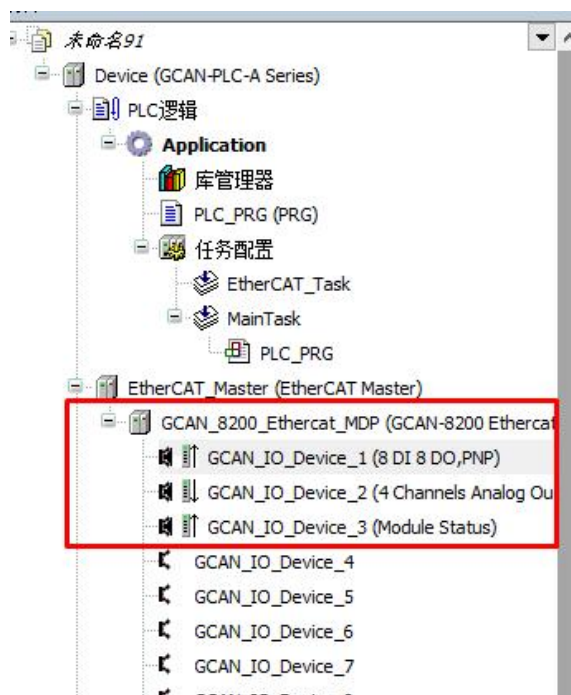

7.5 数据映射：选择 EtherCAT 从站=>EtherCAT I/O 映射=>选择要映射变量=>确定

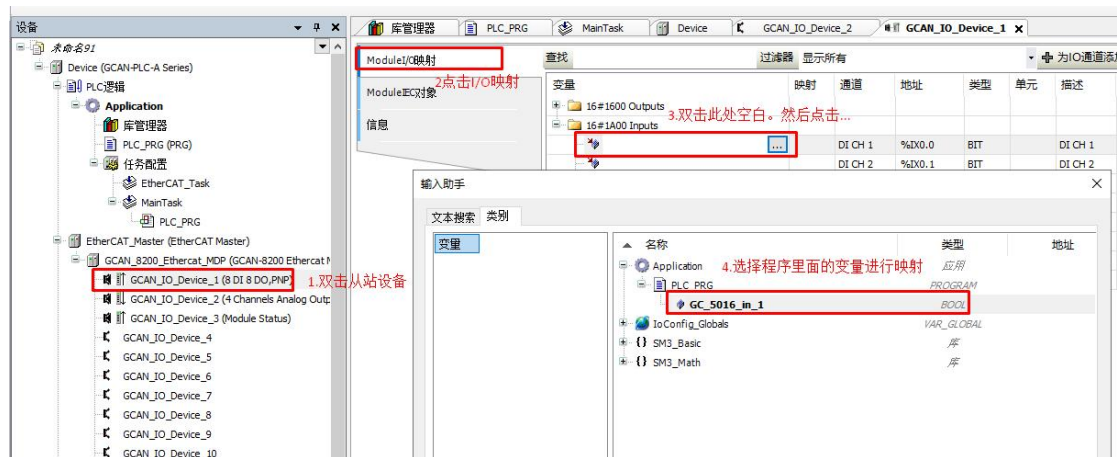


八、OPCUA 通信（GSCAN-PLC-535 支持）

1). 双击打开 codesys 软件（此处以 codesys v3.5 sp18 为例）




2). 进入 codesys 界面后，点击“新建工程”

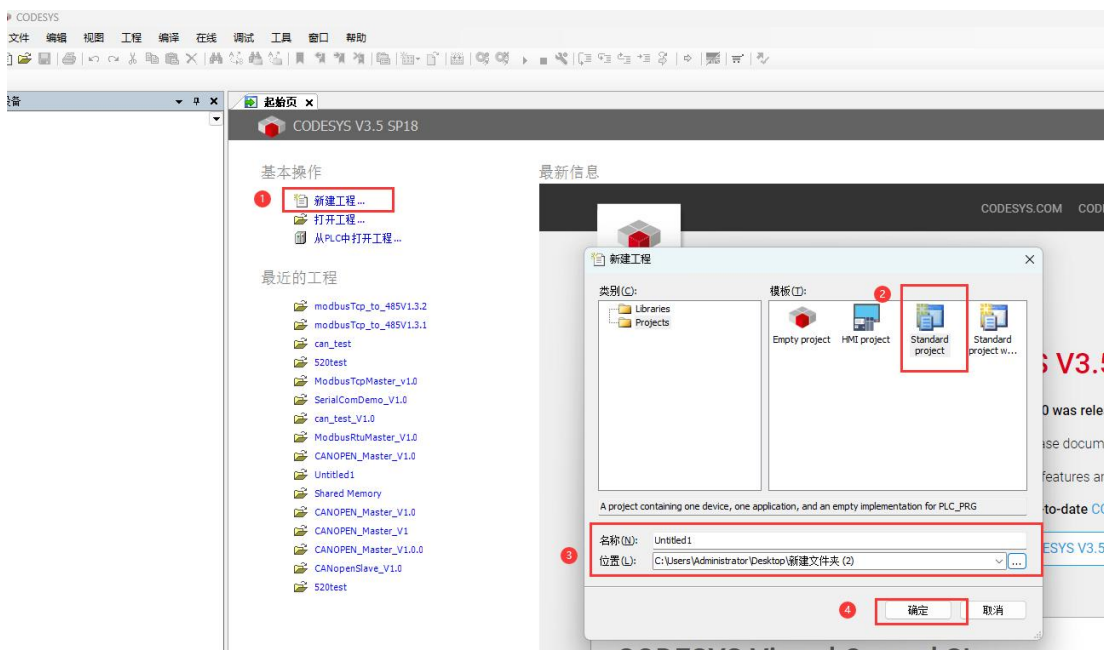


3). 选择设备和编程语言→点击“确定”



4). 双击打开“PLC_PRG(PRG)”→在声明区声明变量

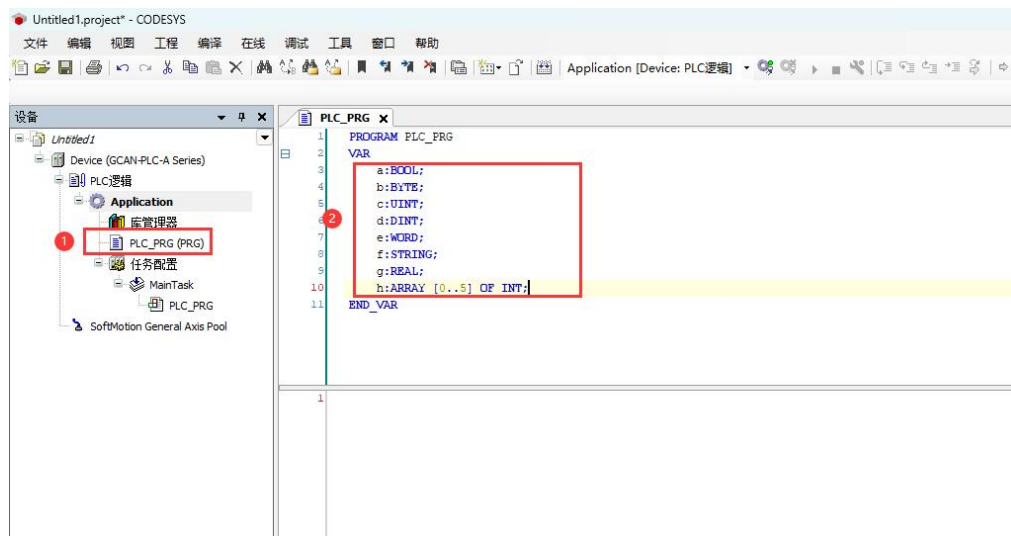


5). 在“Application”右键→点击“添加对象”→点击“符号配置”

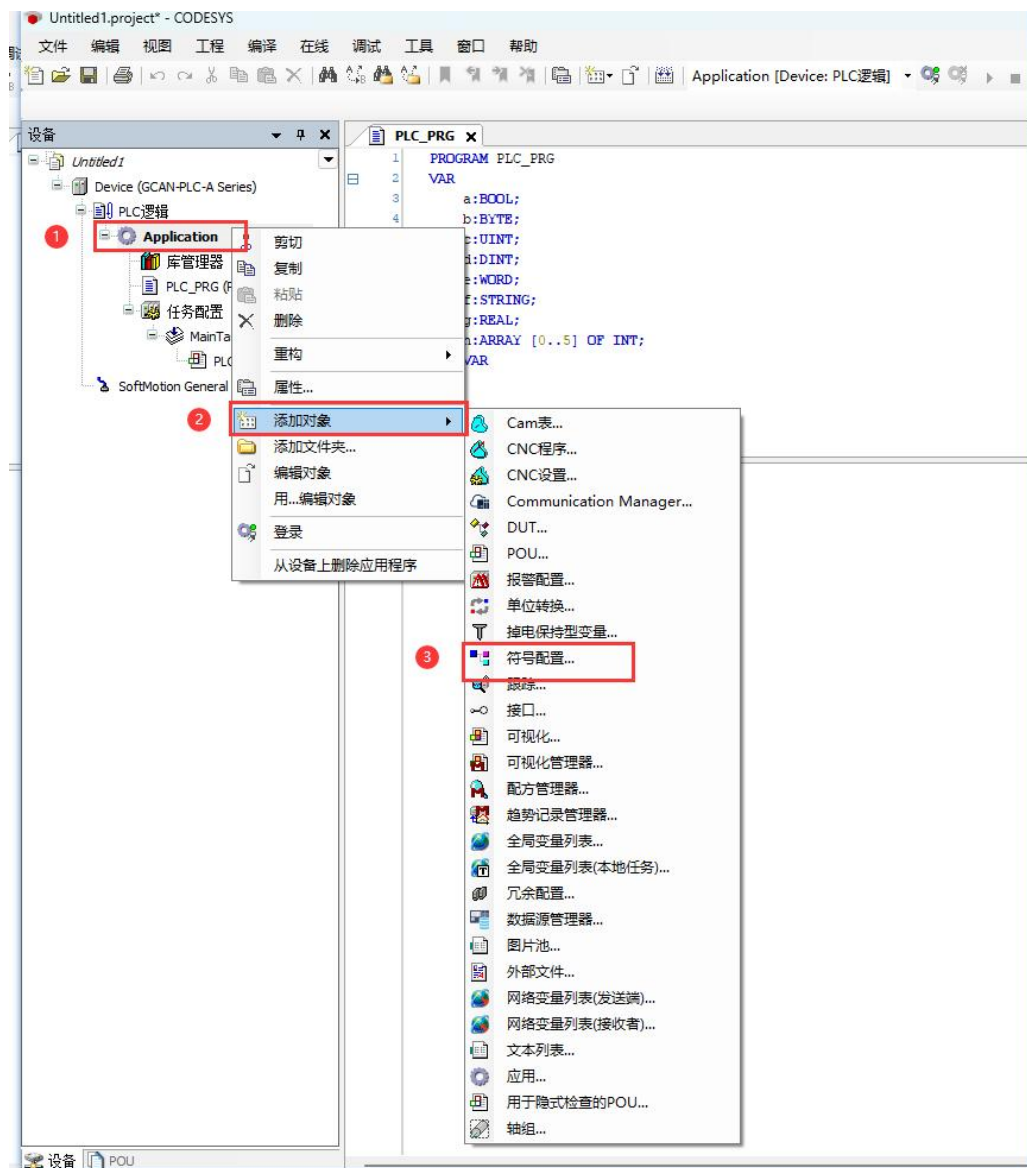


6).填写名称→勾选“支持 OPC UA”→点击“添加”




7).双击打开刚添加好的“符号配置”→点击“编译”（以下两个位置的编译，点哪个都可以）

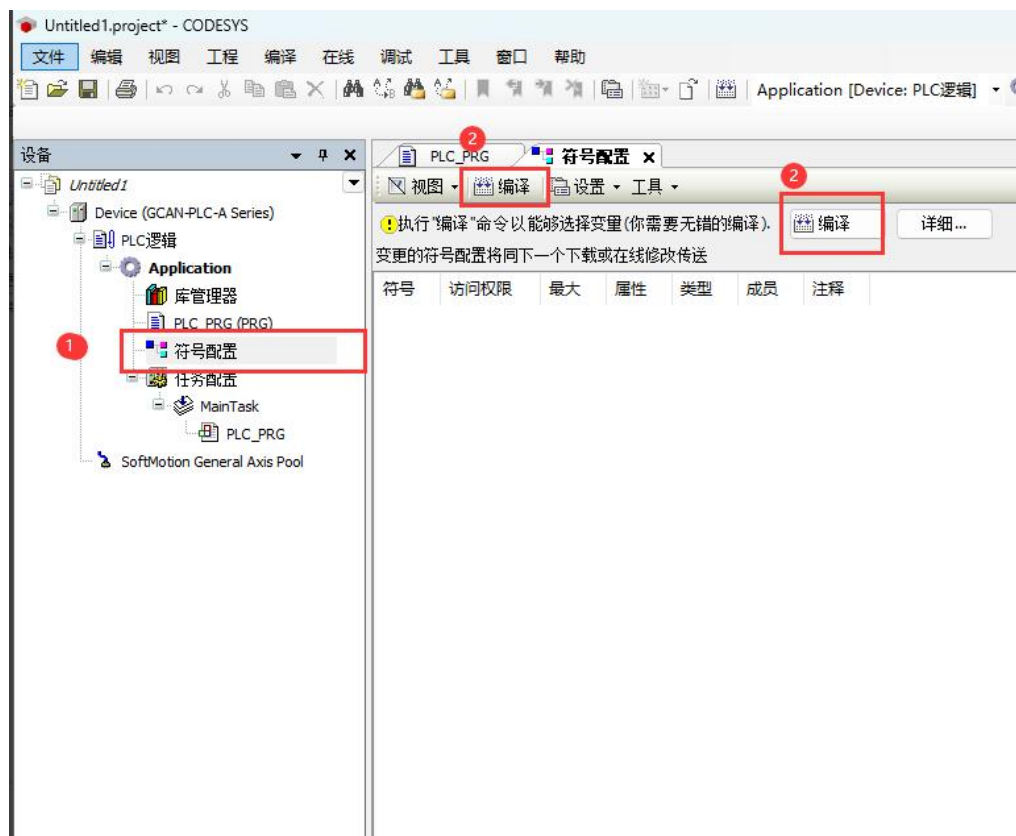


8). 点击“编译”以后会出现如下视图→勾选想要进行 OPC UA 通讯的变量

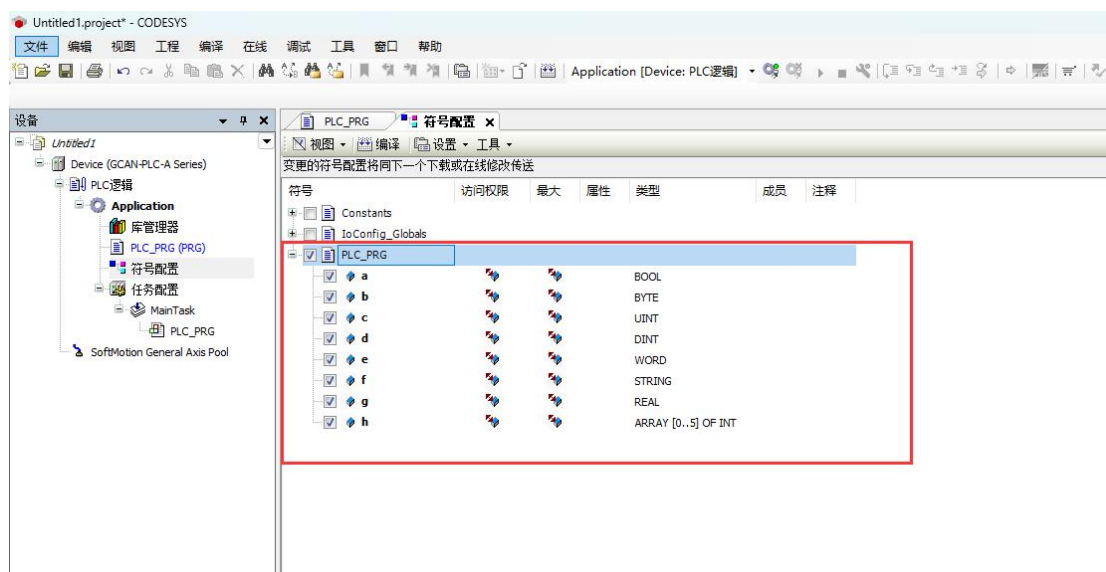


9). 双击打开“Device”→点击“扫描网络”→点击“Scan Network”（打开扫描网络，默认扫描模式，如果没扫到设备，可以点此项，如果还是没扫描到设备可以尝试 ping 设备 ip 看能否 ping 通，或联系售后解决）→选择对应设备→点击“确定”

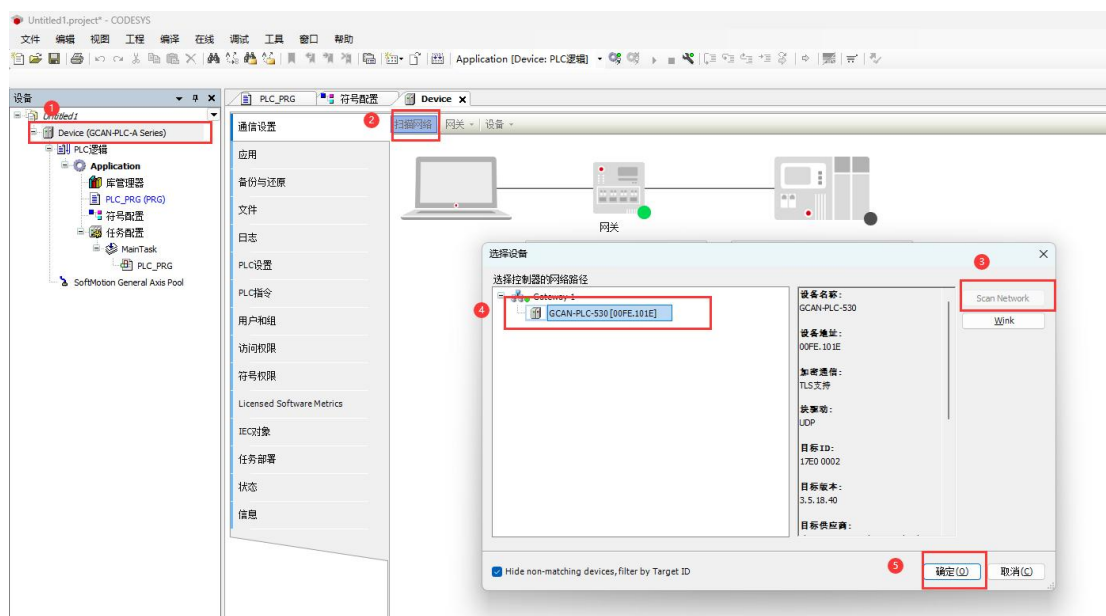


10). 点击“登录”→出现如下弹窗点击“是”

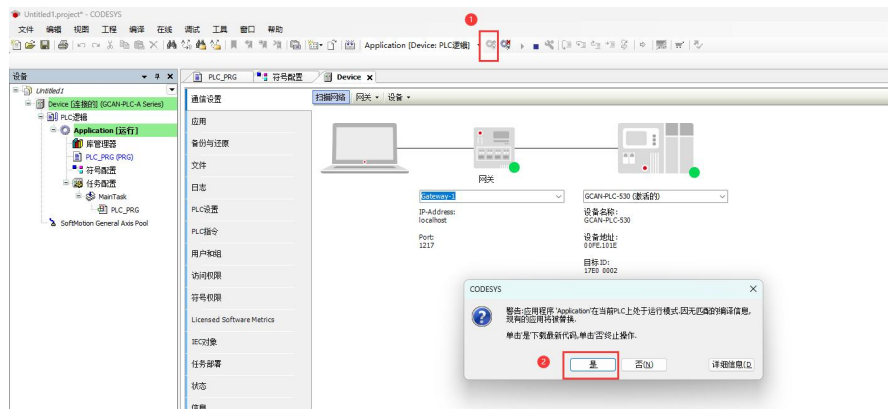

11). 点击“运行”

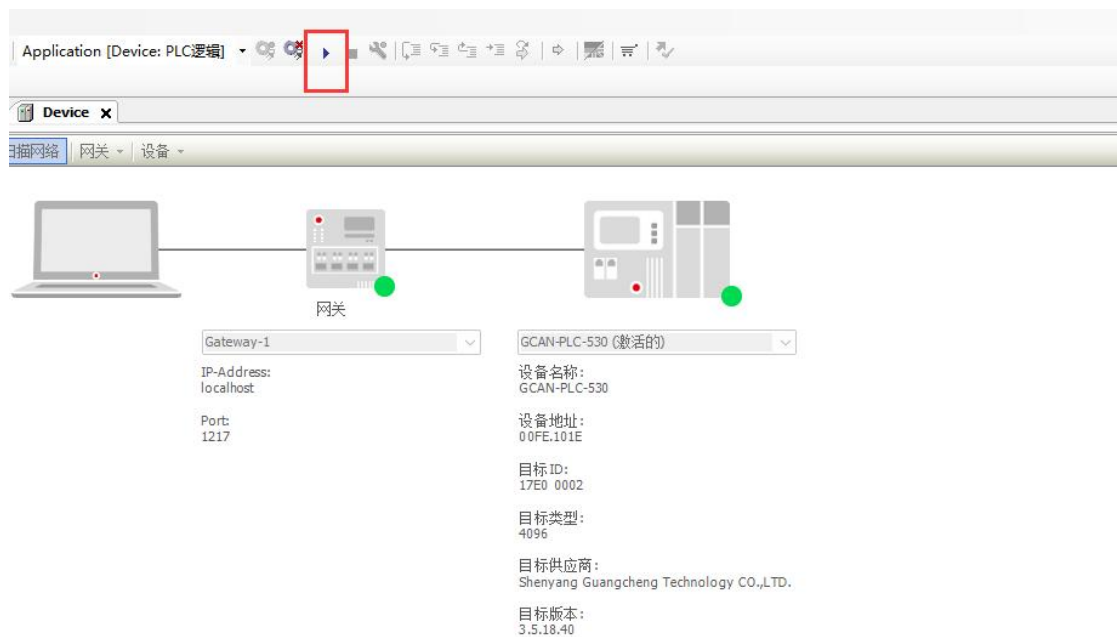


12). 双击“Device”→点击“日志”→可以看到plc的“URL”

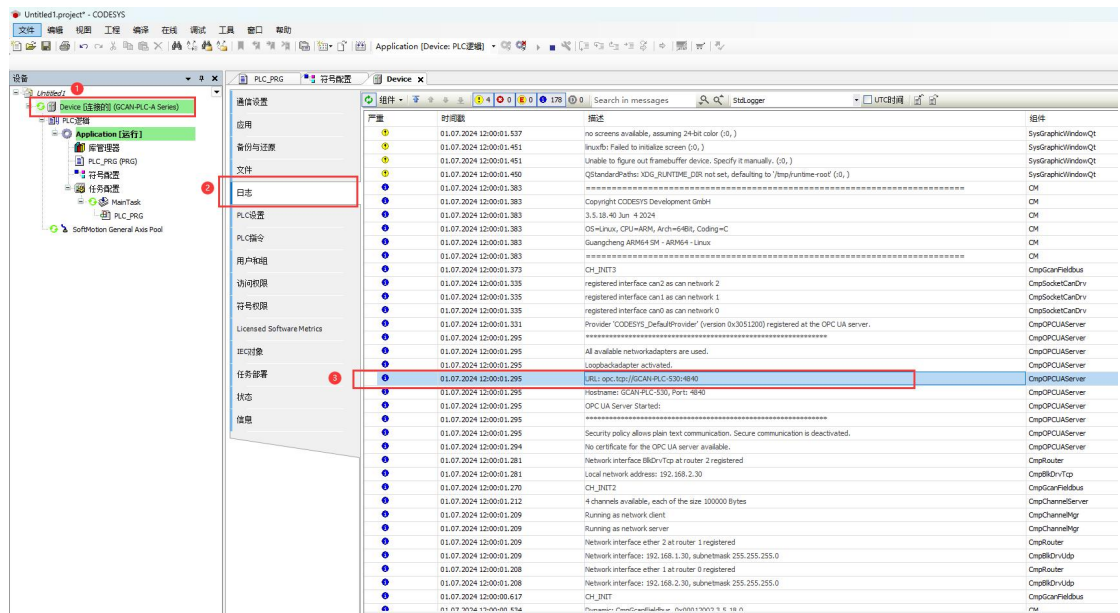

13). 双击打开软件“UaExpert”




14). 点击“Server”→点击“+”→点击“Advanced”→在“Configuration Name”输入名字→在“Endpoint Url”输入: “opc.tcp://” + PLC 的 ip→点击“ok”

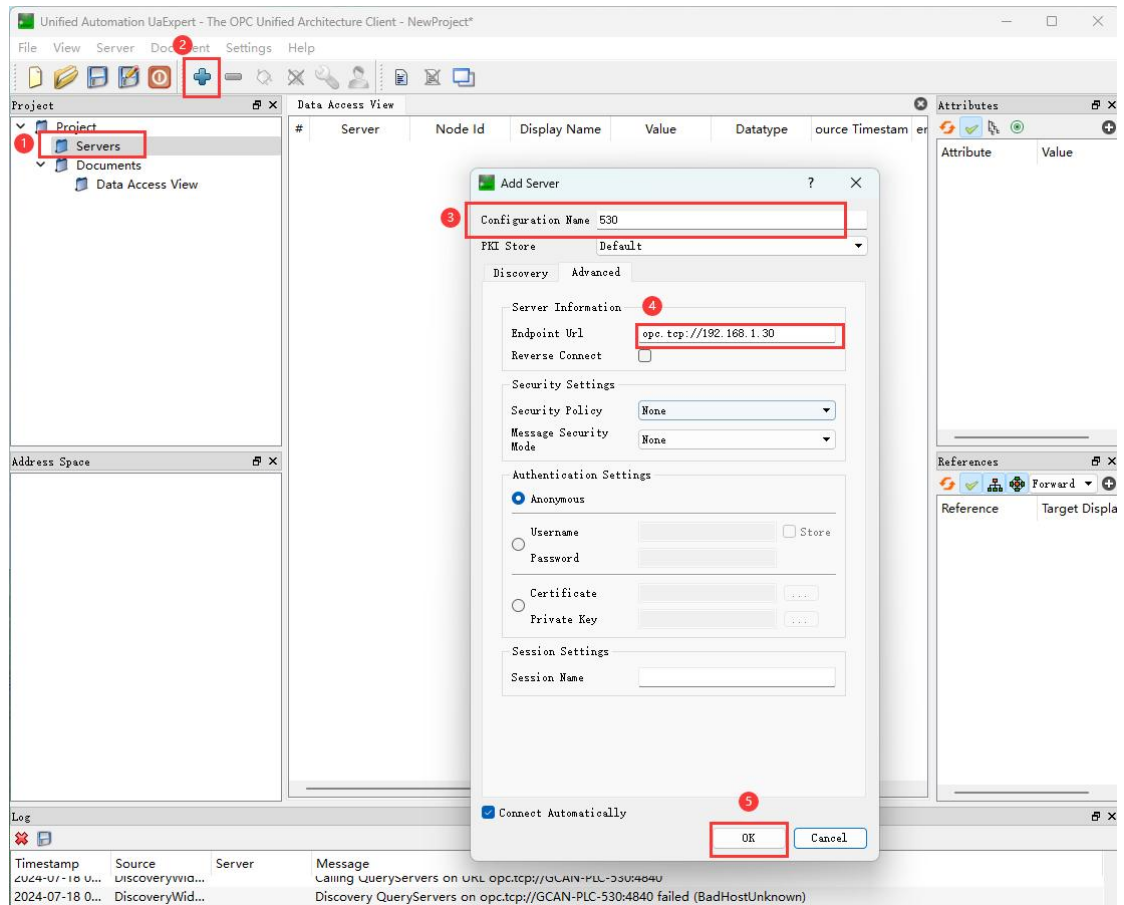

15). 连接成功后, 在 Server 下面后出现两个插头连接的标志后面跟着在“Configuration Name”中输入的名字



16). 在 Address Space 中会出现对应的连接设备内容, Objects→DeviceSet→Guangcheng ARM64 SM - ARM64 - Linux→Resources→Application→Program→PLC_PRG, 下面即是在 codesys 中勾选的变量, 用鼠标拖拽到右边观察表, codesys 在线状态更改变量内容, 此中观察表会对应变化

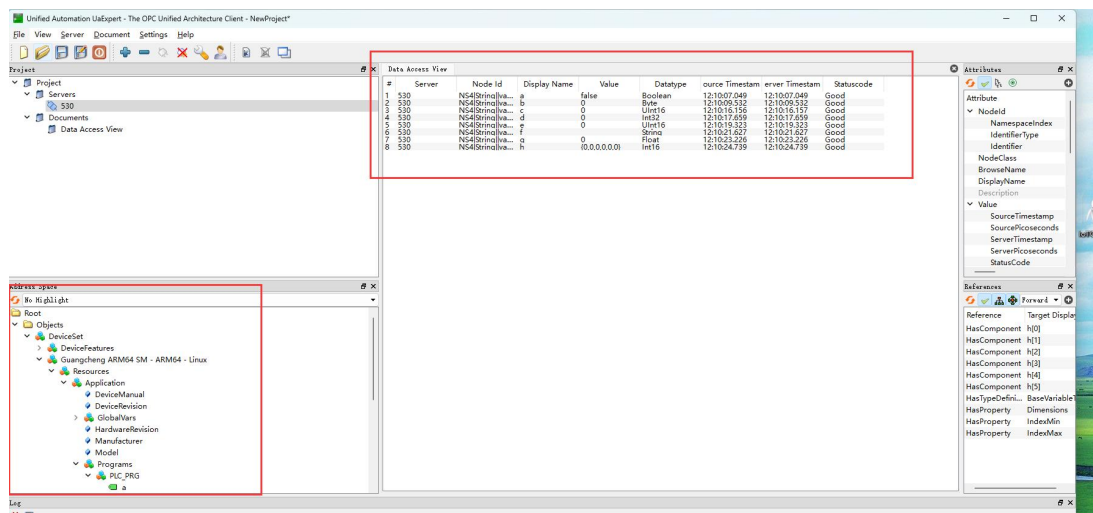


九、OPCUA 通信安全访问（GCNA-PLC-535 支持）

1. 双击打开 codesys 软件（此处以 CODESYS V3.5 SP20 Patch 4 为例）




2. 进入 codesys 界面后，点击“新建工程”→选择标准工程→输入程序名字→选择程序存放位置→点击“确定”

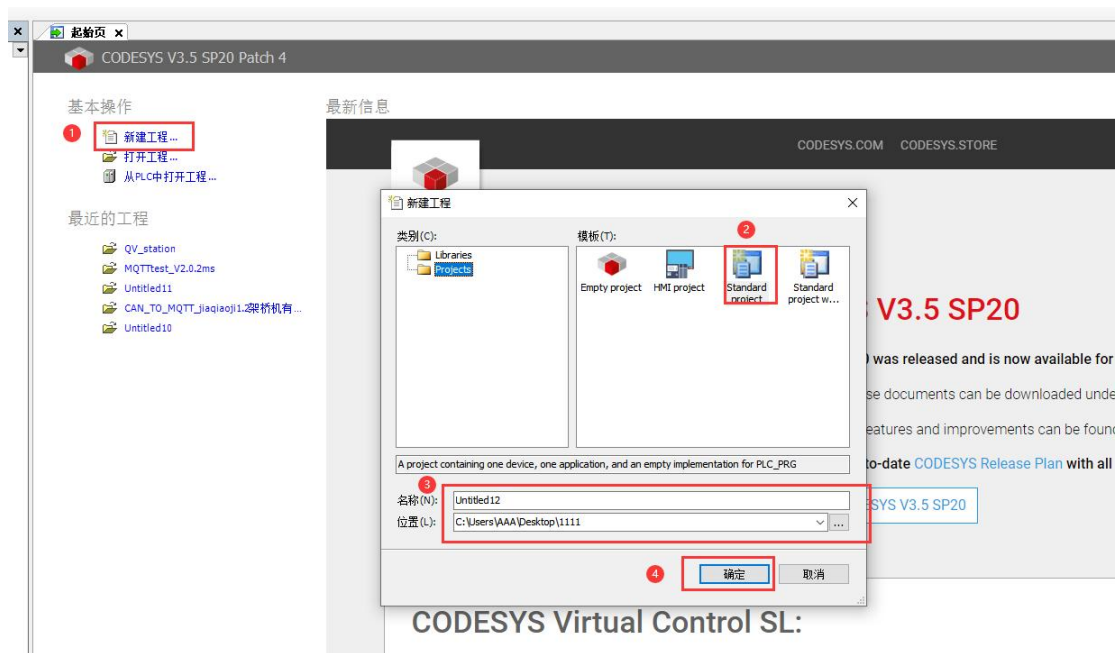


3. 选择设备和编程语言→点击“确定”



4. 双击打开“PLC_PRG(PRG)”→在声明区声明变量（opc ua 要传输的变量）

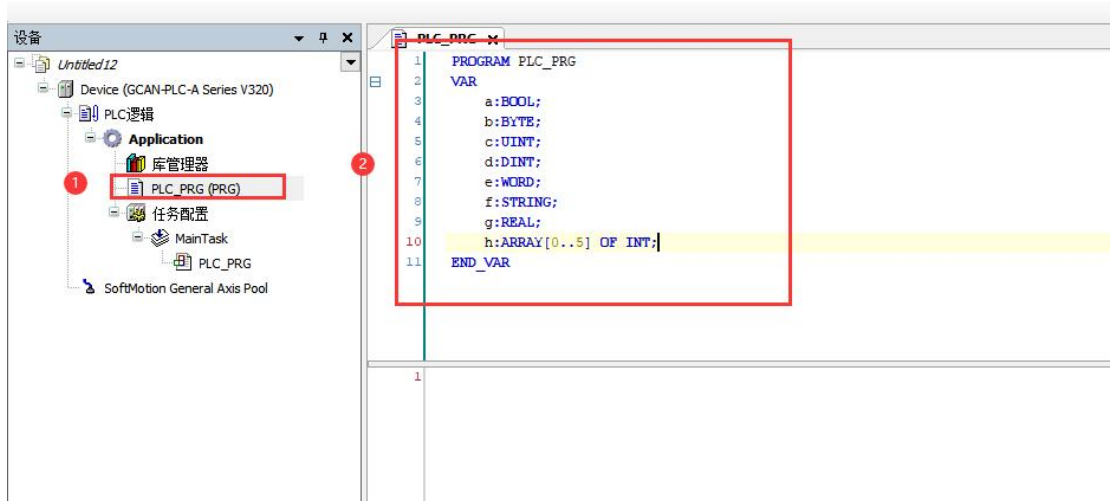

5. 添加设定时间戳的库文件：双击库管理器→点击添加库→输入添加库名称“SysTimeRtc”→点击对应的库→点击“确定”；点击添加库→输入添加库名称“SysTypes”点击对应的库→点击“确定”。

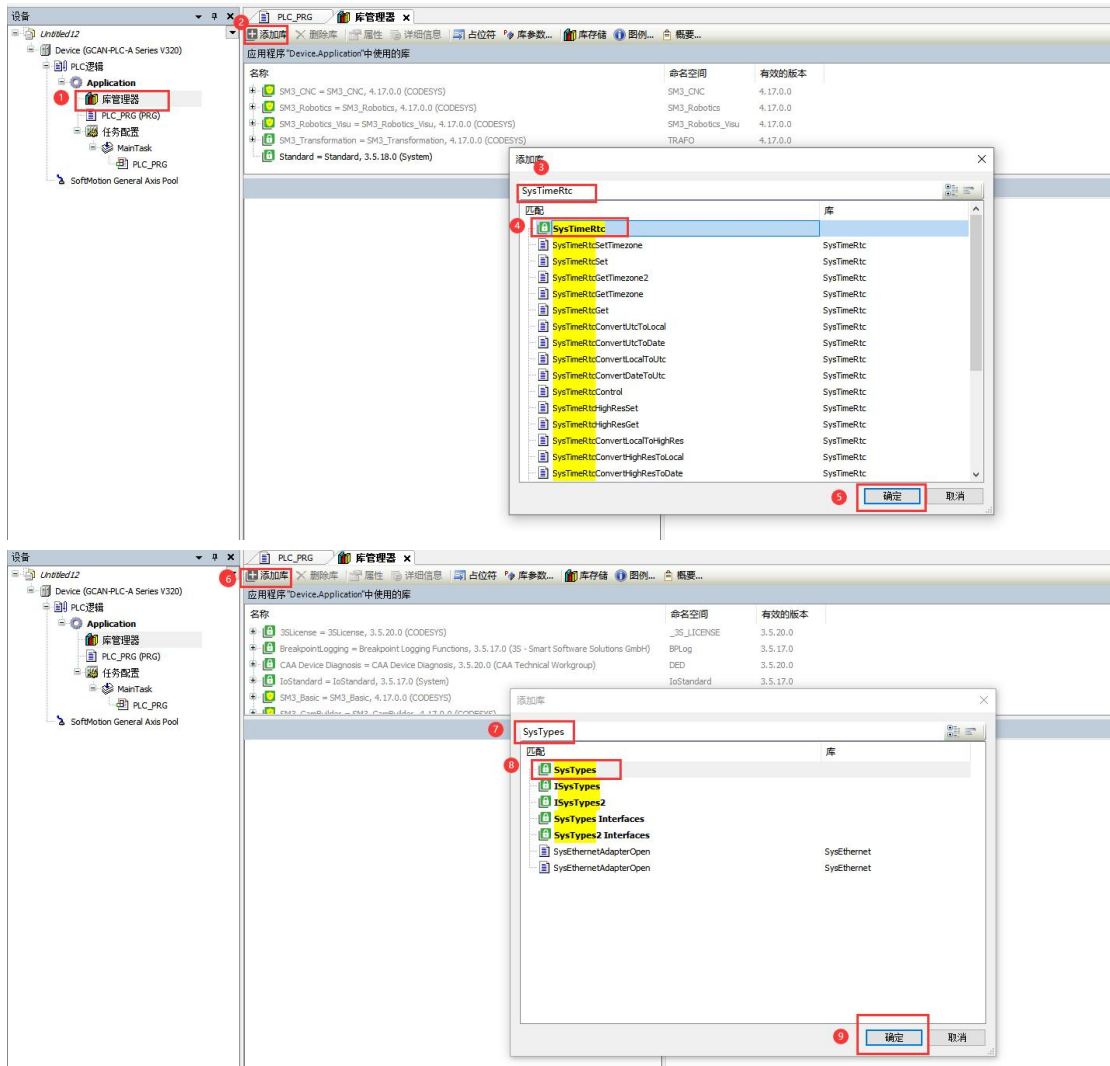

6. 添加时间戳设定程序：声明区和程序部分输入下列程序，注意时间戳是“用于存储自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数”可通过此链接工具计算当前的时间戳：

<https://www.dddgo.nethttps://www.dddgo.net/convert/unixtimestamp/convert/unixtimestamp>
时间戳(Unix timestamp)转换工具 - 在线工具

声明: //设定时间

```
first:BOOL:=TRUE;
```

```
ulTimestamp:UDINT:=1737339350; // 用于存储自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数
```

```
result1: RTS_IEC_RESULT; // 用于存储函数执行结果
```

程序: // 设置系统时间


```
IF first THEN
```

```
    result1 := SysTimeRtcSet(ulTimestamp);
```


```
    first:=FALSE;
```

```
END_IF
```

备注: first 置成 1 的时候, 设置时间戳生效

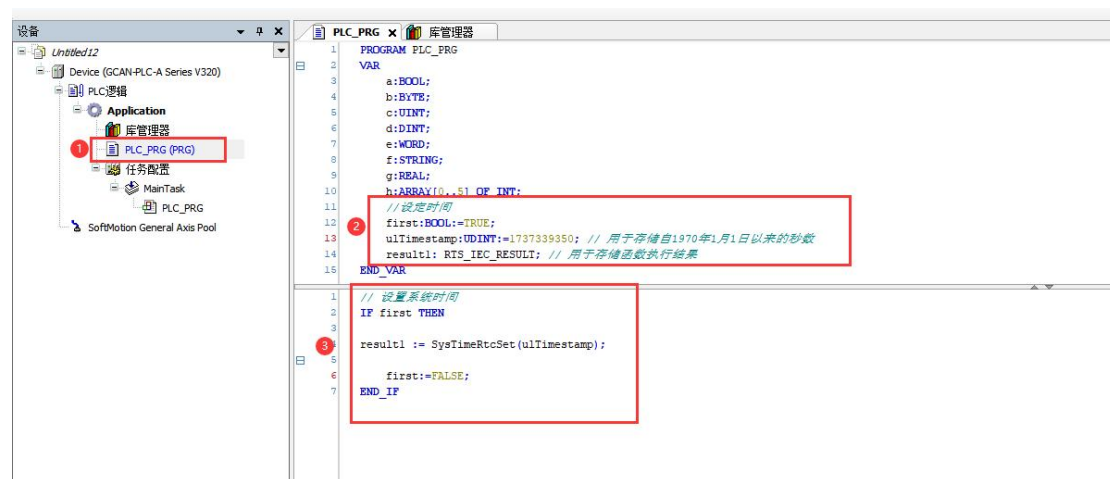


7.在“Application”右键→点击“添加对象”→点击“符号配置”

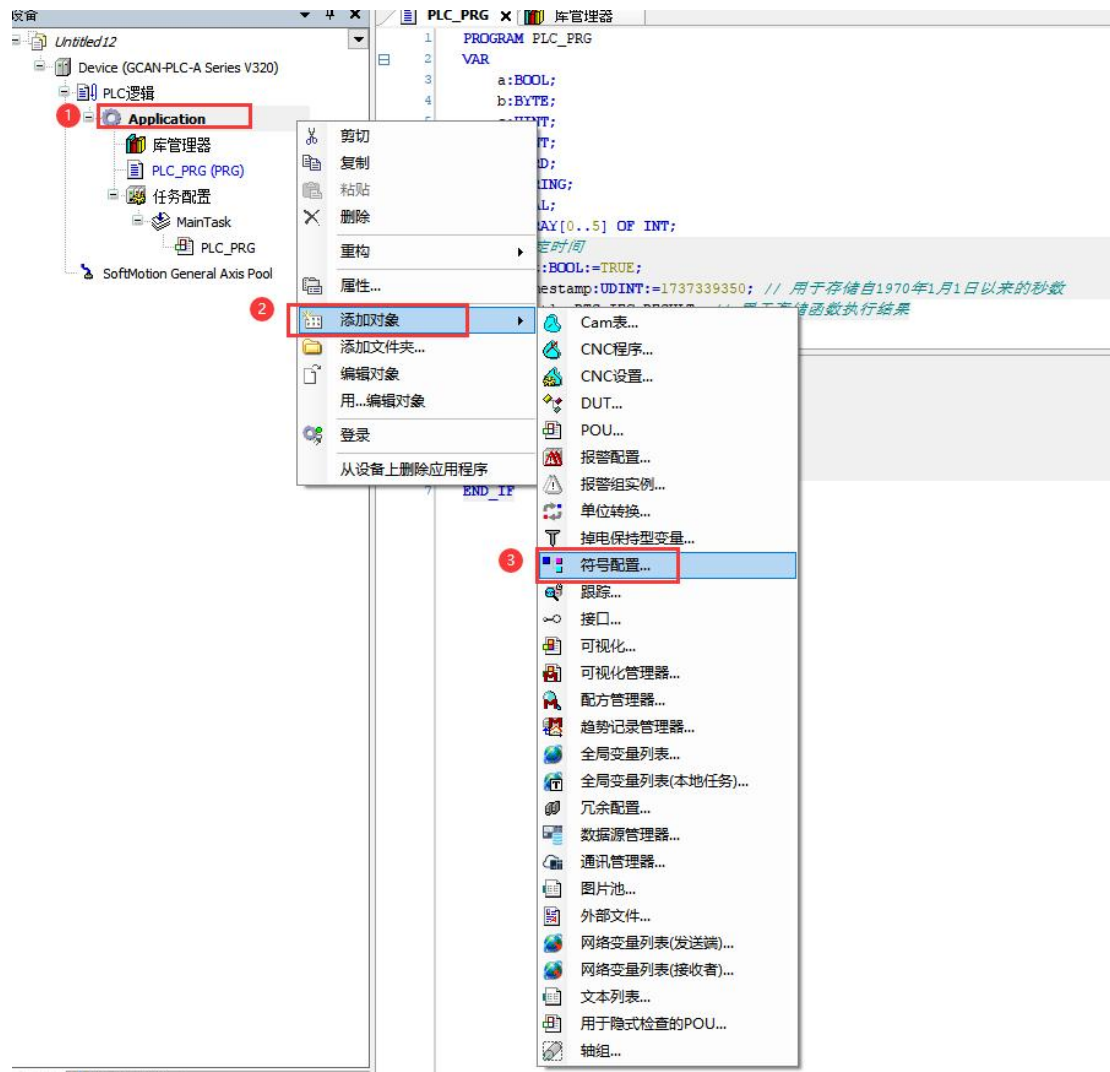


8.填写名称→勾选“支持 OPC UA”→点击“添加”




9. 双击代开刚添加好的“符号配置”→点击“编译”（以下两个位置的编译，点哪个都可以）

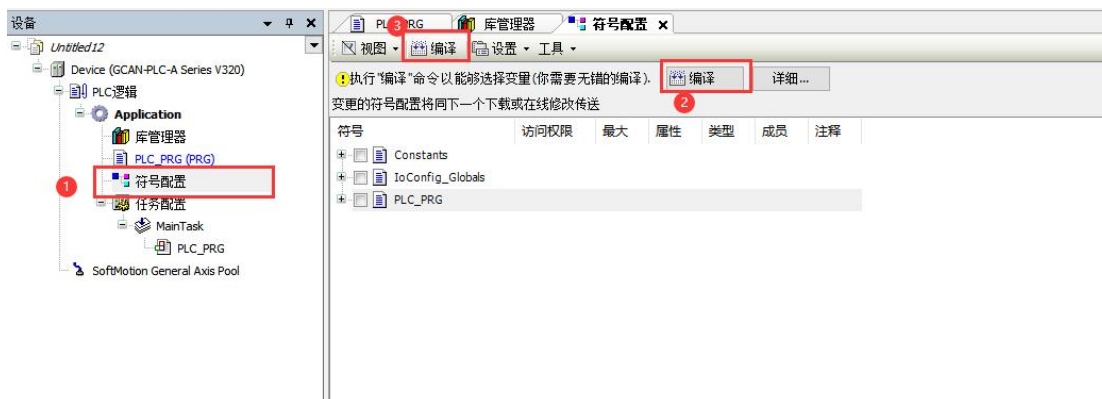


10. 点击“编译”以后会出现如下视图→勾选想要进行 OPC UA 通讯的变量

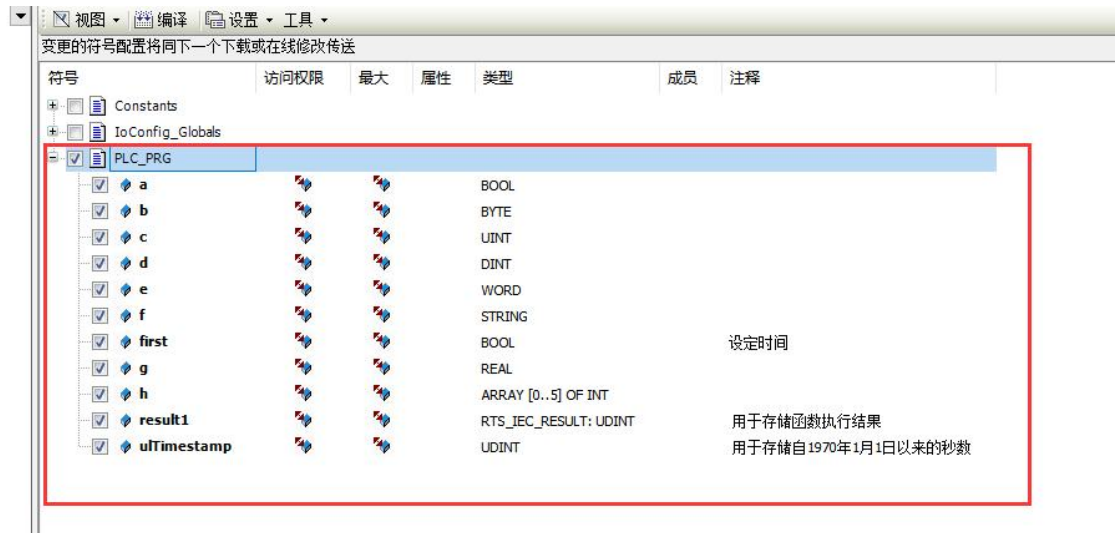

11. 双击打开“Device”→点击“扫描网络”→点击“扫描网络”（打开扫描网络，默认扫描模式，如果没扫到设备，可以点此项，如果还是没扫描到设备可以尝试 ping 设备 ip 看能否 ping 通，或联系售后解决）→选择对应设备→点击“确定”

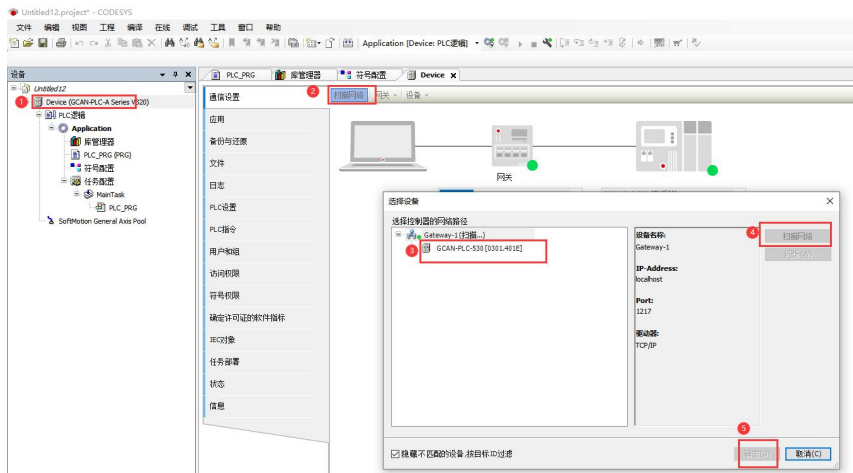


12. 添加密码：点击“设备”→“修改 Runtime 安全策略...”→在新策略选择“实施用户管理”→点击“确定”。

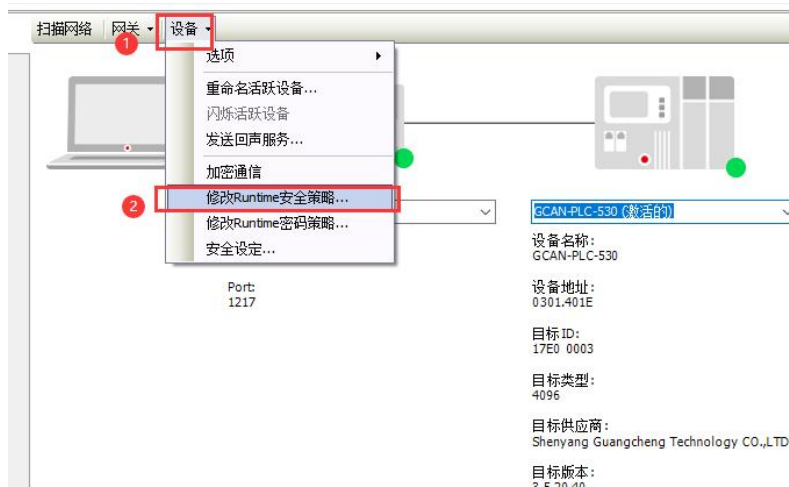




13.如出现如下弹窗点击“确定”。

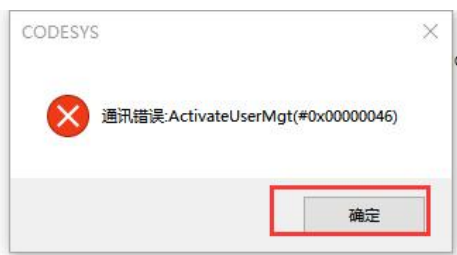


14. 登陆设备:


(1) 点击“登录”→出现如下图弹窗点击“确定”

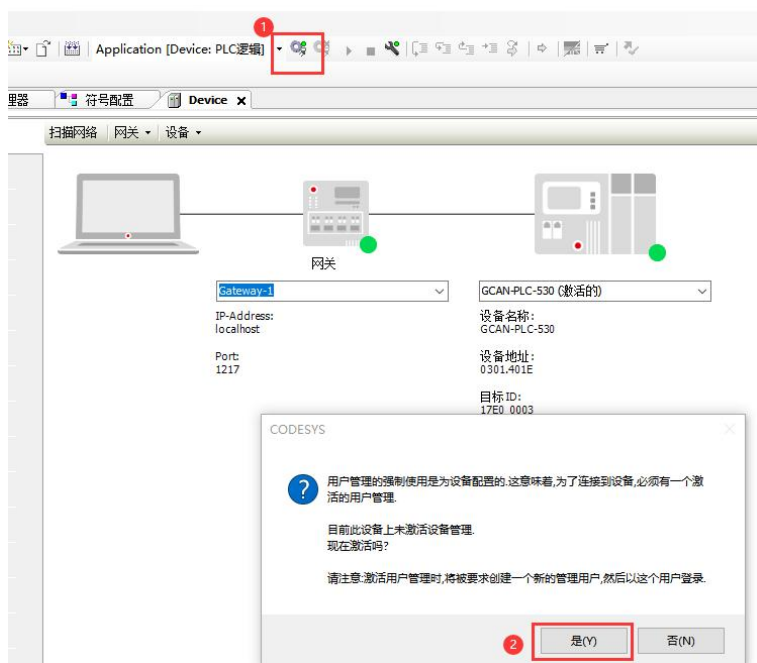

(2) 出现添加设备用户弹窗输入“名称、密码、新密码”→点击“确定”

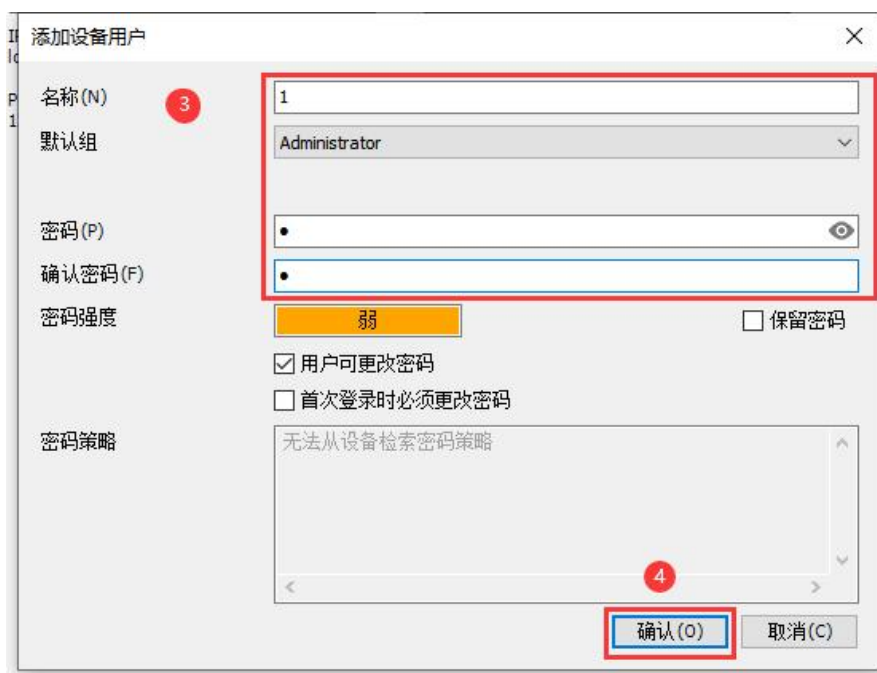


(3) 出现设备用户登录弹窗输入“用户名、密码”→点击“确定”。

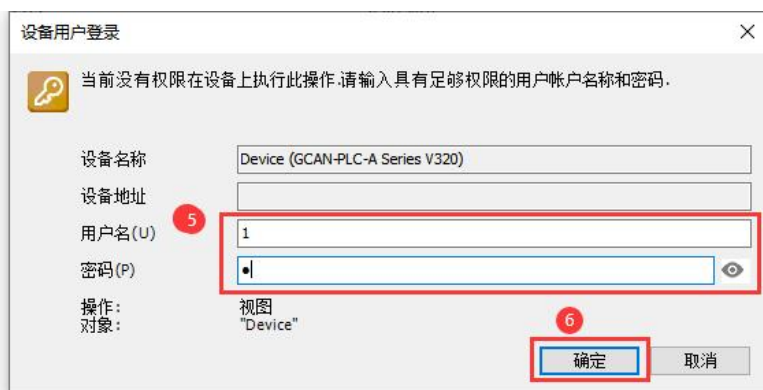


(4) 出现如下弹窗，

点击“确定”。


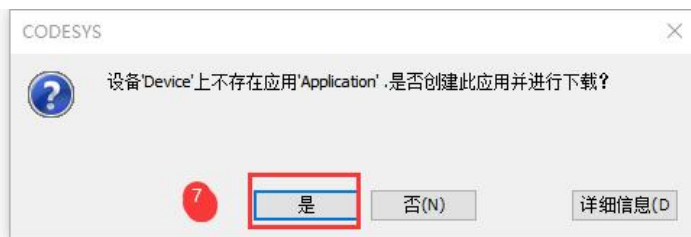


(5) 点击“运行”。

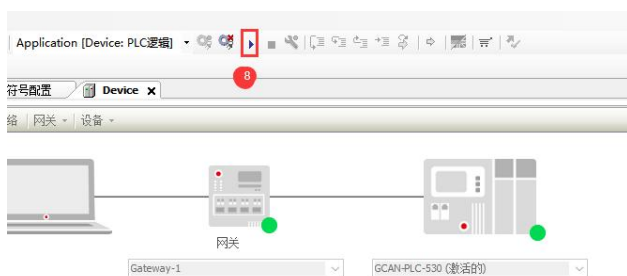

15. 添加证书：点击“视图”→选择“安全界面”→在安全界面里面点击“Device”→点击  刷新→点

击“Device”→选择“OPC UA Server”→点击添加  →输入长度和时间→点击“OK”。（注意：如果 Encrypted Application 没有证书，按照上面的方法添加即可）。


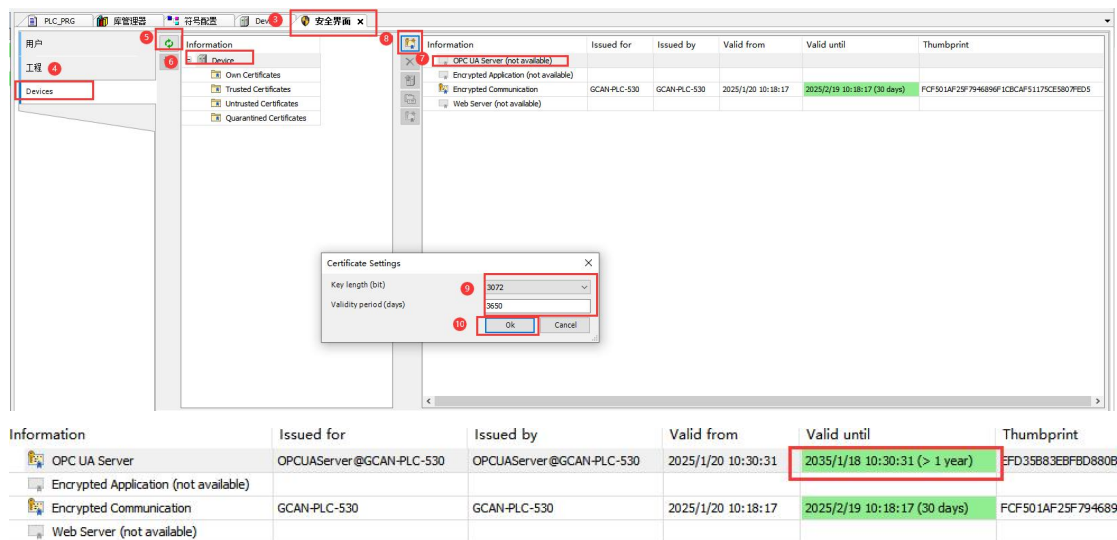
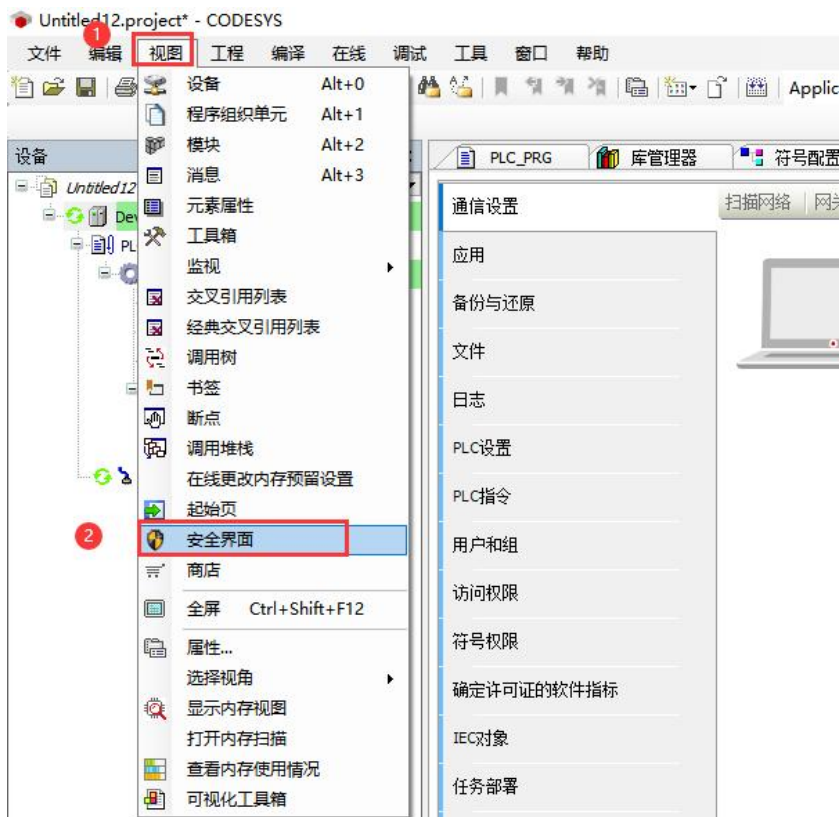


添加成功

16. 打开“UaExpert”软件




17. 点击“Server” → 点击添加  → 在 Local 上右键 → 选择“Edit URL” → 输入 opc ua 服务器的地址和端口（plc 默认 ip192.168.1.30，opc ua 端口 4840，端口不支持修改） → 点击“OK” → 在 Local 上右键 → 选择“Rebrowse”。

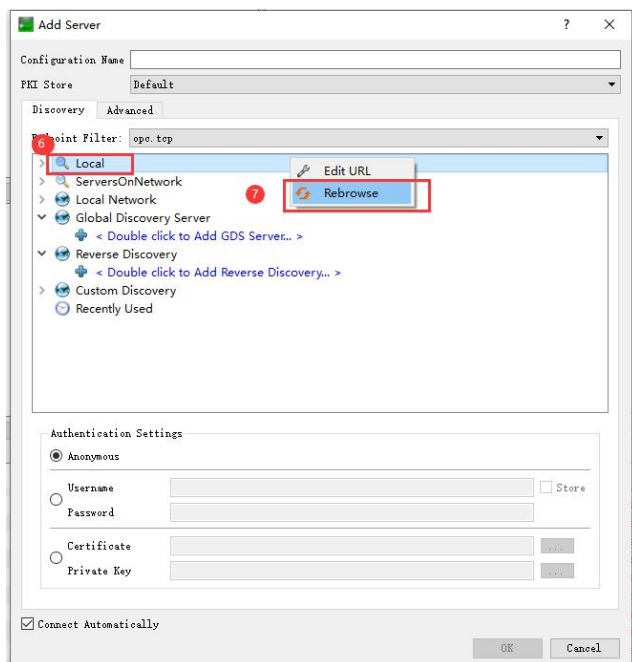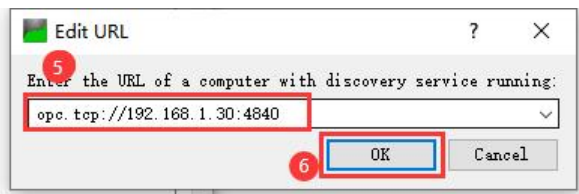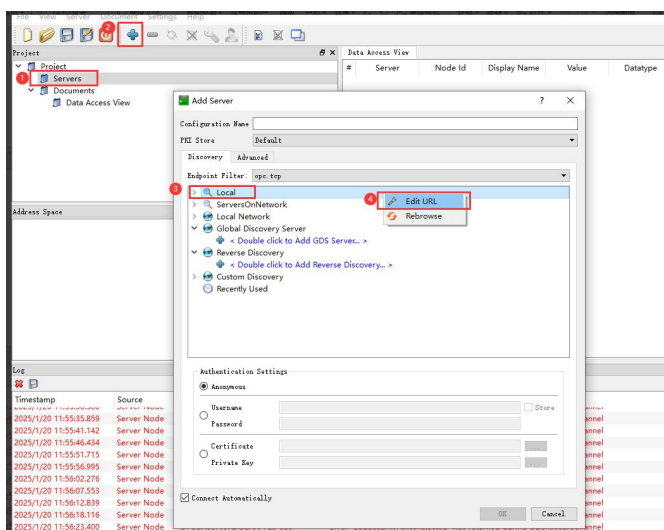


18.添加 OPC UA Server:


(1) 展开“Local”→展开“OPCUAServer@GCAN-PLC-530(opc.tcp://192.168.1.30:4840)”→选择“Basic256Sha256 - Sign & Encrypt (uatcp-uasc-uabinary)”→勾选“Store”→输入 plc 下载程序时所用的用户名和密码→点击“OK”。

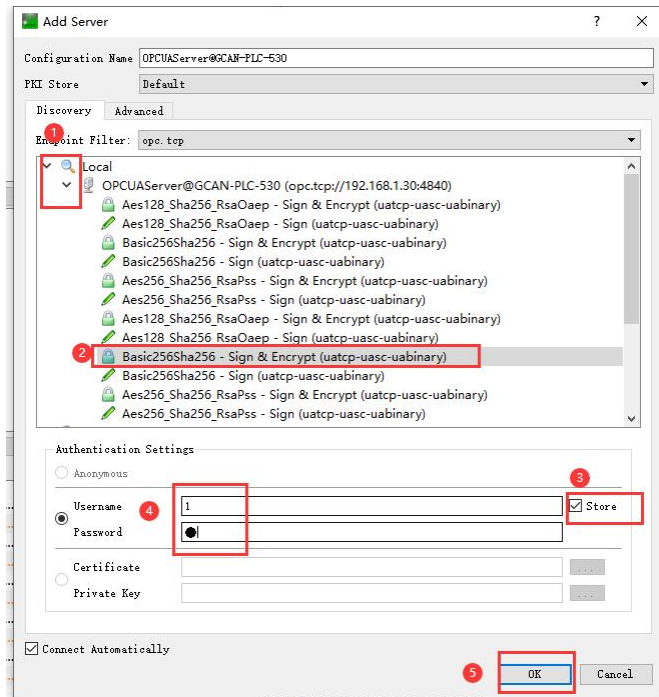


(2) 点击“Trust Server Certificate”→勾选“Accept the server certificate temporarily for this session”→点击“Continue”。

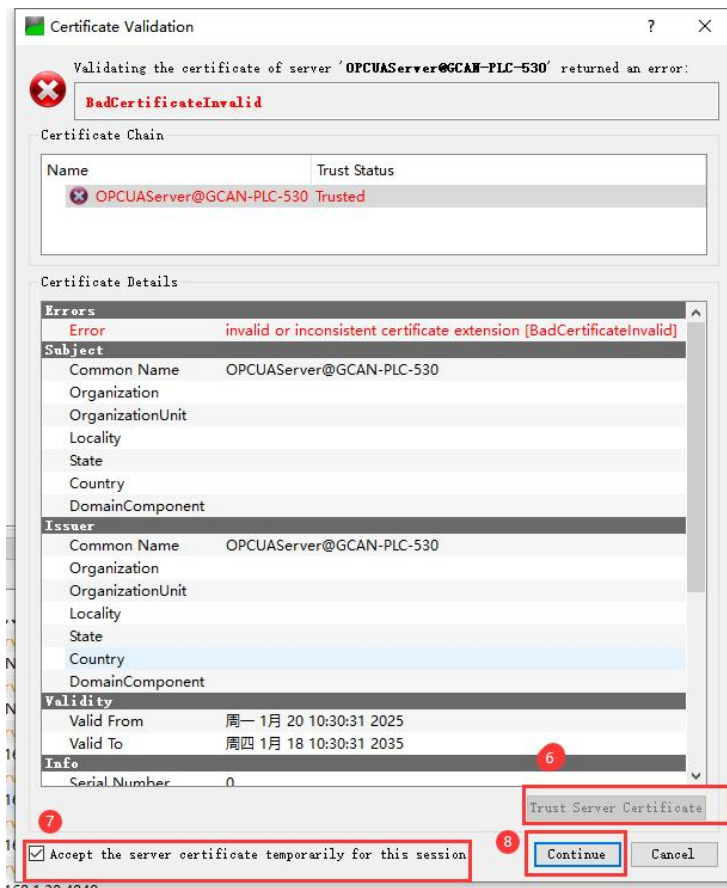

19.codesys 添加证书：当 UaExpert 软件点击“Continue”后，codesys 的安全界面的 Device 中的“Quarantined Certificates”中会出现证书（如果没出现可点击刷新或者在 UaExpert 软件重复点击“Continue”）→将此证书拖拽到“Trusted Certificates”。

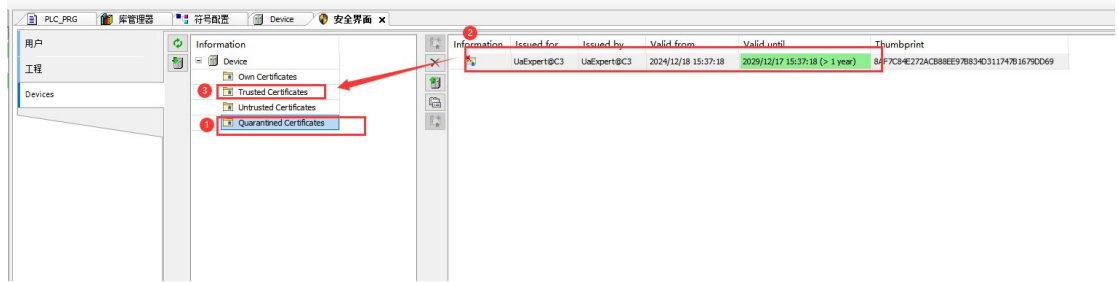


20.在 UaExpert 软件中点击对应的“OPC UA Server”→点击“连接”→勾选“Accept the server certificate temporarily for this session”→点击“Continue”。

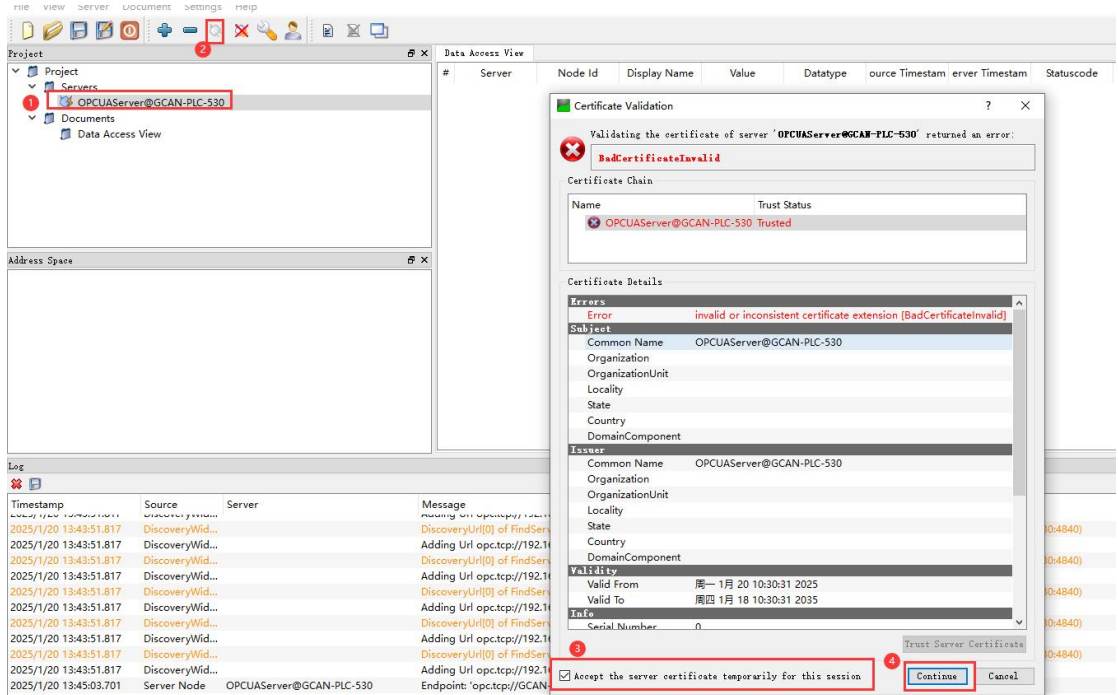


如出现此弹窗点击“Ignore”



21. 连接成功以后界面中会出现数据源，展开数据源找到“PLC PRG”，拖拽到右侧显示变量的界面。

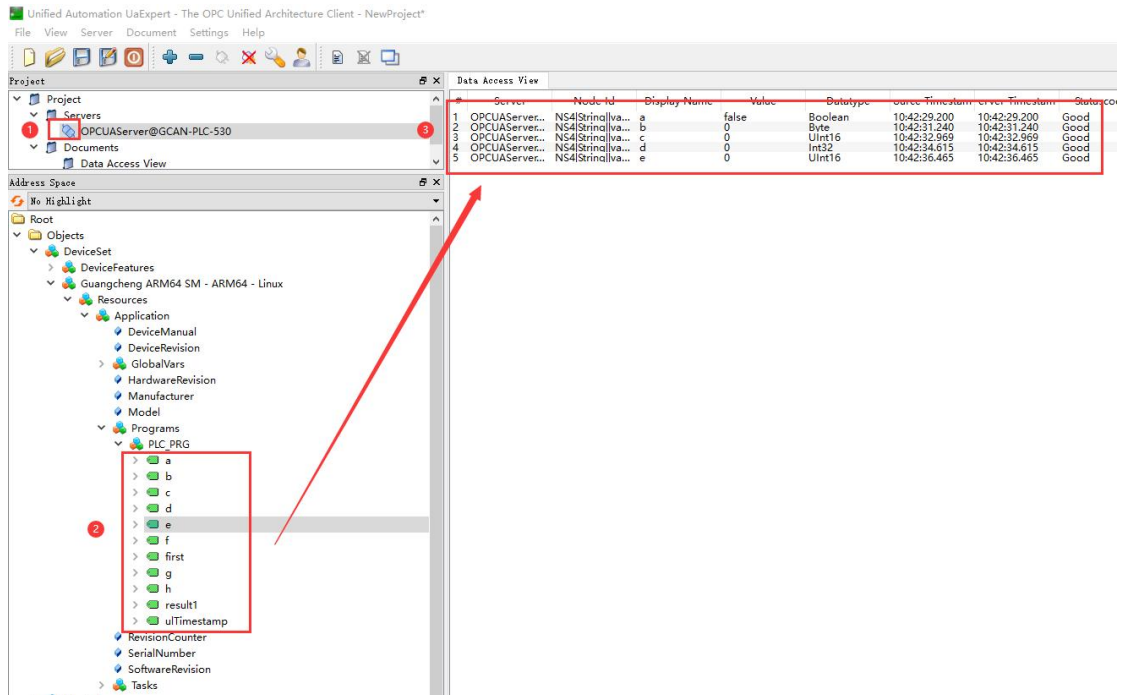


22. 当程序中的变量发生改变后，UaExpert 软件监控变量的界面的变量也对应改变。

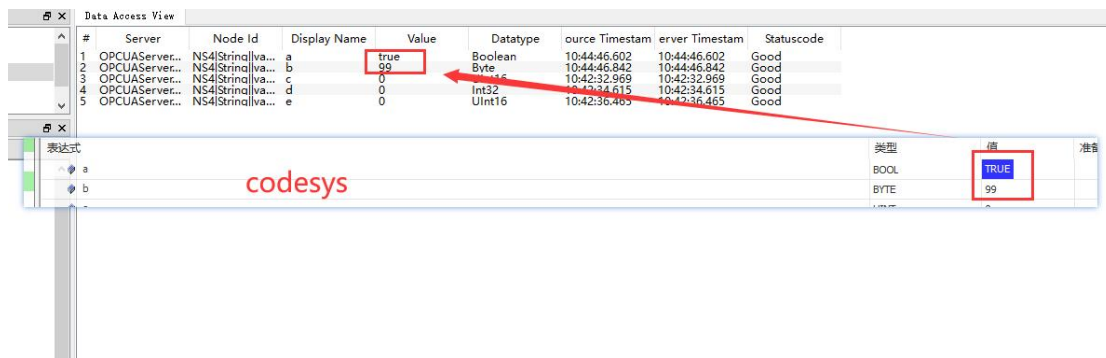


九、CODESYS 的源码下载和上传（GCAN-PLC-535 支持）

10.1 源码下载

1. 打开需要下载的程序→点击“文件”→源代码下载

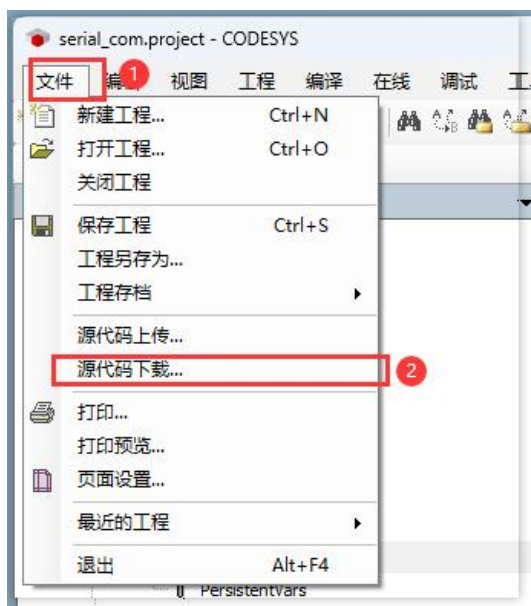

2.选择对应的设备→确定

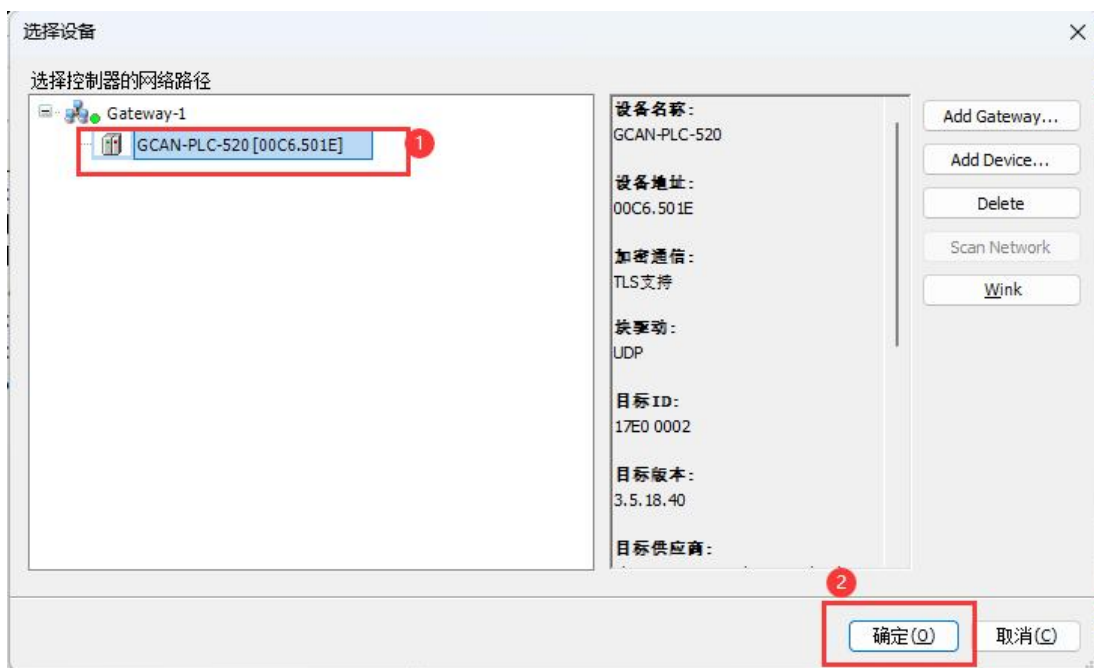


3.在软件下方会提示正在下载，提示消失后代表下载成功




10.2 源码上传

1.打开需要下载的程序→点击“文件”→源代码上传

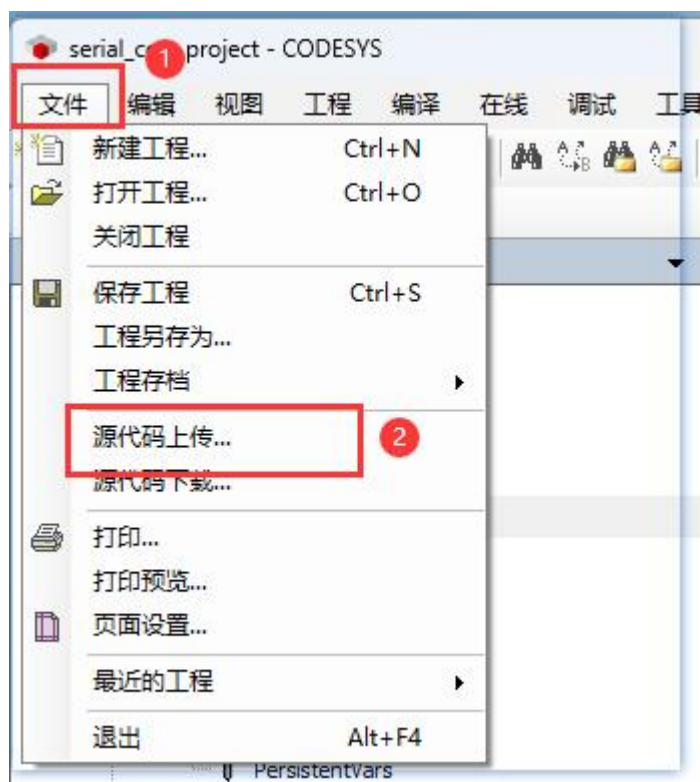


2.选择对应的设备→确定

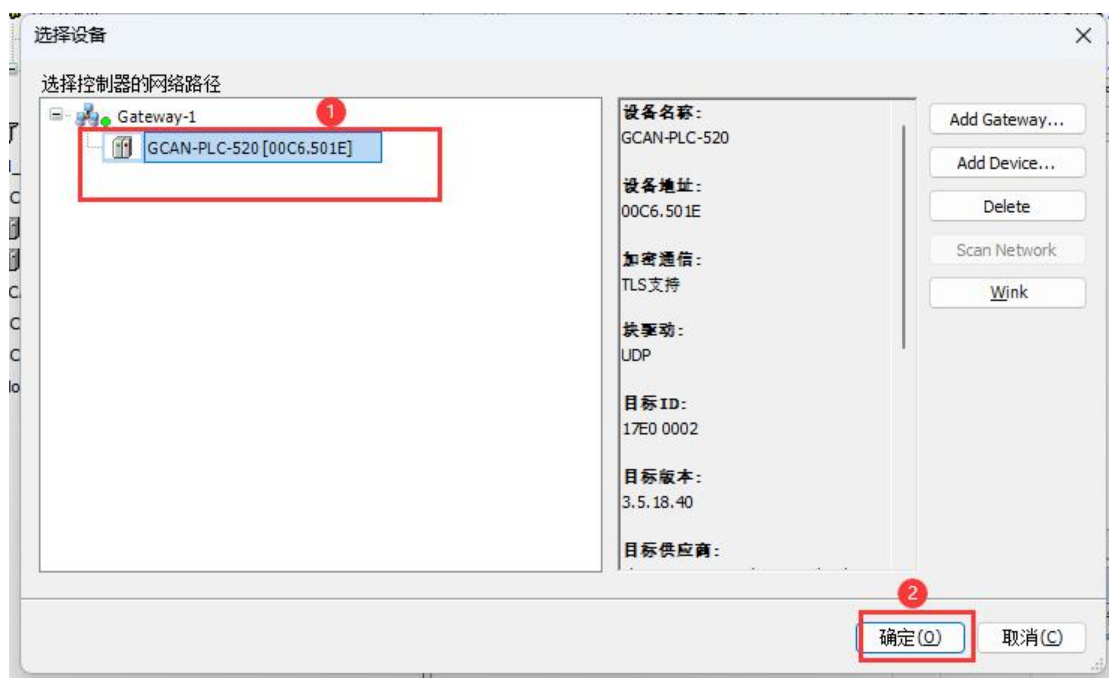


3.选择源码存放位置和下载信息→压缩



4.出现以下弹窗

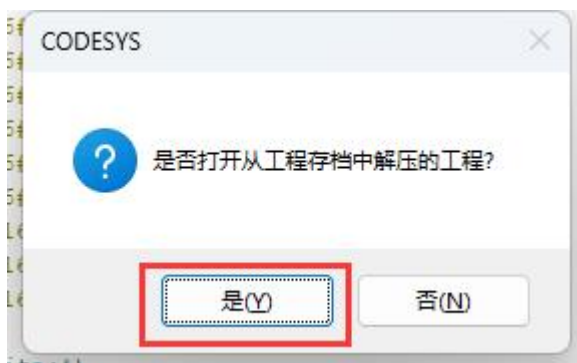


5.程序就会自动在 codesys 中打开，程序存放位置就是第三步所选择的位置

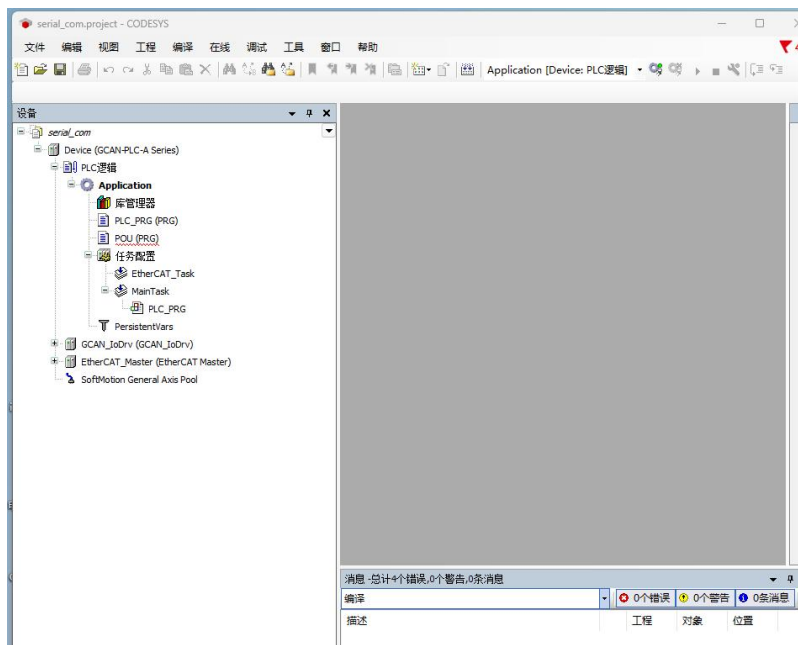


十一、CODESYS 标签（符号配置）导出 xml 方法

1. 打开 PLC_PRG(PRG)→在声明区域声明自己需要的变量及类型

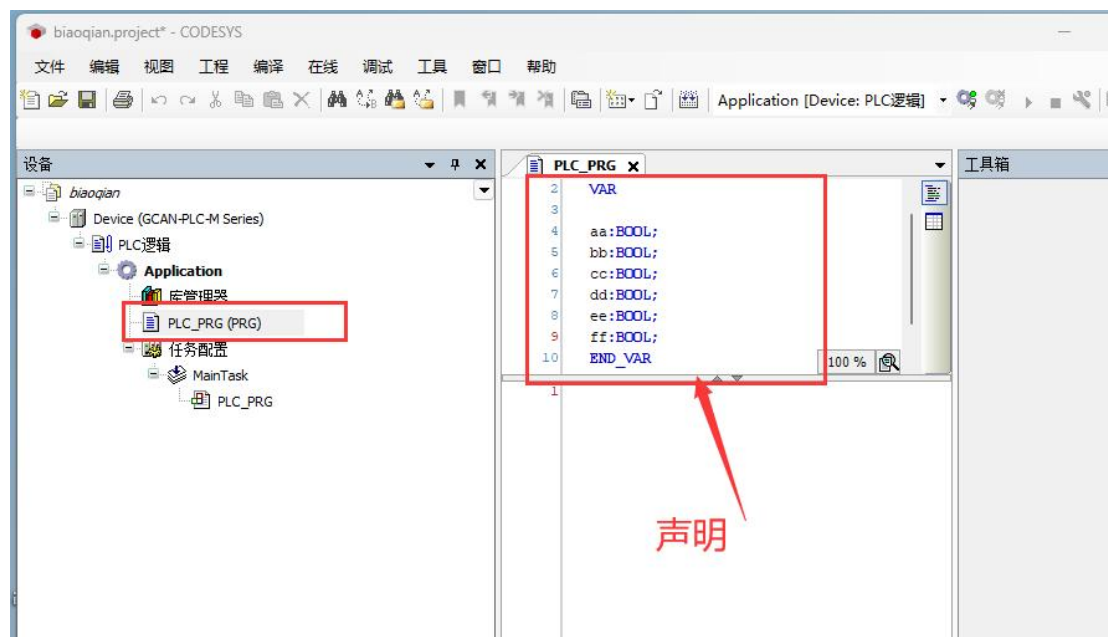


2. Application 右键添加对象→符号配置...

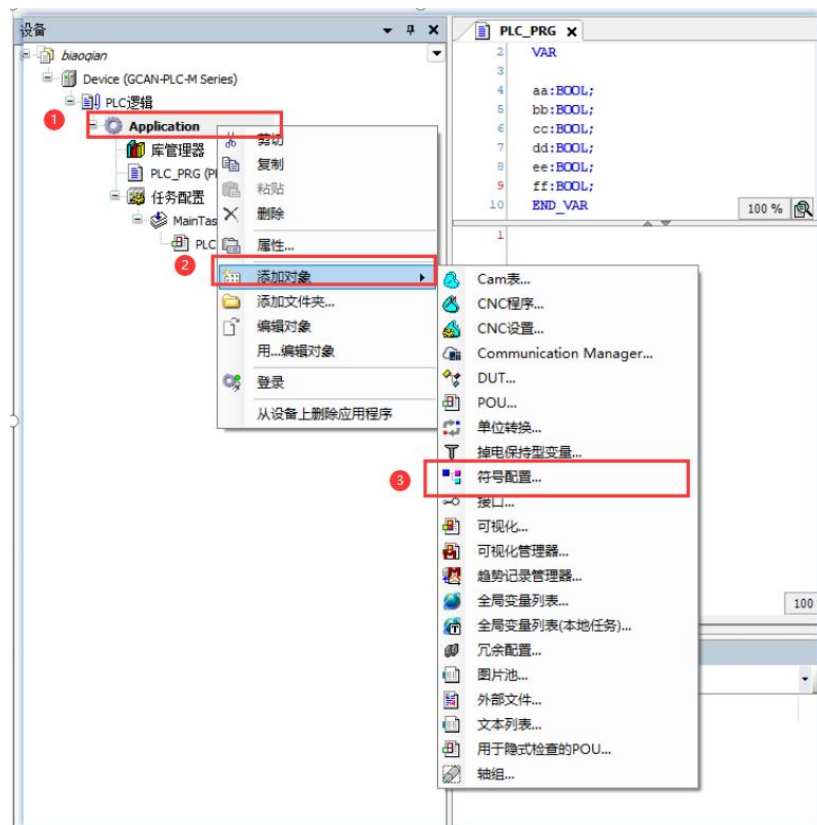


3. “名称”可根据自己需要填写→复选框和单选框根据需要选择勾选→添加




4. 点开“符号配置”→选择需要的变量→编译→无报错即可

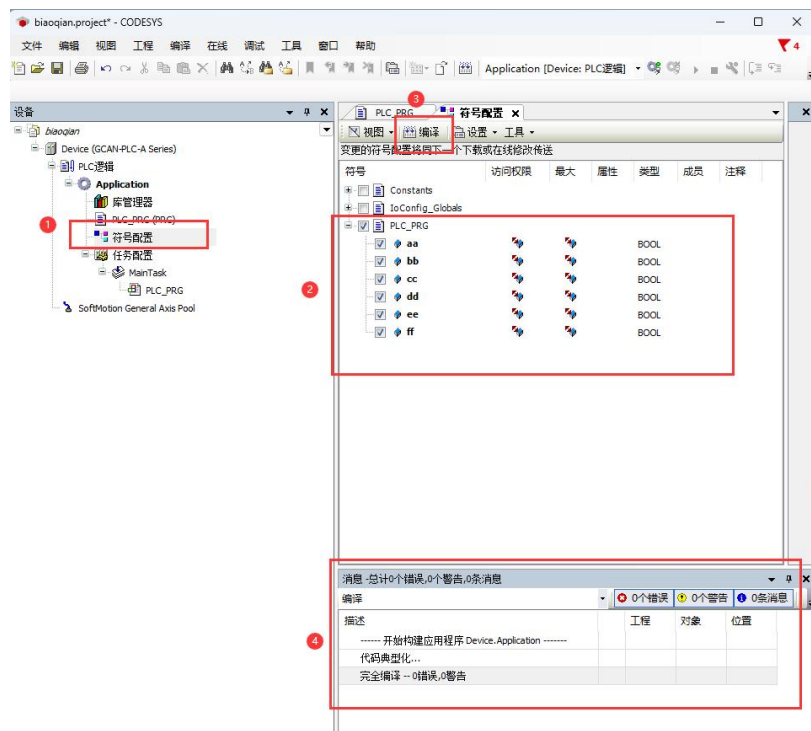

5. 点击上方的编译→生成代码→提示构建完成

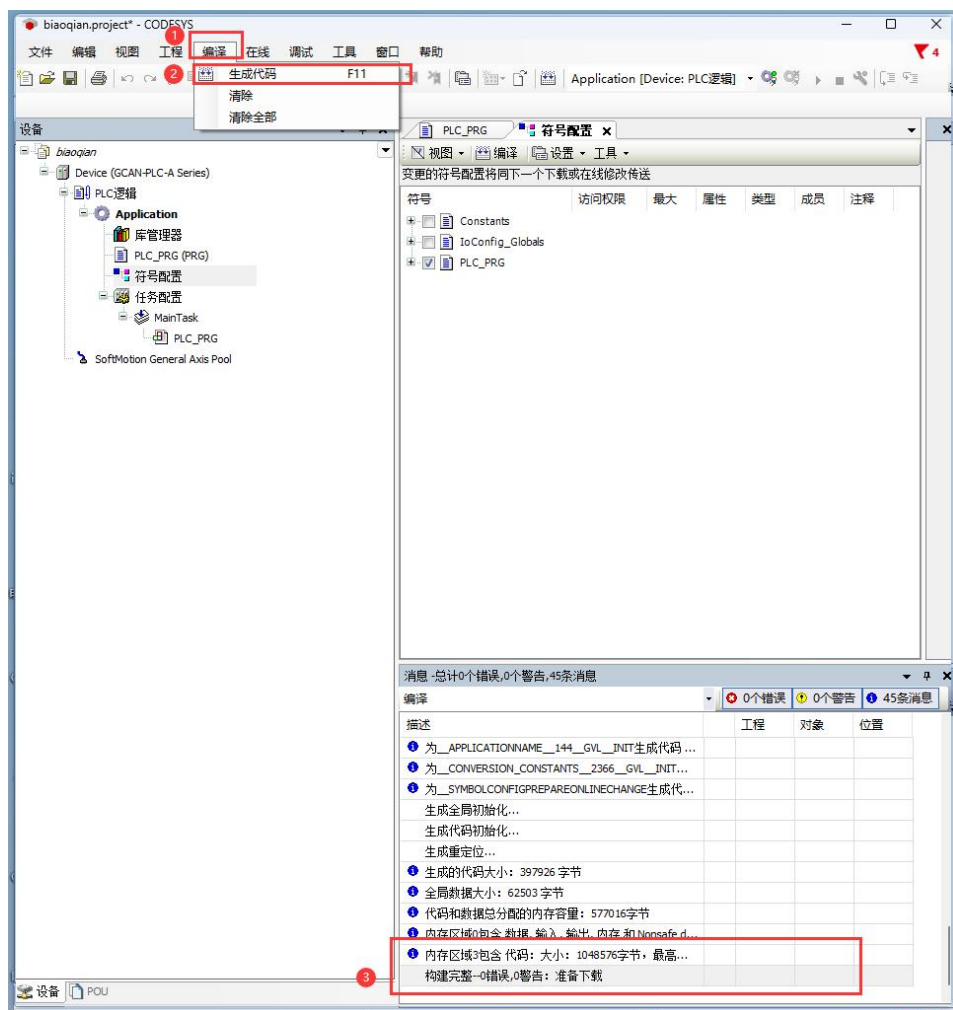

6. 找到该程序工程的对应文件内（工程在哪就去哪里找，每个人不一样，下图仅供参考）就会出现一个.xml类型的文件（客户可以把这个文件导入对应屏幕中）

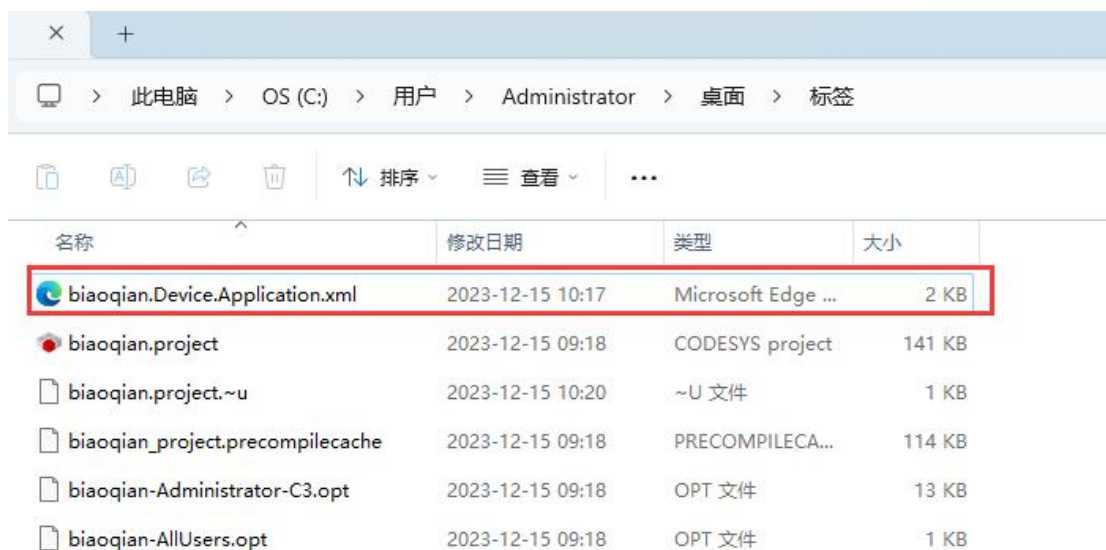

十二、GCAN_PLC_Solution 的使用

12.1 功能介绍及连接:

软件下载地址: <http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/98f6>



1) solution 软件可实现 GCAN PLC 及可编程网关的如下功能:

硬件连接、PLC 状态显示

GCAN 设备固件升级

系统监控

修改 IP、OPC 加密文件下载

IO 模块固件升级 IO

读取 PLC log


12.2 solution 的连接及 PLC 状态显示及控制

A. 选择网口 (TCP) 连接还是串口 (RS232) 连接(与编程口保持一致, 请参照)。

B. 要连接的设备的 IP 地址或端口号(与编程口保持一致, 请参照)。


设备默认的 IP 地址都是 192.168.1.30, 如更改过 PLC IP, 请在此次输入修改后 IP。

C. 点击 Connect 进行连接。

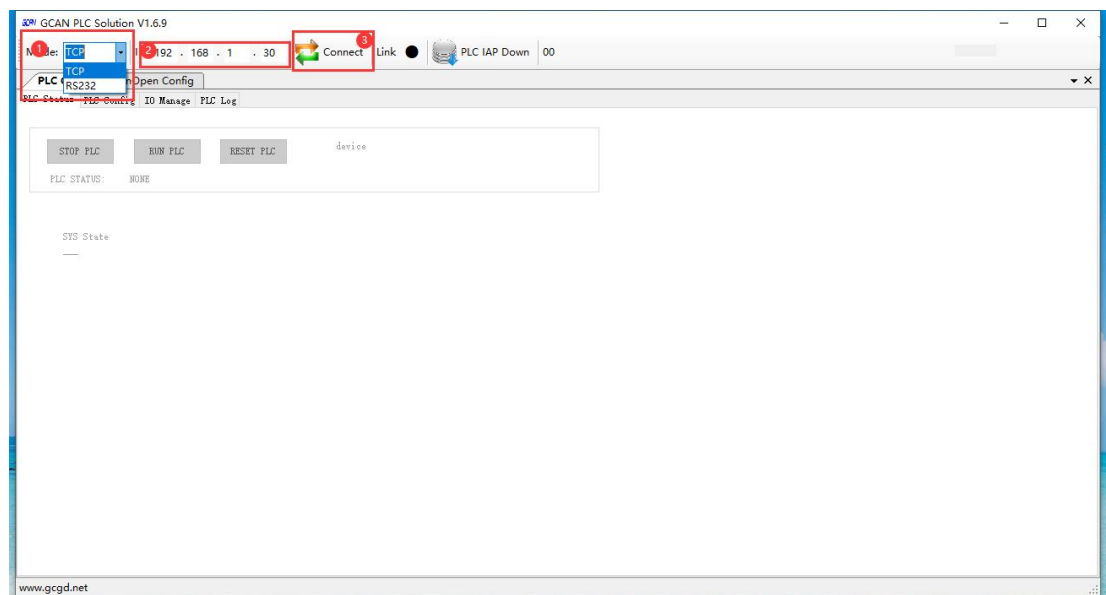


连接后界面如下，此处我以连接 GCAN-PLC-510 为例：

- 1、STOP PLC:停止 PLC 设备
- 2、RUN PLC:启动 PLC 设备
- 3、RESET PLC:重启 PLC 设备
- 4、DeviceSN:PLC 设备 SN 号
DeviceType:PLC 设备类型：
PLC VER: PLC 设备版本
Firaware VER: PLC 固件版本号
- 5、PLC STATUS:PLC 设备状态
Prog of PLC: PLC 程序运行时间
PLC Cycle : PLC 设备循环时间周期

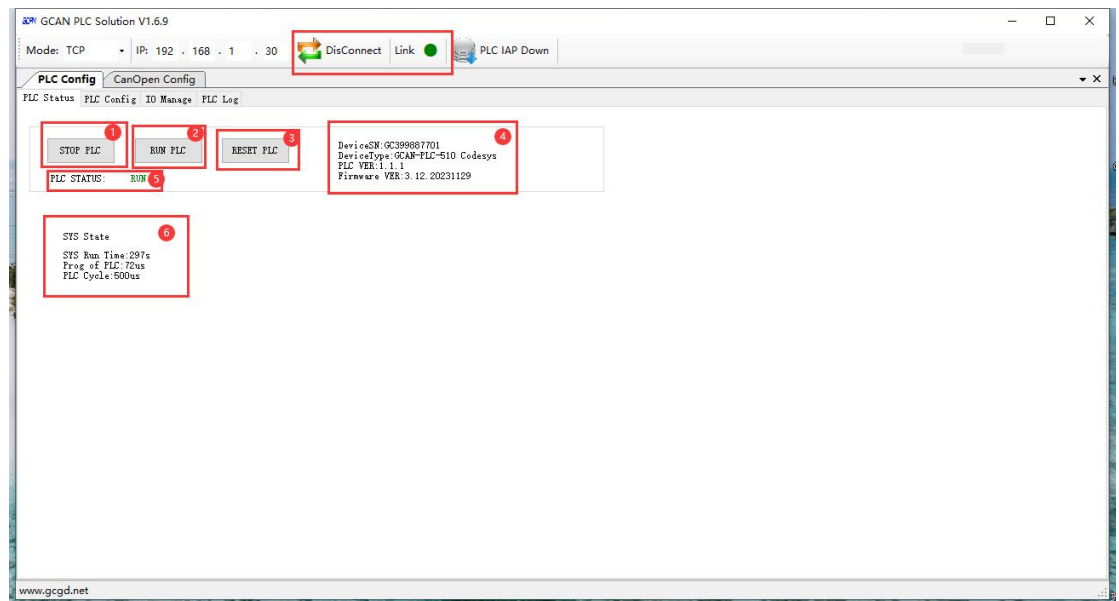


12.3 修改 PLC IP 地址

链接成功后，点击 PLC Config 选项卡，红框为更改设备 IP 地址的地方，更改 IP 地址后点击 Set IP，然后断电重启设备的 IP 地址就会被更改。

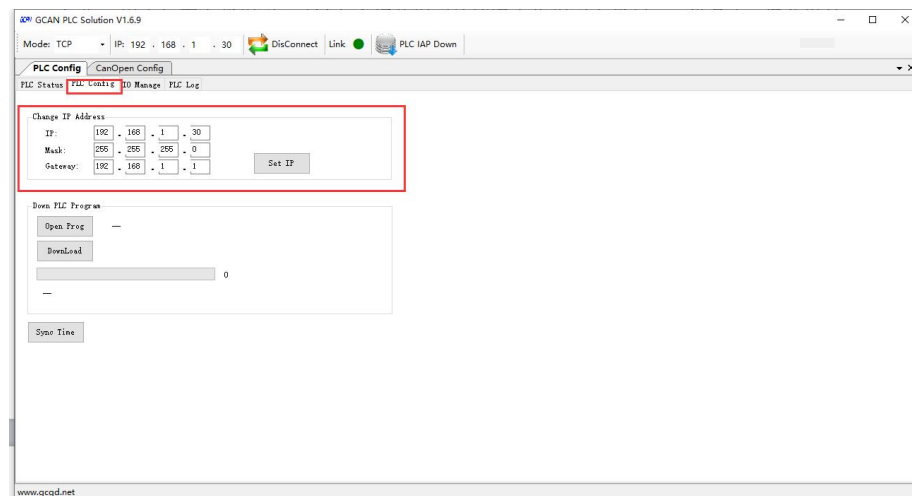


12.4 PLC 程序加密下载


Codesys 软件中，红框 2 用于加密下载程序，可以在不打开程序的情况下将程序下载到 PLC 设备中，首先保证 CodeSys 程序无报错，在菜单栏选择在线，下拉框中选择创建启动应用。

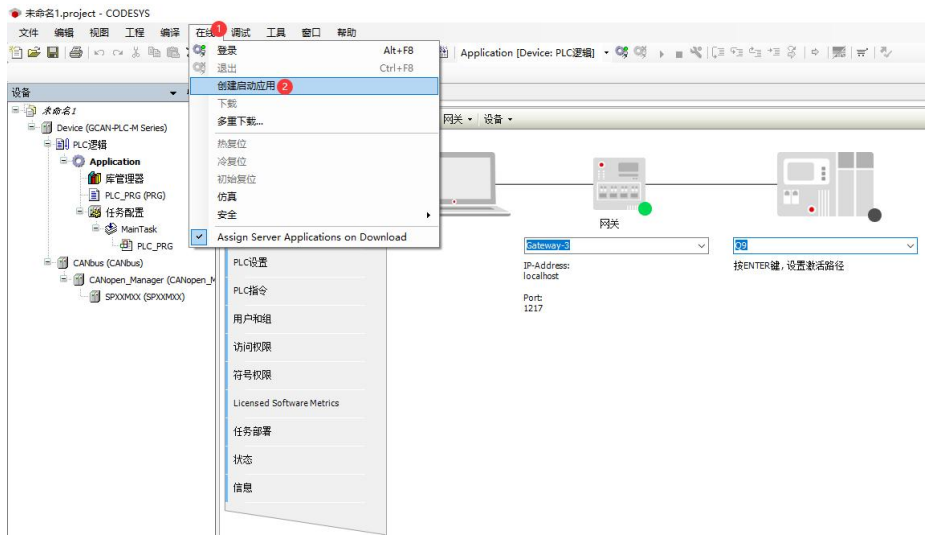


然后会弹出提示，选择是。

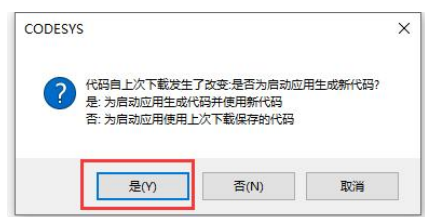


之后会弹出保存的弹框，选择保存位置。切记保存文件的名称一定是英文或数字的，不支持中文，然后选择保存。

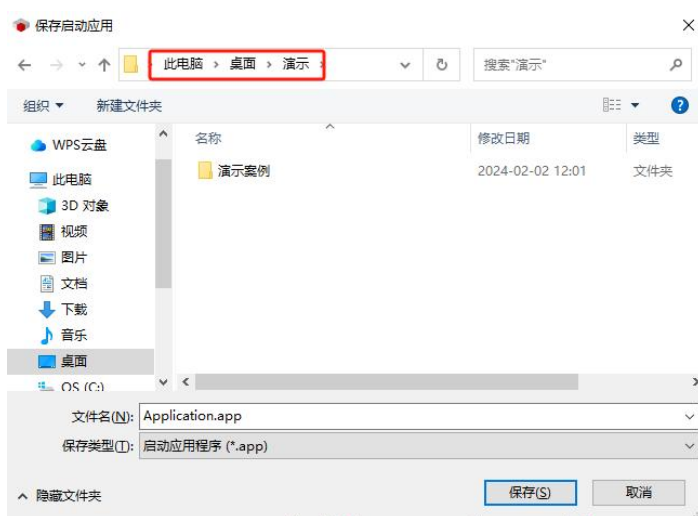


弹出提示选择是。您保存的路径下就会出现一个 app 格式的文件。



回到 GCAN_PLC_Solution 软件，点击 PLC Config 选项卡，点击 Open Prog

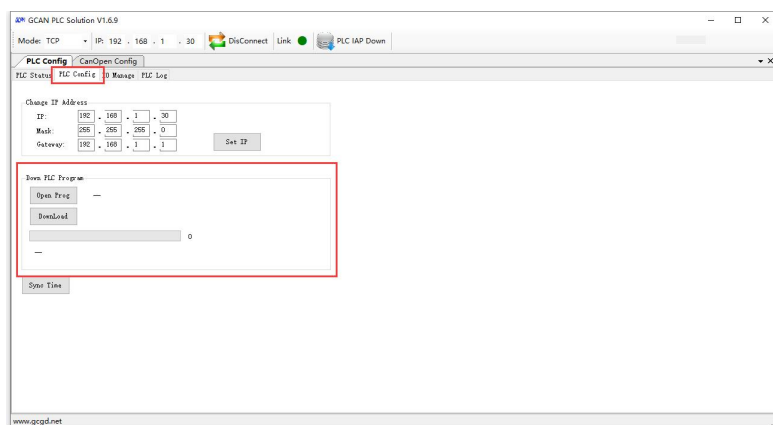

右下角文件格式选择 Codesys (.app)，然后在您保存的路径下找到之前保存的 app 文件点击确定。

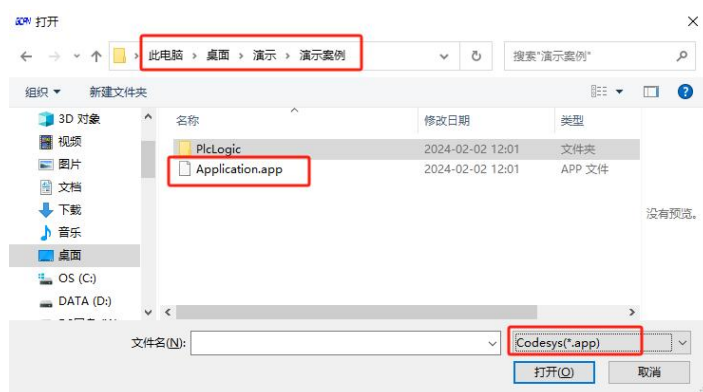


然后点击 Download，等待读条达到 100% 下载成功后即可。





12.5 IO 状态读取及 IO 固件下载

将硬件设备接好，保证 PLC 电源及 IO 电源正确接入，PLC 的 ERR 灯与 IO ERR 灯均无红色闪烁状态。将 Soultion 软件与 PLC 设备连接起来。点击 IO Manage，然后点击 IO IAP，再点击 Enable IO IAP，再点击 Read IO info，搭载的 IO 模块的信息就会显示出来。

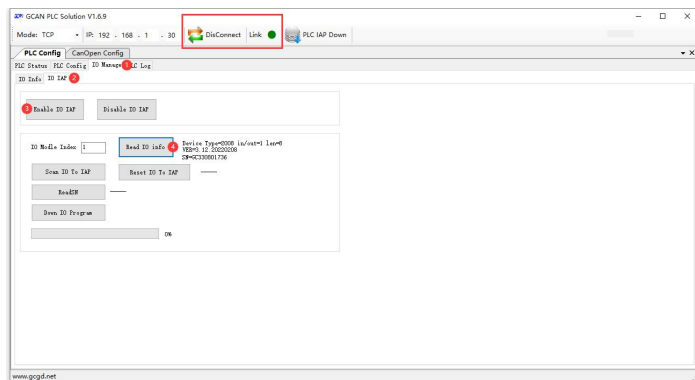


点击 Scan IO To IAP，后面会出现计时，这个时候上下滑动一下 IO 模块，然后会发现计时变成 Find io。点击 ReadSN，后面会显示出搭载的 IO 模块的 SN 号，点击 Down IO Program，然后选择对应的 IO 模块的固件文件，等待读条结束下载成功，IO 固件就下载完毕了，断电重启即可。

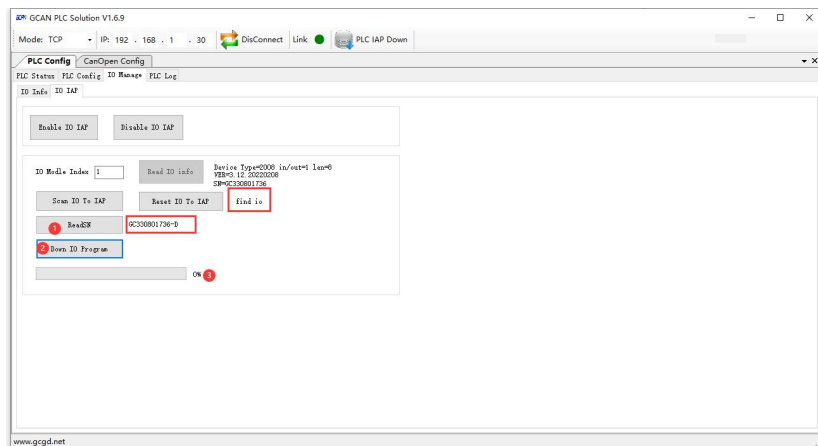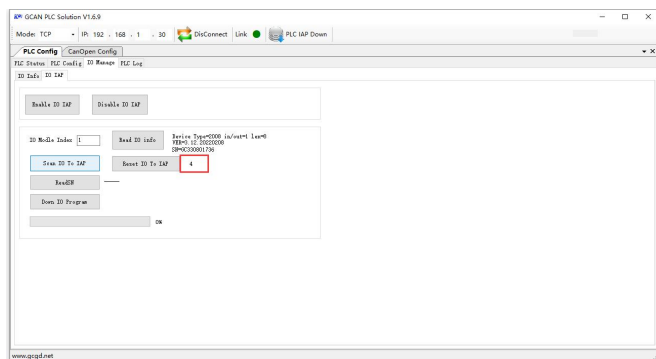


12.6 IO PLC 读 log

打开 solution 软件。在 IP 地址栏中输入 PLC 的 IP 地址, 并点击  按钮连接 PLC, 此时  后面的指示灯会变为绿色, 代表连接上 PLC 设备。点击 PLC Config 选项卡中的, PLC Log 选项卡, 可以看到下面的界面。点击  按钮就可以读取存储在 PLC 中的 LOG (如下图所示)

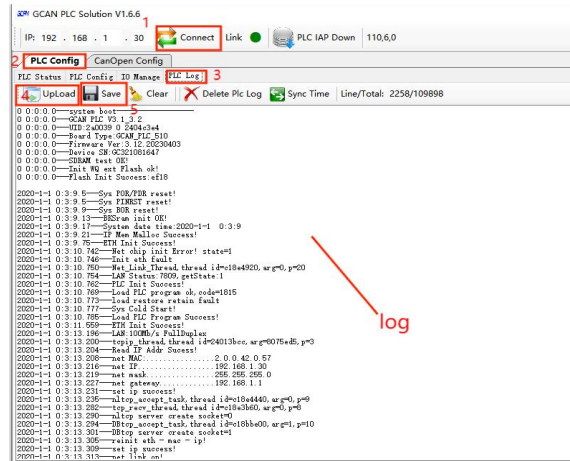



点击  按钮可保存 LOG 文件至指定位置 (如下图所示)

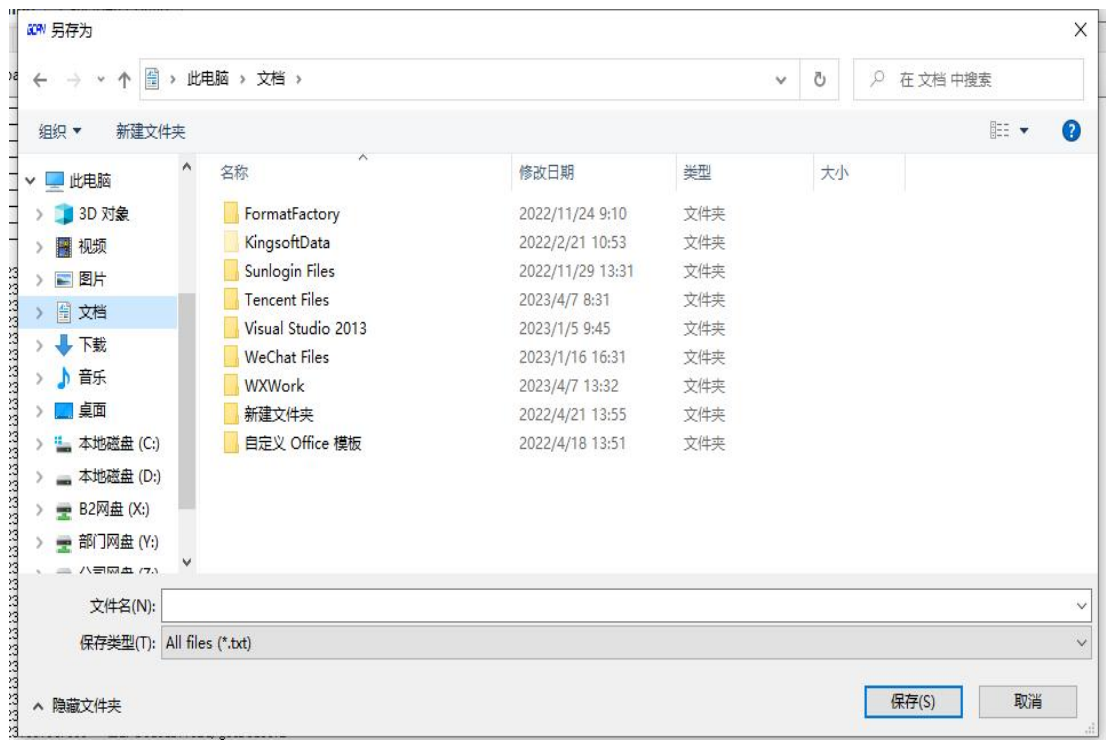

12.7 PLC 设备下载固件

将 PLC 设备进入下宏状态，然后打开软件，点击 PLC IAP Down，选择 TCP（网口）还是 RS232（串口）下载，TCP 需要确认 IP 地址，一般情况下都是 192.168.1.10。RS232 需要选 COM 端口，如何确认自己的端口号在 [2.3 串口连接](#) 中详细介绍过。

然后点击 Connect，PLC 设备的 SN 号就会显示出来，点击 Open APP File 来选择要下入的设备固件，然后点 AppDown 下载，等待读条完毕下载成功，PLC 设备的固件就下载好了。

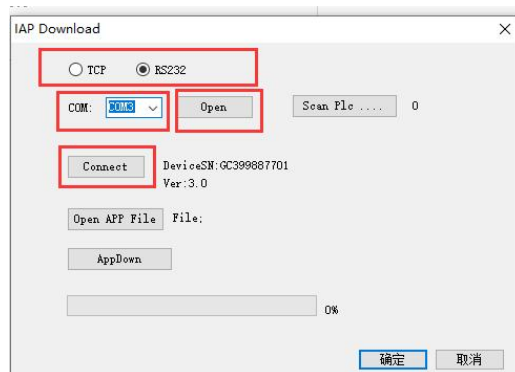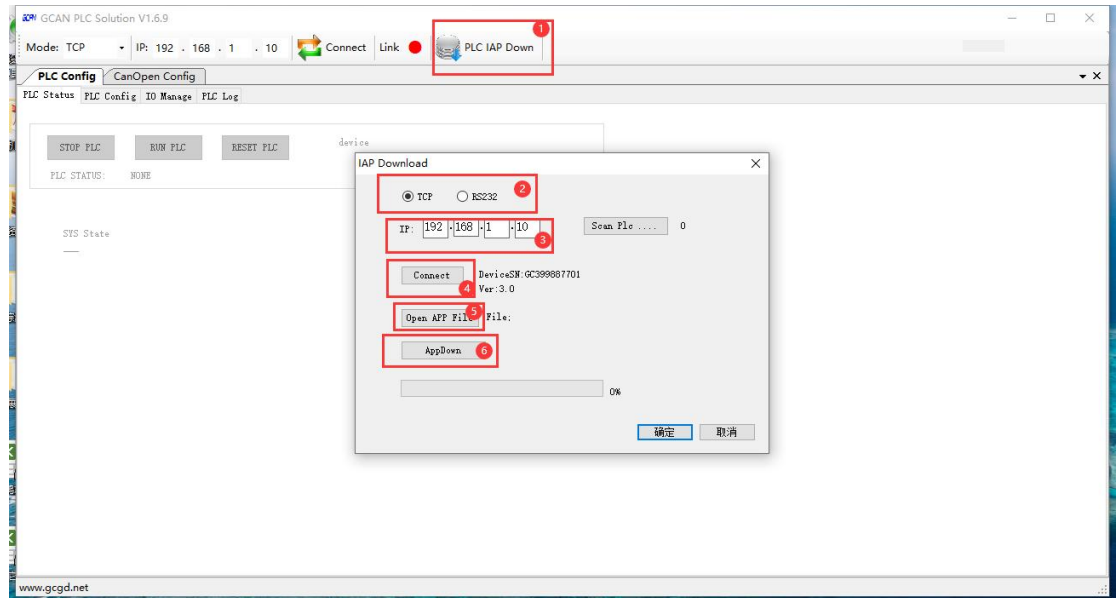

十三、PLC 设备用 xcom 读取 LOG


XCOM 软件 下载地址: <http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/9097>

驱动下载地址: <http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/494b>

安装驱动时, 请保证 PLC 与电脑使用 USB 线连接, 否则驱动安装不成功。如果安装不成功, 请下载驱动精灵进行安装。

驱动精灵下载地址: <http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/3720>


将 PLC 设备用 log 线连接好, 双击启动 XCOM 软件  , 串口选择一般点下拉选项就会看到自动扫描上来的, 然后确认一下是否是对应的端口号。波特率一般都是 115200, 下面的串口操作, 点击打开口。然后将设备断电重启, 会发现红框 4 读上来 PLC 设备的 log。

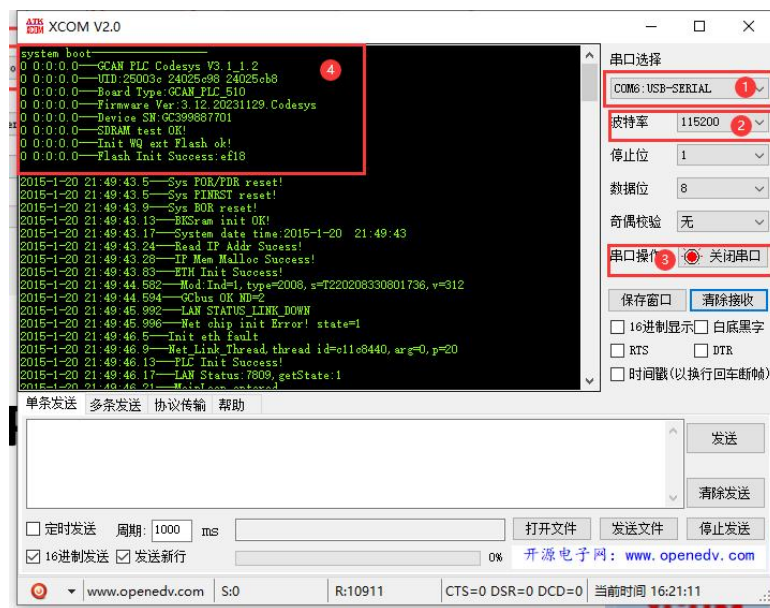

十四、其他处理


14.1 程序报错处理（第一次使用）

①首次打开程序可能会出现下图库文件不全的情况，双击库管理器打开库管理器选项卡。下载缺失的库

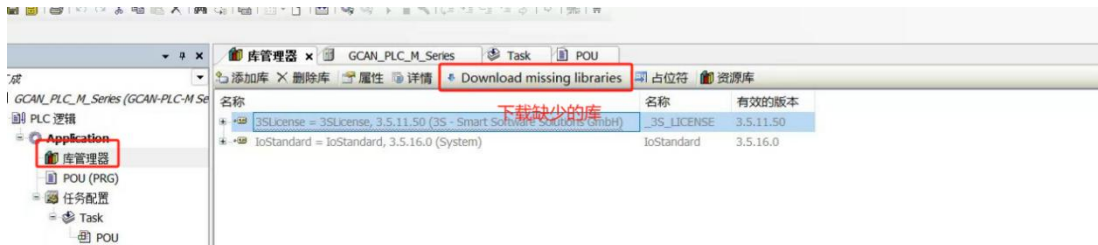

②是由于没有把 GCAN 库没有添加到库管理器。如第一次使用未安装过 GCAN 库文件，请参考 2.5 安装库文件，安装好 GCAN 库文件后，需要将 GCAN 的库文件重新添加到工程中，具体步骤如下。

解决方法:如下图

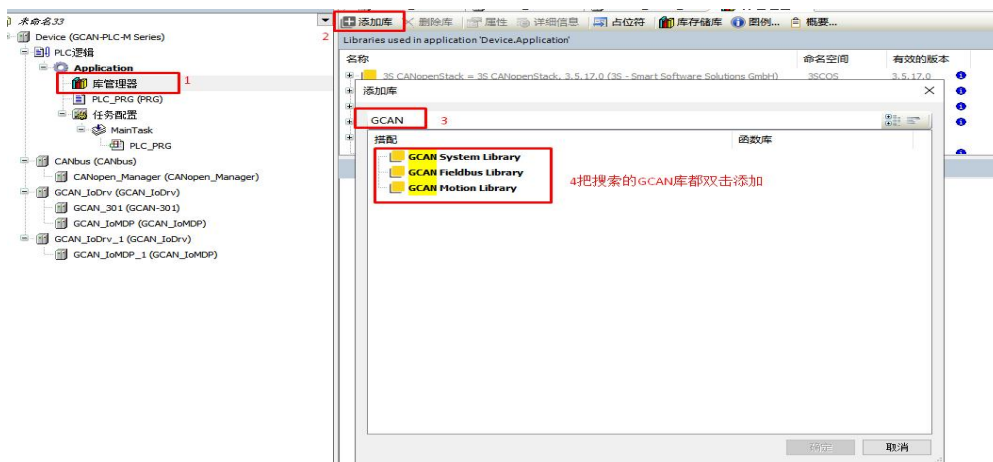


③如果①②操作还有报错，此时需要在占位符界面升级库的版本，这种情况是库文件不是最新的，有的时候软件会报错显示库文件不是最新的或者库文件与版本不符。


或是这种不能打开库，占位符库不能被解析。主要的原因还是占位符库与软件版本不同导致的。



解决方法：双击库管理器，然后点击占位符，弹出的界面中能看到函数库的版本以及后面的信息。

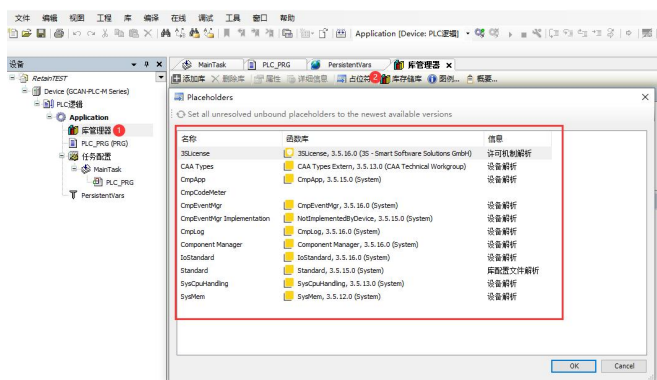


双击各项函数库，将其选择到与您软件最接近的版本，然后这些函数库会变成绿色，点击 OK 即可。

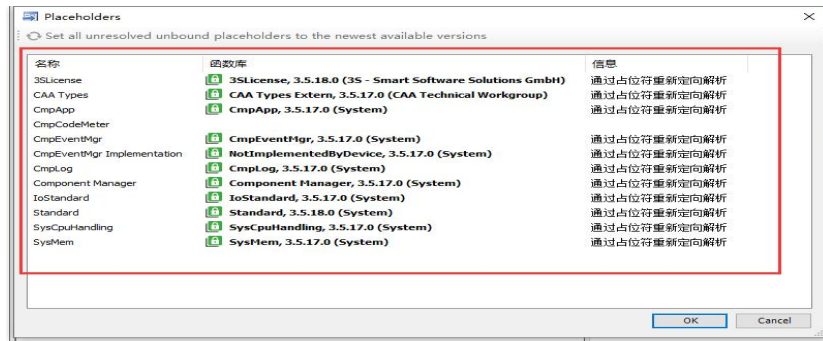


④如果按照①②和③还有报错，请进行如下图操作

请将程序中，定义区 GCAN.功能块名称的‘.’删掉重新输入‘.’。举例如下图：不同的例程都有 GCAN.功能块名称，只是功能块名称不一样，GCAN.功能块名称的‘.’删掉重新输入一个‘.’

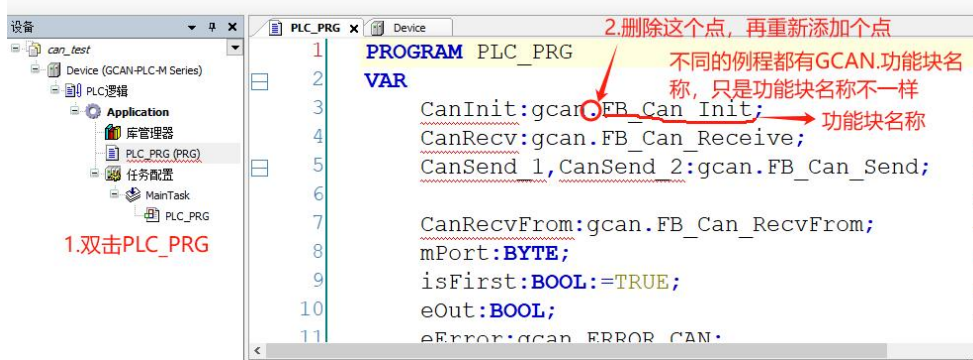


14.2 切换软件语言

在上方菜单栏选择工具，在下拉选项中找到选项...，点击进去，下拉到最下面，找到语言设置，在指定语言的下拉选项中可以修改语言。

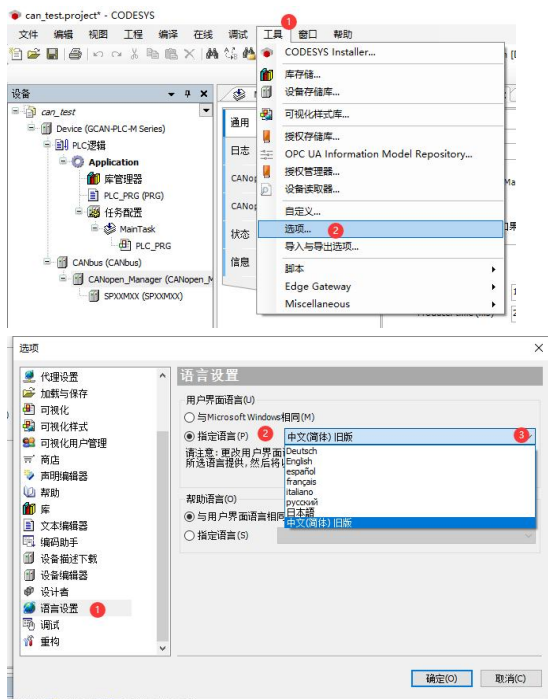


14.3 梯形图备注

我这里写了一个简单的梯形图程序，用来举例如何备注。这是一个完全没有备注的程序。

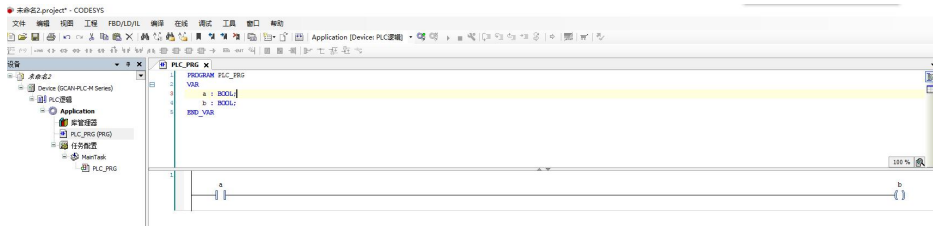

首先，我们要先把显示备注的功能打开，在上方菜单栏点击工具，选择选项...

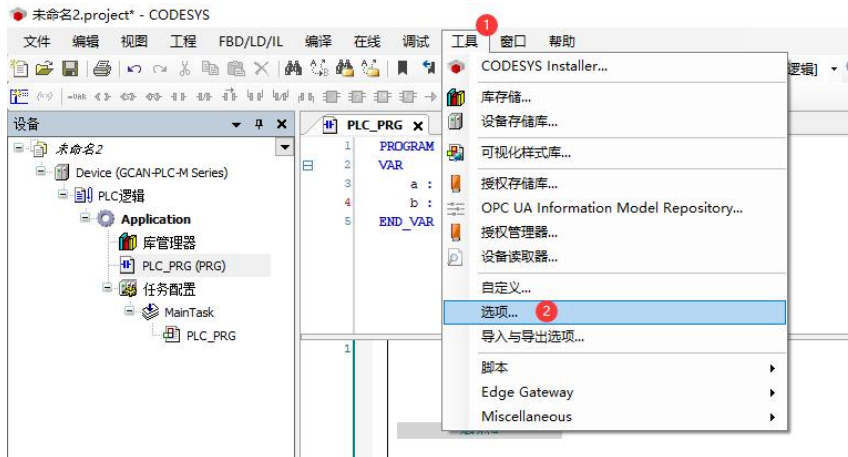


弹出的界面点击 FBD,LD 和 IL 编辑器，然后勾选红框内的选项，然后点击确定。




红框 1 内是给梯形图的触点和线圈标注，只需要在变量后输入/+备注就可以。

红框 2 内是给梯形图的程序备注，双击输入备注内容即可。

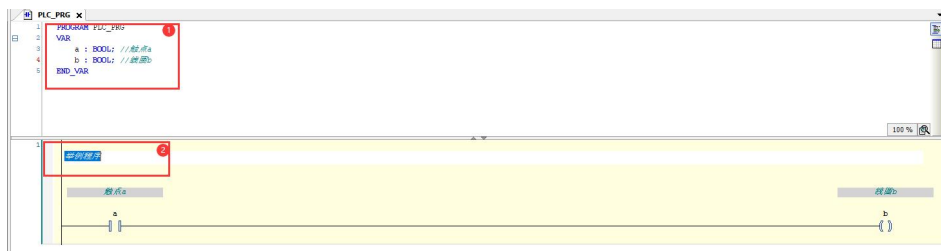

14.4 切换数据显示进制


在上部分菜单栏点击调试，下拉选项中点击显示模式，然后有二进制，十进制，十六进制的选项，可以切换数据类型。

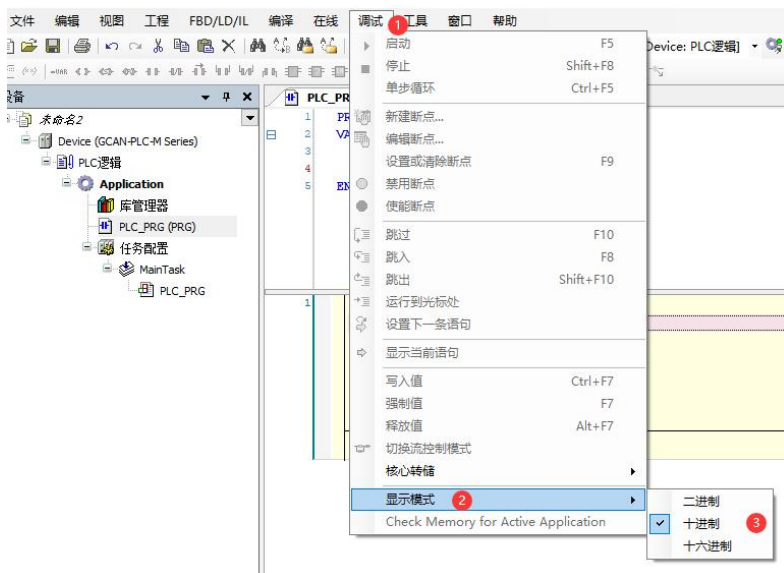


14.5 强制与写入

如果程序在运行的过程中，我想将一个值赋予给某一个变量，此时就用到了写入功能。

想写入一个值，需要在这个变量的准备值中填入你想写入的那个值，然后右键填好的准备值，选择写入所有值。

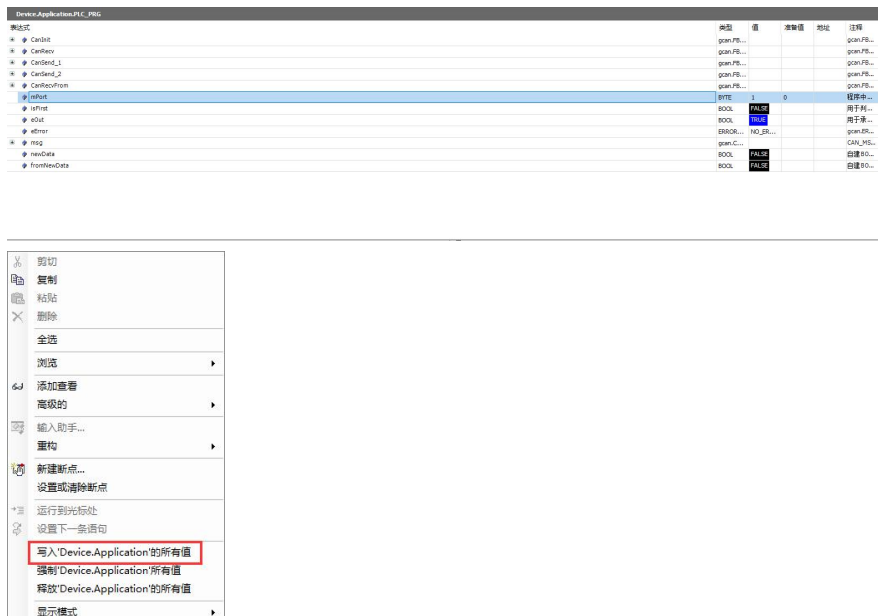


而有一些变量是其他渠道给到它信号的，不那么容易改变，所以就用到了强制这个功能，让这个变量强制被赋予某个值。方法相同，还是先将要强制的值填入准备值中，然后右键准备值，选择强制所有值。下面的释放所有值则是消除掉强制的值。

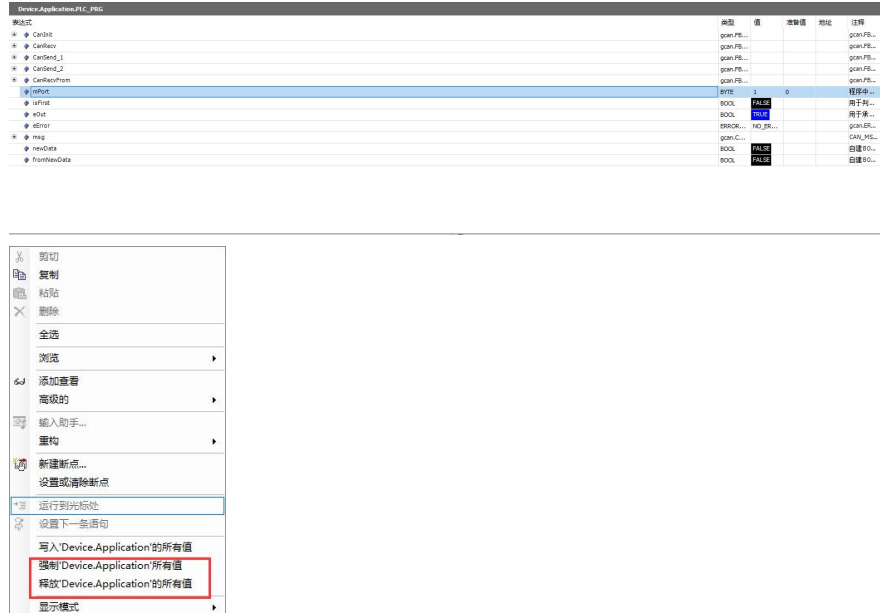

14.6 版本转换


所谓的版本转换，实际上是利用 CodeSys 软件降版本的功能，可以将高版本的程序降到其他低版本的功能。

方法如图，工程另存为...，然后再弹出的界面打开保存类型，选择您想保存的文件版本。

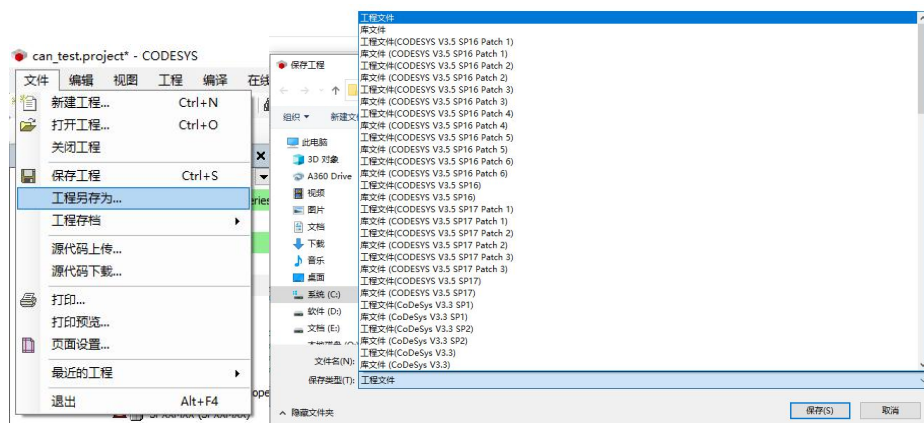


2) 配置要记录的变量^[1]


打开跟踪配置后，选择“添加变量”可以进行跟踪变量的添加，如下图

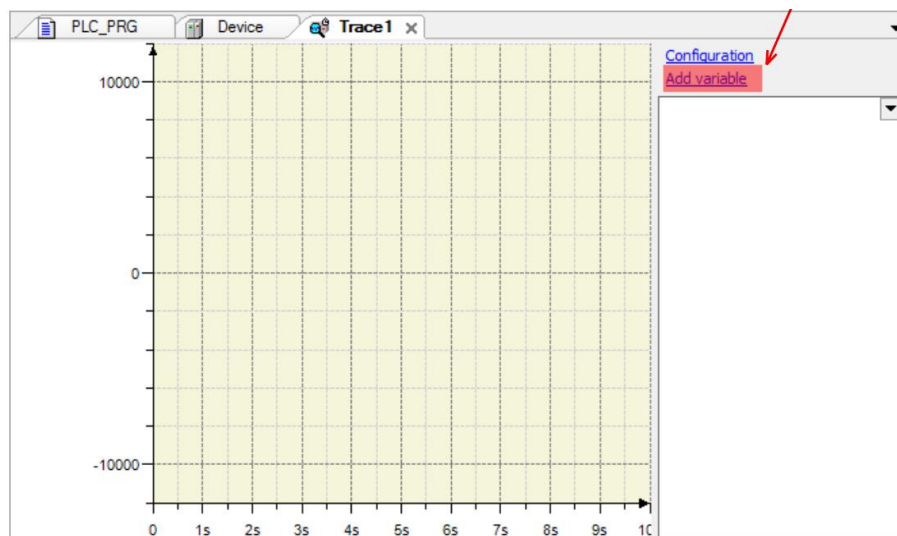

3) 点击“变量”栏右边的浏览图标，可以弹出输入助手，在随即打开的窗口中选择要跟踪的变量。如下图：

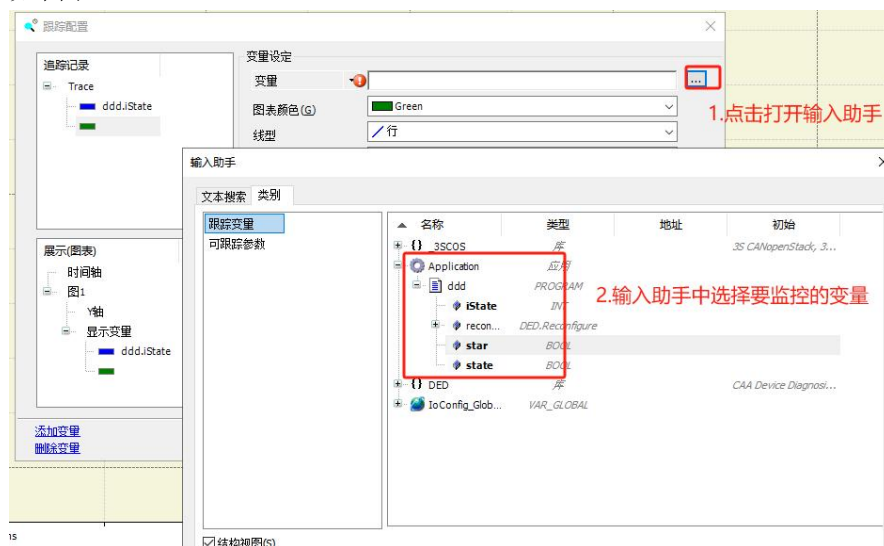


4) 点击“展示图表”，能编辑曲线的时间轴和Y轴的长度和网格，这样就能够编辑图形的分辨率和采样长度，如下图：

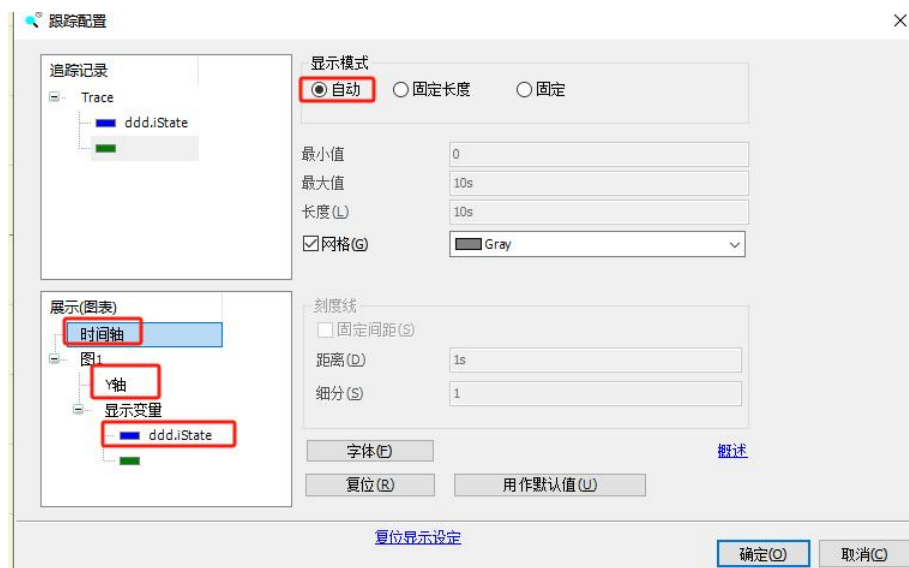

2. 数据的保存

当数据采集完后，选择“保存跟踪”选项对数据进行本地保存，方便今后对数据进行分析，如

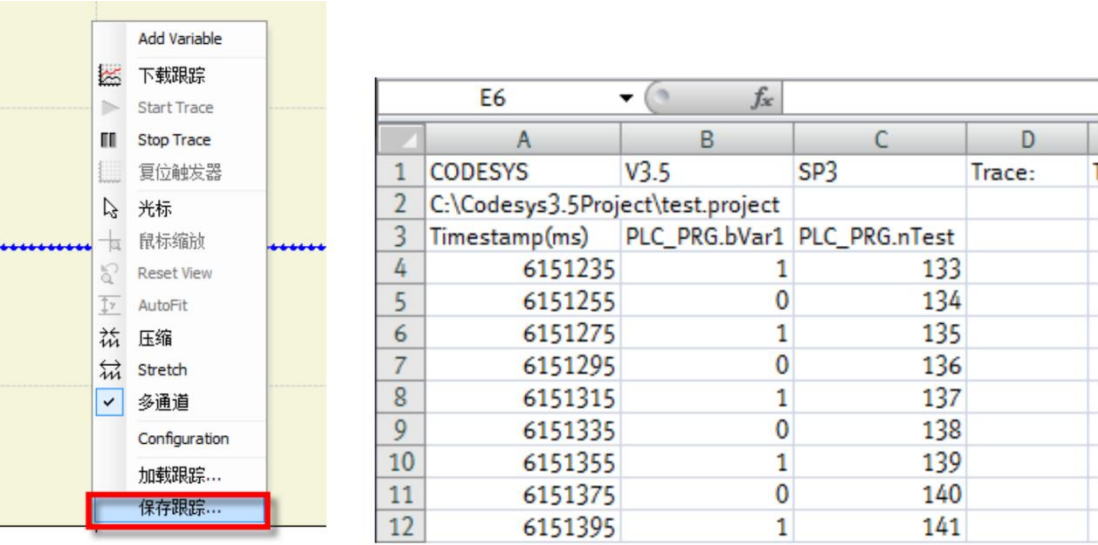

保存的格式可以为“.trace”或“.txt”后缀。上图是将文件保存为“.txt”文档，使用 Microsoft Excel 打开，在 Excel 中做一些数据的排列分割，保存的数据配有时间戳、变量名及具体数据^[1]。

表 2-7 常用跟踪功能选项

图标	说明
	下载跟踪，该命令用于下载跟踪实时曲线。当每次需要开始跟踪曲线时，这也是需要做的第一步。
	启动/停止跟踪，该命令用来启动或停止跟踪。
	复位触发器，该命令在一个触发事件发生后或跟踪停止时复位跟踪显示。复位后，跟踪显示将显示到最新值。
	光标，该命令用于确定数值的 X 轴坐标值。采样跟踪中可以添加 2 个光标。可以用来确定每个光标单独 X 轴的绝对位置以及 2 个光标之间的 X 轴相对位置。
	鼠标缩放，该命令用于激活鼠标缩放模式。当该模式被激活后，此时可在跟踪窗口中画一个矩形，重新定义跟踪曲线的显示区域，该区域会扩大直到填满整个跟踪窗口。 滚动鼠标轮来缩放坐标系的 X-Y 轴。使用数字键盘键+和键-可实现相同的功能。 按住<Shift>键的同时滚动鼠标轮，只缩放 X 轴。按住<Shift>键的同时，使用数字键盘键+和键-可实现相同的功能。 按住<Ctrl>键的同时滚动鼠标轮，只缩放 Y 轴。按住<Ctrl>键的同时，使用数字键盘键+和键-可实现相同的功能。
	该命令在设置被改变后，例如被缩放了，用于恢复记录的默认外观设置。在配置对话框中可对记录的默认设置进行定义。
	压缩，使用该命令，抽样跟踪中显示的值是压缩的，例如，使用该命令后，能在一个更大的时间段内观察跟踪变量的进展，可实现命令的多重执行。
	拉伸，使用该命令可以拉伸显示的抽样跟踪的值。一个接一个的反复拉伸，在窗口中显示的跟踪部分的尺寸将逐渐缩小。


[1]

14.10 看门狗的使用

双击 MainTask，进入界面。



设置时间和灵敏度。

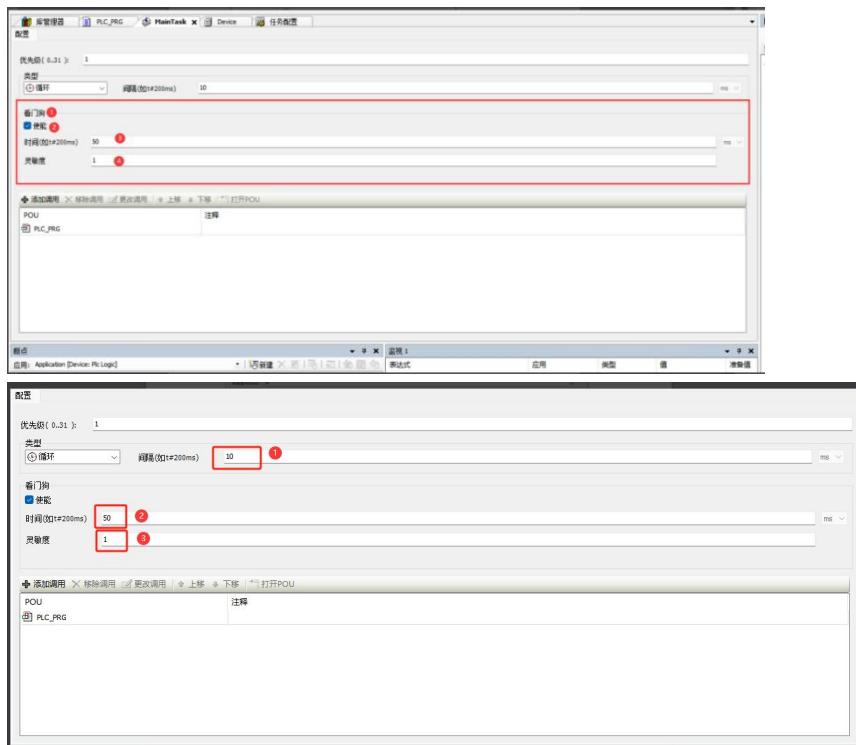


1 为程序运行周期，2 为看门狗时间，3 为灵敏度。


当程序运行周期超过看门狗周期时，显示程序停止，程序下载异常。

14.11 程序加密

将程序连接上设备，然后在上方菜单栏选择在线，下拉框选择安全，添加设备用户...

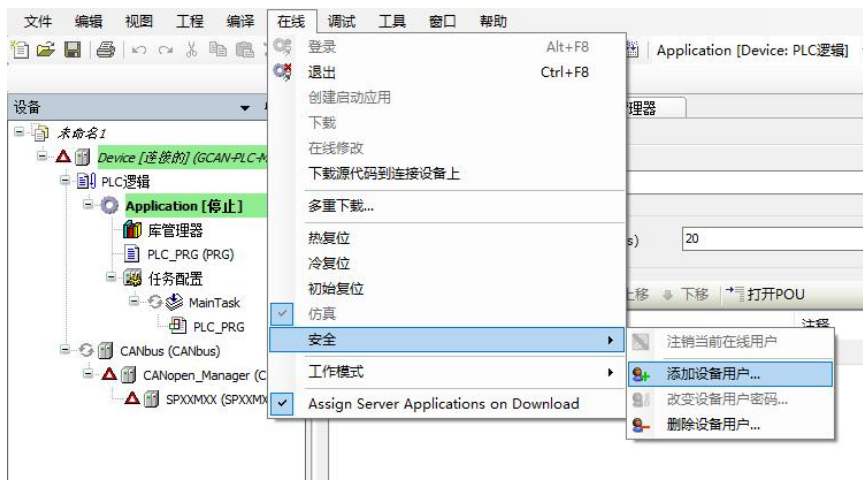


然后设置账户密码，点击确定。

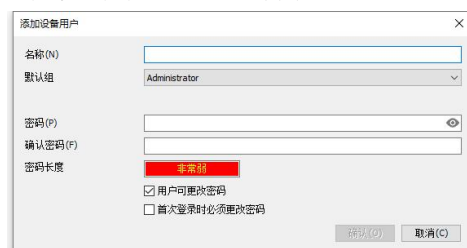


14.12 窗口缺失如何打开

在上方菜单栏找到视图，打开视图的下拉选项，这些缺失的窗口可以在视图中找到。

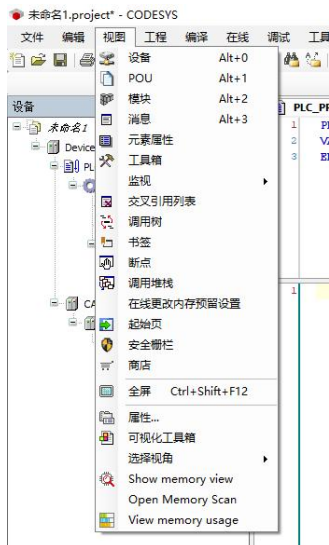


14.13 交叉引用列表功能

在上方菜单栏选择视图，然后点击交叉引用列表。

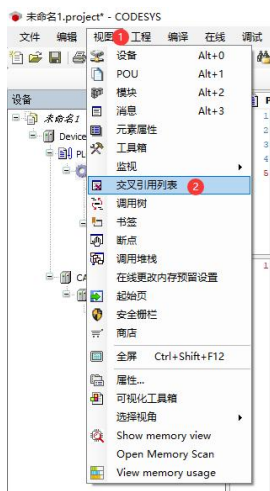


在软件界面的下半部分会出现交叉引用列表，可以在输入框中寻找，也可以点击图标搜索。

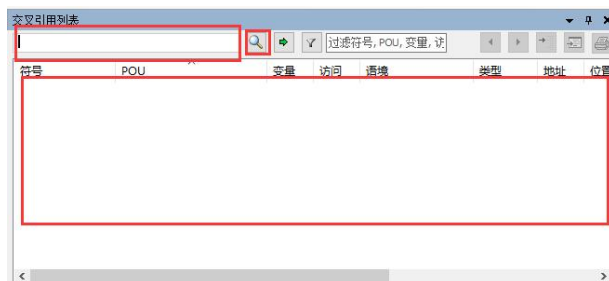

14.14 断点调试功能


断点是程序内处理停止的功能，当程序停止后，程序研发人员可以借此观察程序到断点位置时其变量及 IO 等相关变量的内容，有助于深入了解程序运行的机制，发现及排除程序故障。

在上方的菜单栏选择调试，下拉栏中选择新建断点...，然后选择想要设置断点的程序。
或者找到想要设置断点的程序，右键选项栏中选择新建断点...，然后就可以设置断点。

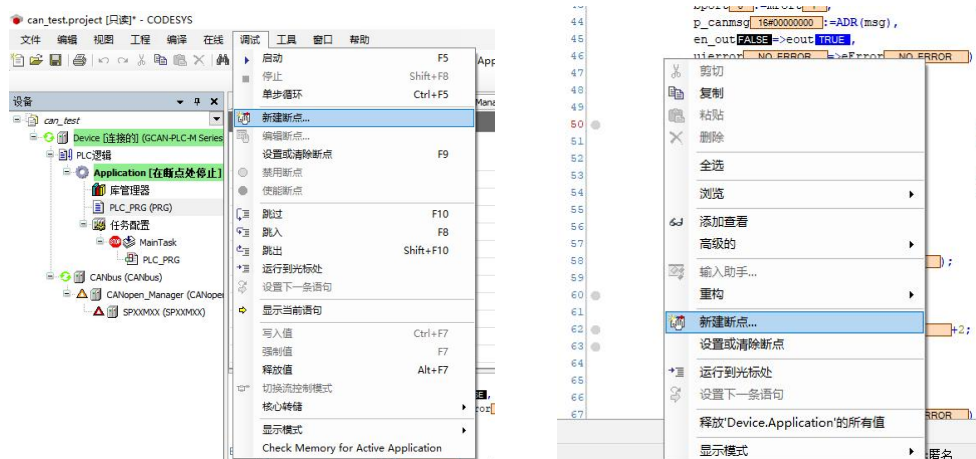


14.15 查找替换功能

在上方紧挨着菜单栏的地方有组望远镜的图标，这是 CodeSys 的查找功能，

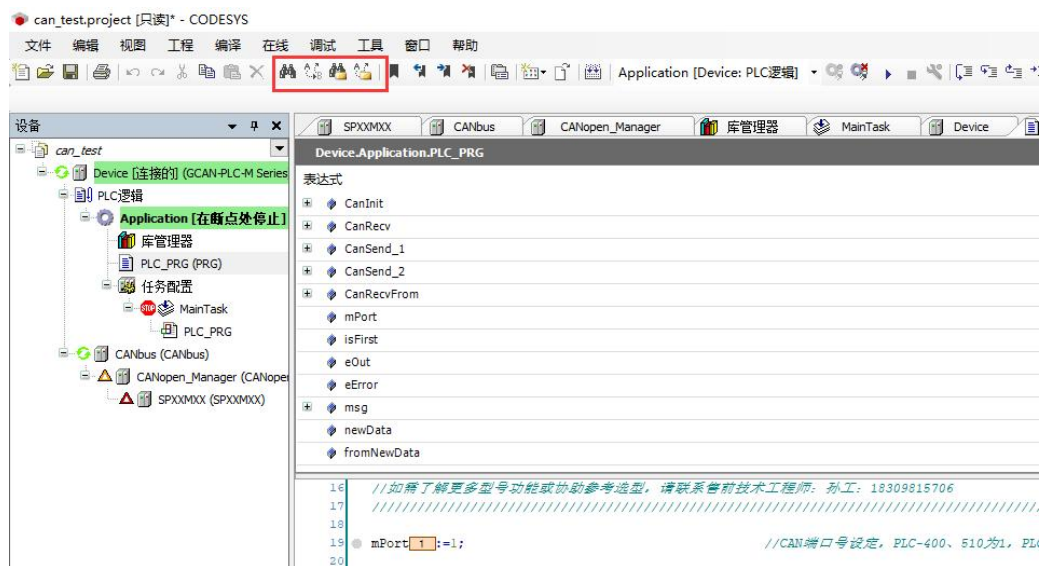

打开以后界面如下图所示，可以手动输入内容，可以查找下一个，查找全部，或者替换。而且能设置搜索范围。

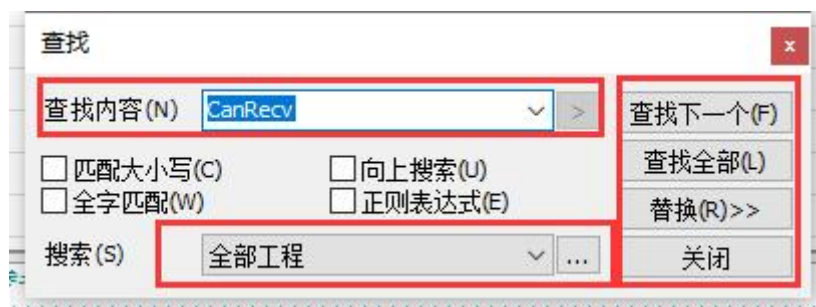

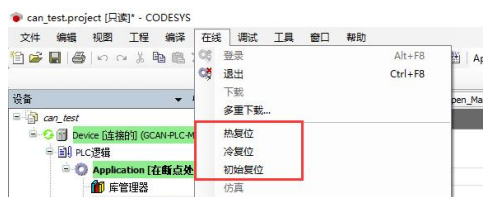
14.16 热复位 冷复位 初始值复位区别^[1]

表 2-8 持续变量在线命令行为一览表

x = 保留区 = 初始值


在线命令	VAR	VAR RETAIN	VAR PERSISTENT RETAIN
热复位		x	x
冷复位			x
原始复位			
下载			x
在线改变	x	x	x
重新下载		x	x

注意：


- 针对不同的硬件控制器，保持变量所占用的内存容量也各不相同，需要考虑实际变量占用的内存。
- 如一个局部变量定义为保留变量，变量将也将保存在保留区。
- 如果在函数中的局部变量定义为保留变量，这不起任何作用，变量将不保存在保留区内。
- 如果在功能模块中的一个局部变量定义为保留变量，功能模块的整个实例将会保存在保留区（POU 的所有数据），因而只有定义的保留变量才处理为保留变量。

14.17 封装库文件


打开 CodeSys 软件，点击新建工程...

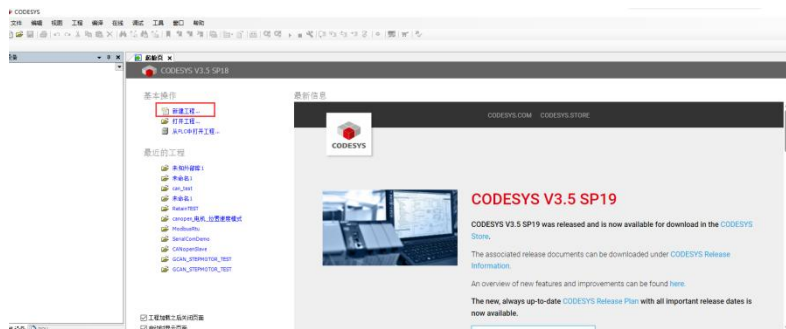


选择库，选择外部 CODESYS 库，名称和位置自己决定，点击确定。

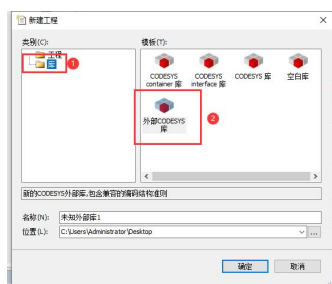

右键外部库，点击添加对象，然后就可以选择文件的内容。

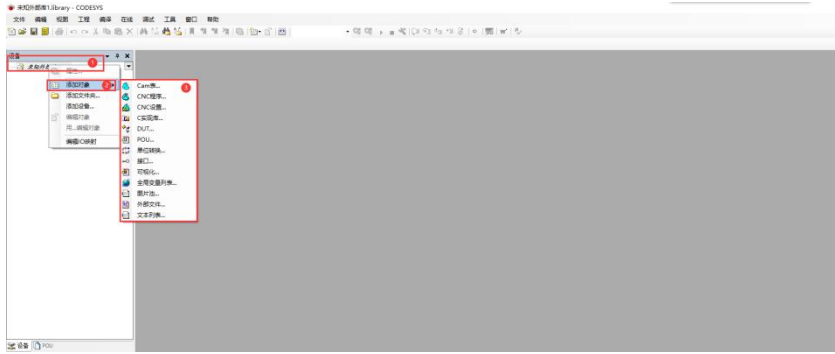


我这里选择添加程序文件，选择 POU，点击添加，就可以编辑添加的内容了。

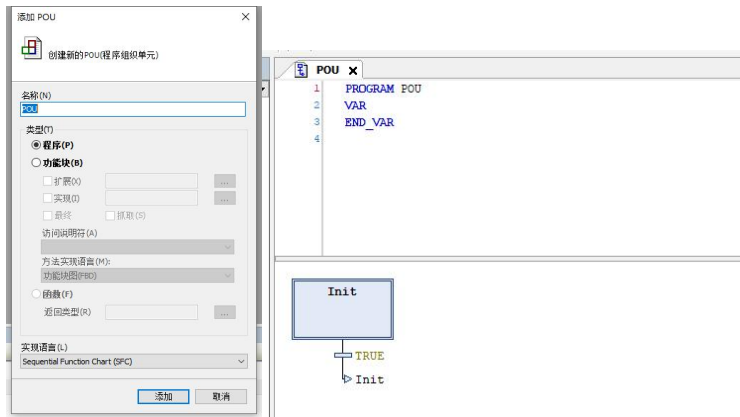


14.18 自建功能块和函数

自建功能块

打开 CodeSys 程序，右键 Application，选择添加对象，选择 POU...

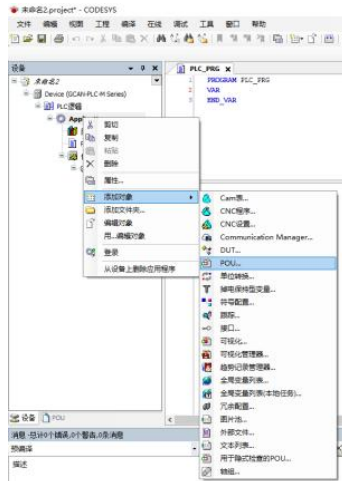

弹出的界面选择功能块，如果是函数就选择函数，函数需要选择类型，我以 `bool` 型为例。然后在下方的实现语言中选择你想要的语言，此处我以结构化文本（ST）语言为例，然后点击添加。然后在其中编辑要实现的功能就可以了。

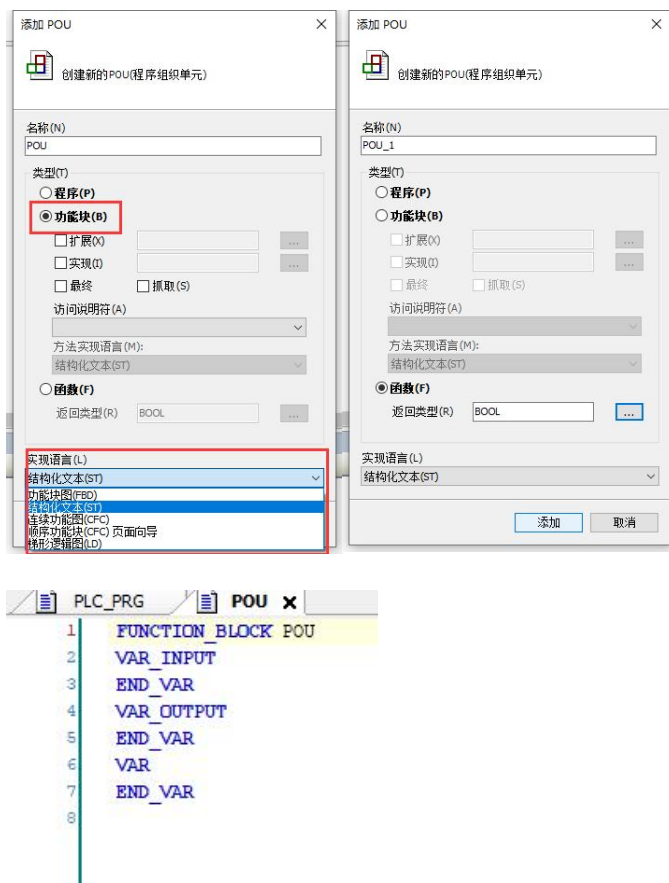


14.19 添加本体自带 IO 时，设备页没有所用的型号

- 1) 更新至最新版本的 XML 文件，文件获取路径：<http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f/7224>
- 2) 可选择相近型号进行添加

PLC 型号	相近型号
GCAN-PLC-301	GCAN-PLC-301
GCAN-PLC-302	
GCAN-PLC-320	GCAN-PLC-320
GCAN-PLC-321	
GCAN-PLC-322	
GCAN-PLC-400	无本体 IO
GCAN-PLC-510	
GCAN-PLC-511	
GCAN-PLC-310	GCAN-PLC-310
GCAN-PLC-324-E/R	GCAN-PLC-324-E/R
GCAN-PLC-326-E/R	GCAN-PLC-324-E/R


14.20 梯形图语言（LD）注释程序

选择要注释的网络=>右键=>选择切换网络注释状态

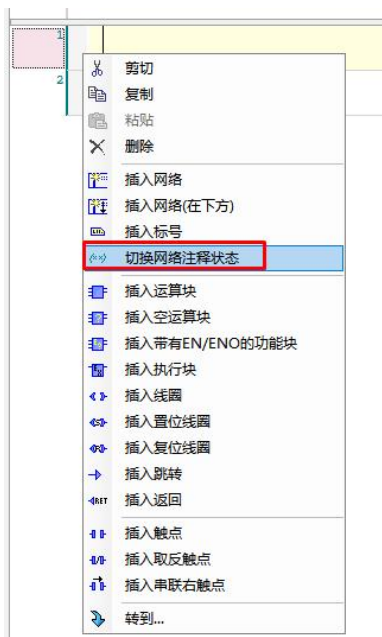



14.21 梯形图语言（LD）断点调试方法


程序进入在线状态=>选择要进行断点调试的部分=>鼠标右键=>设置或清除断点(下图是中英文两种编程环境的示意图)

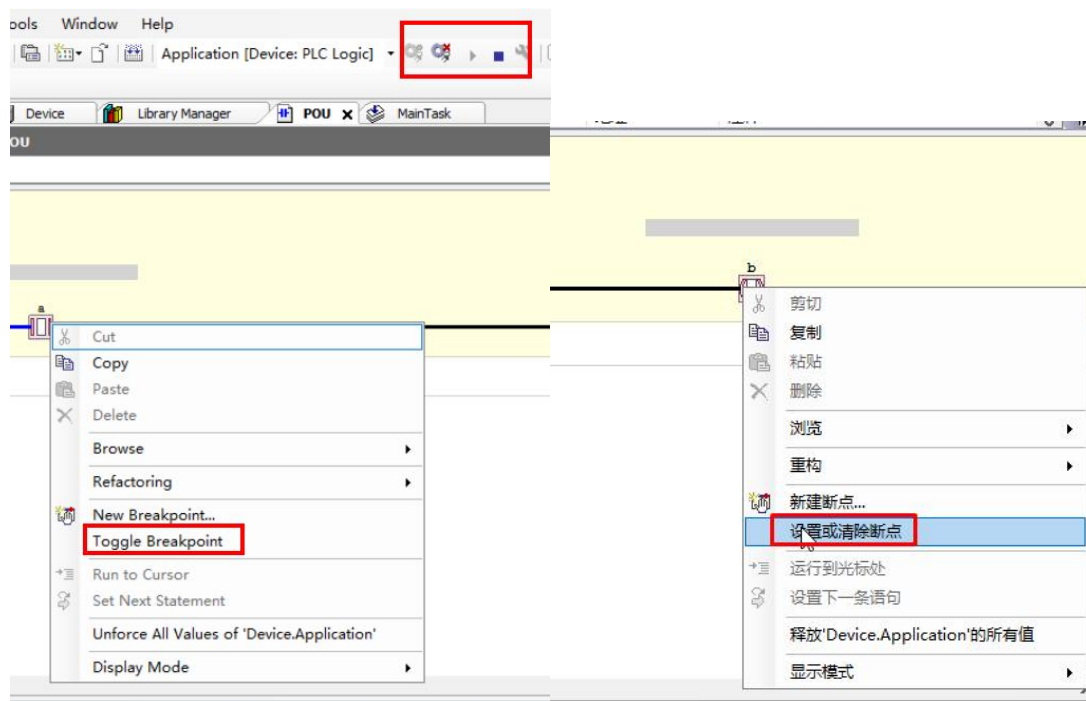



14.22 立程序的时候设备类型选错了，程序中更新设备

1)打开程序→Device (**) 右键→更新设备→选择对应的设备类型=>等待完成更新成新的设备

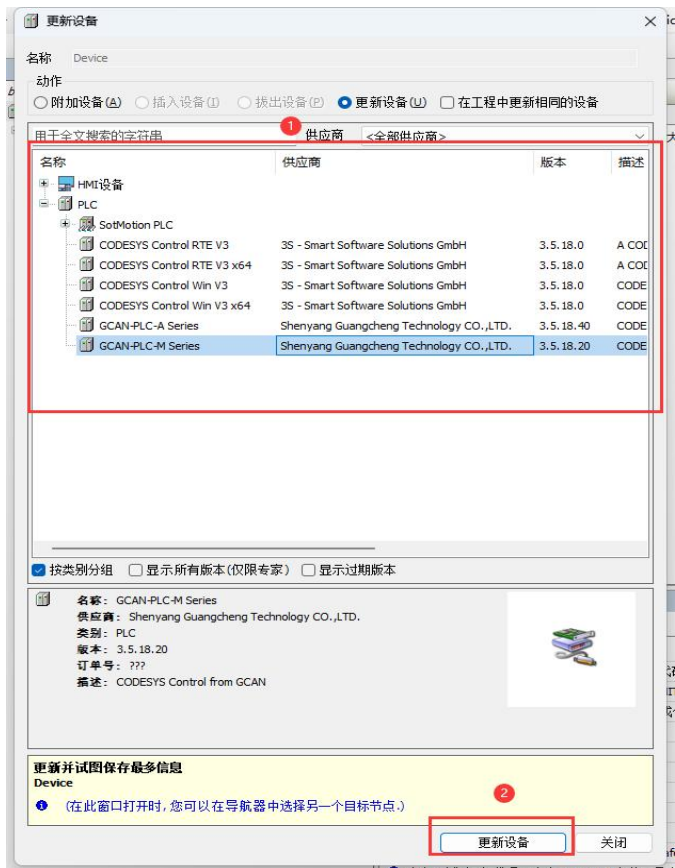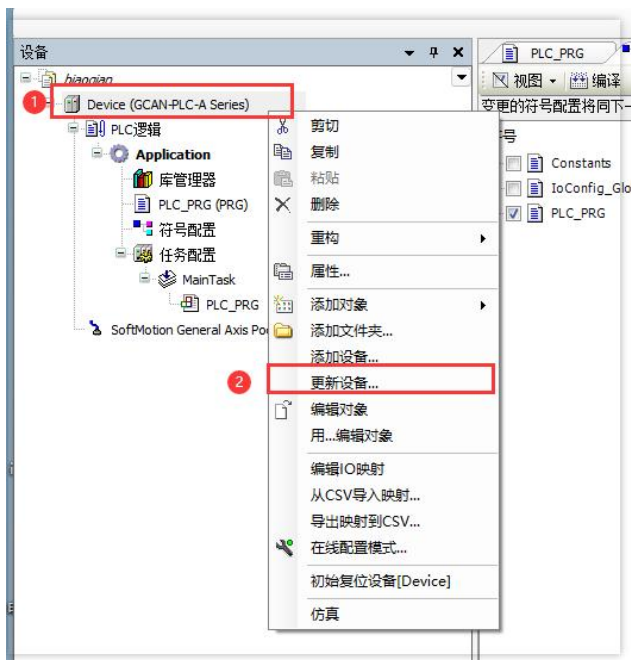


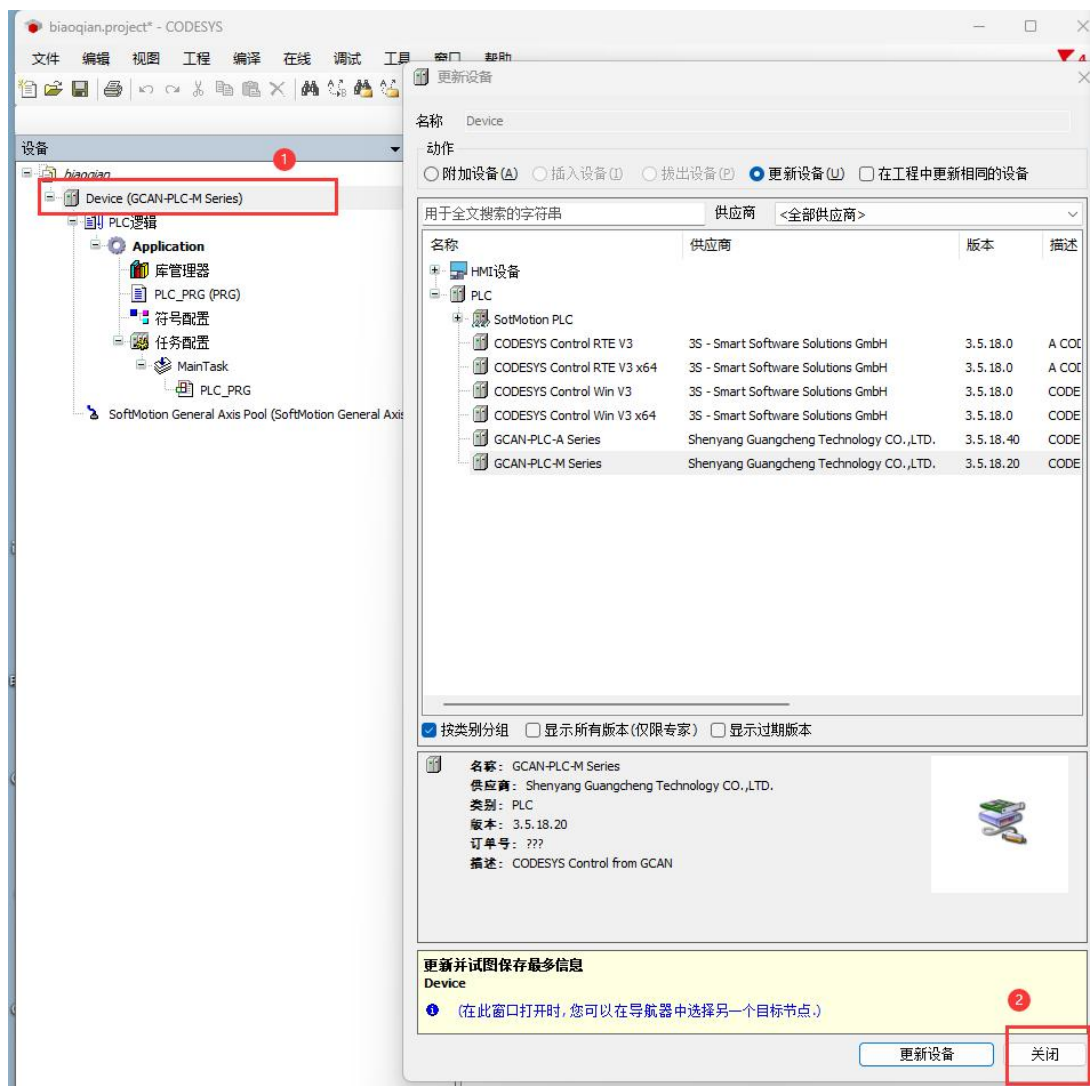


14.23 PLC-425 掉电保持功能的使用

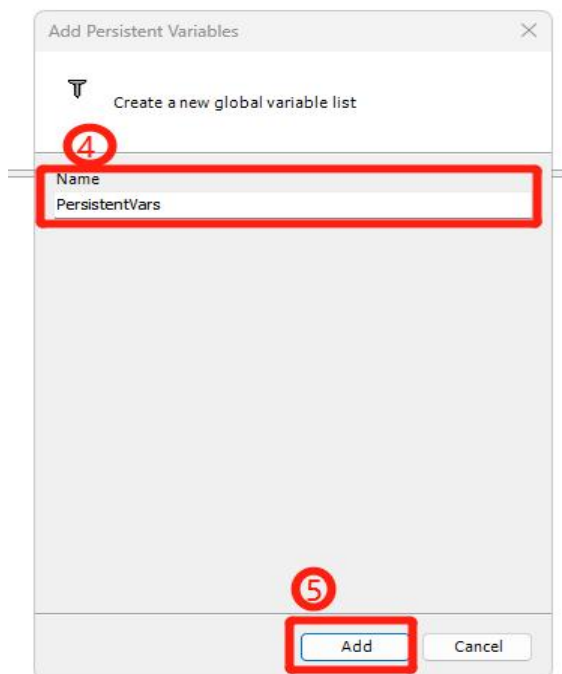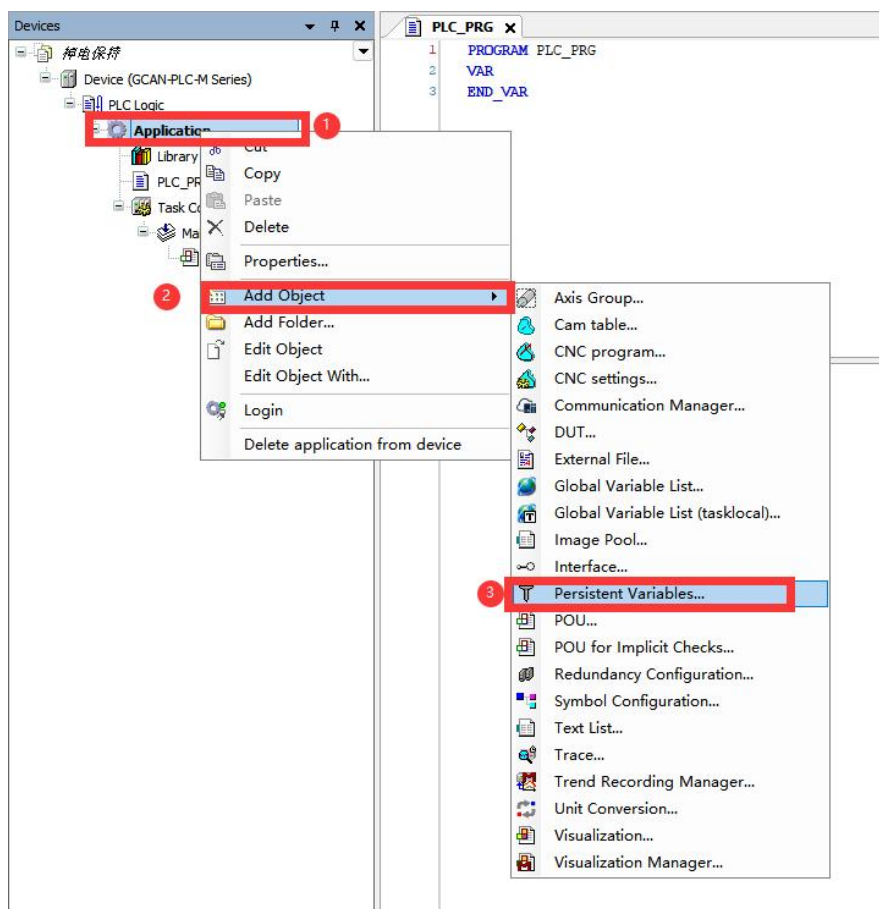

在掉电保持区域新建掉电保持变量

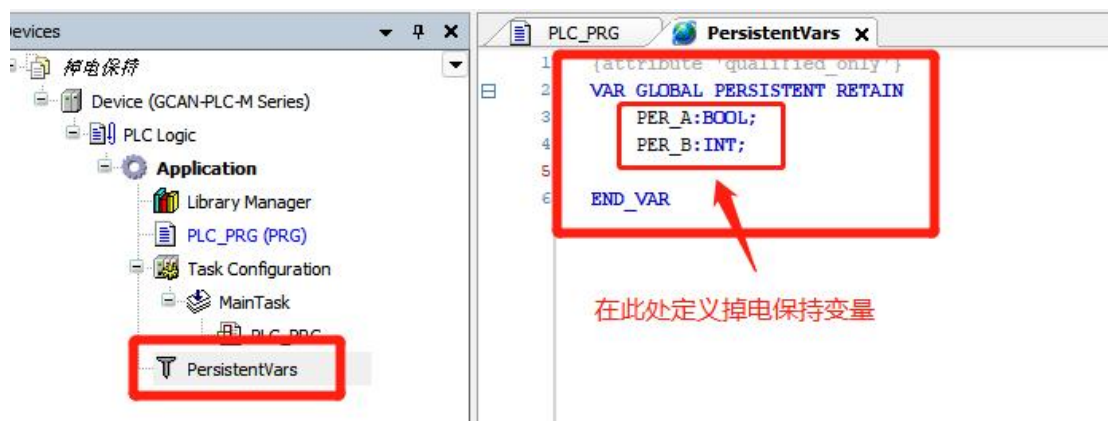


点击 PLC_PRG 在编程区域输入掉电保持区域的名称，选择里面的变量进行应用

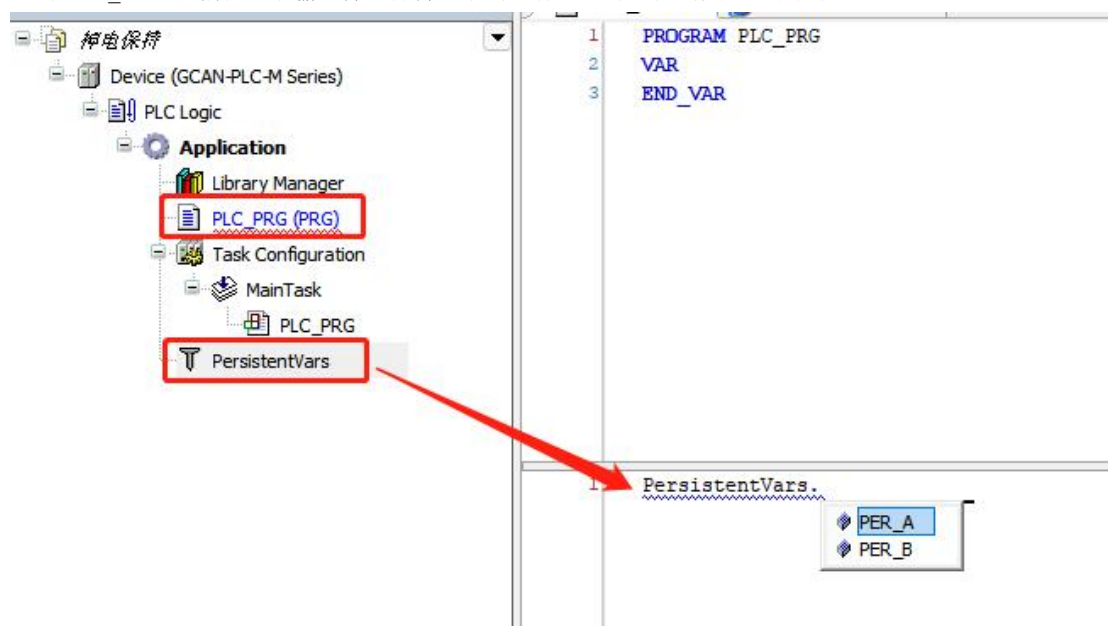

14.24 PLC-535 掉电保持功能的使用


直接在 VAR RETAIN 与 END_VAR 之间填入想要掉电保持的变量即可


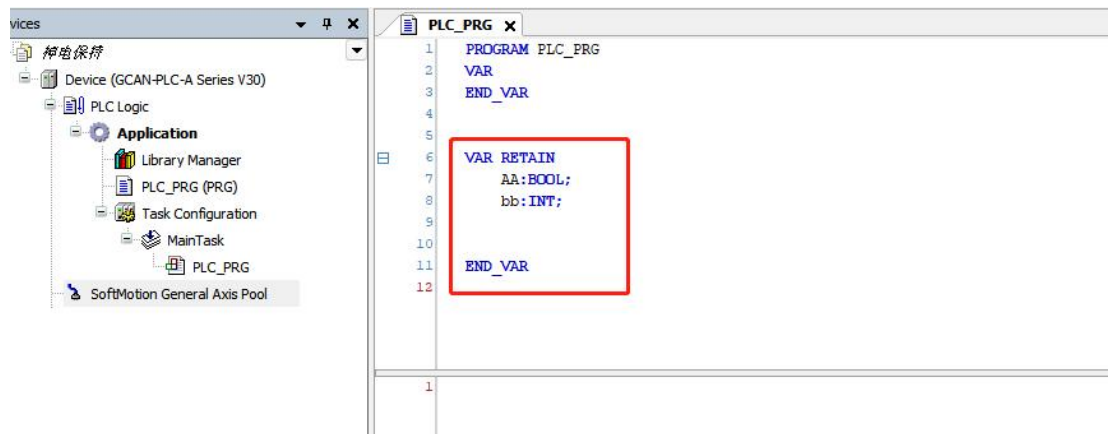



14.25 PLC-535 默认用户名和密码，取消用户名和密码功能和修改用户名和密码

- 1) 默认用户名和密码都是：gcan
- 2) 取消功能用户名和密码

点击设备—选择改变通讯策略—之后再弹窗新策略中选择可选用户管理，点击确定-右键 device-选择初始复位设备

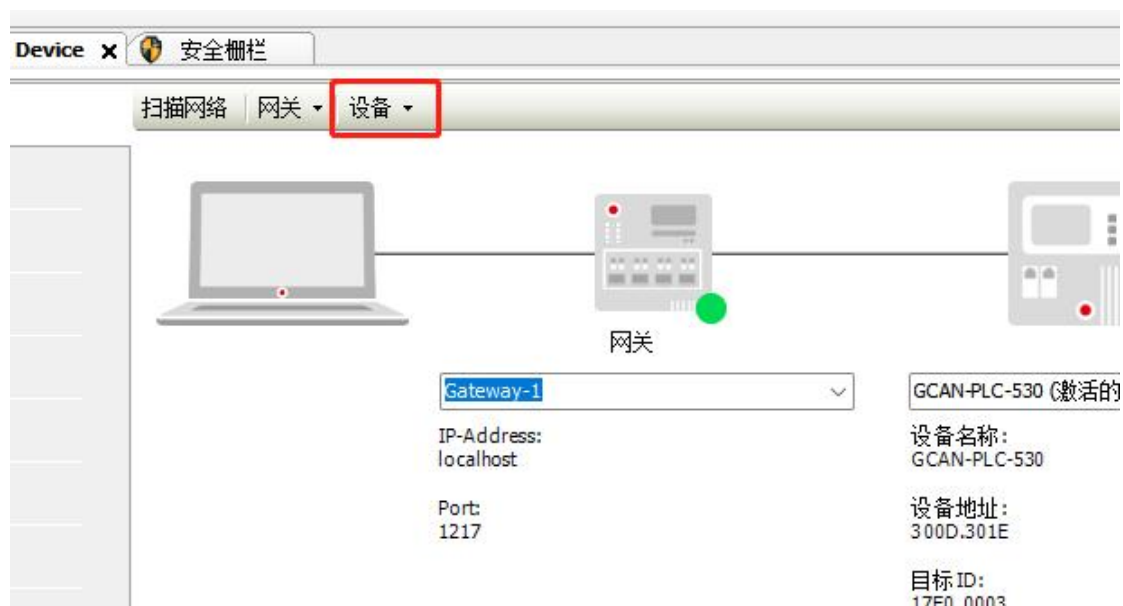


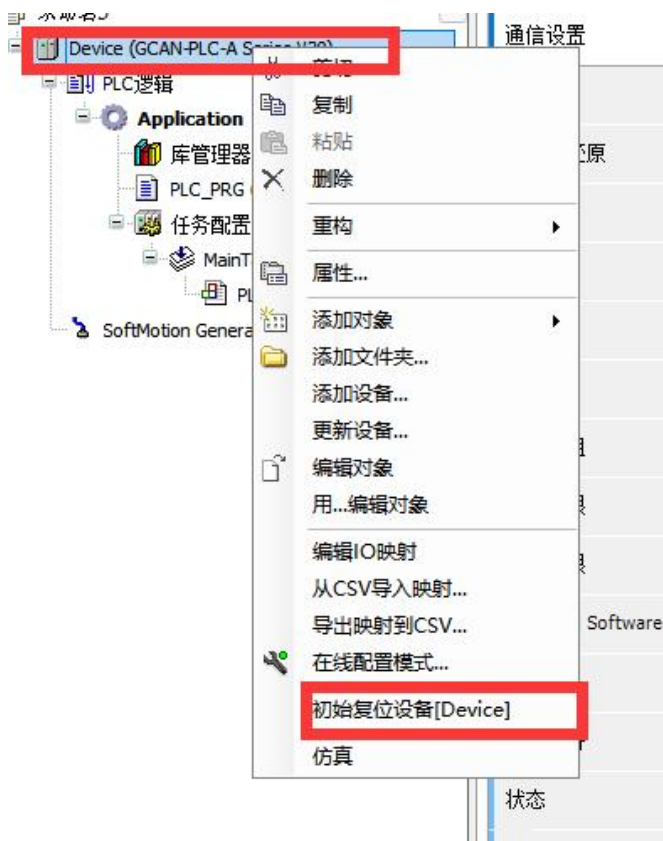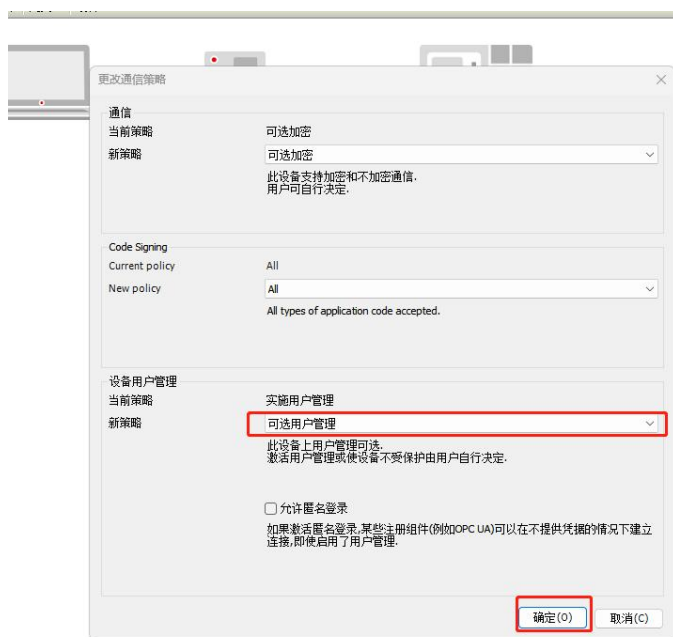


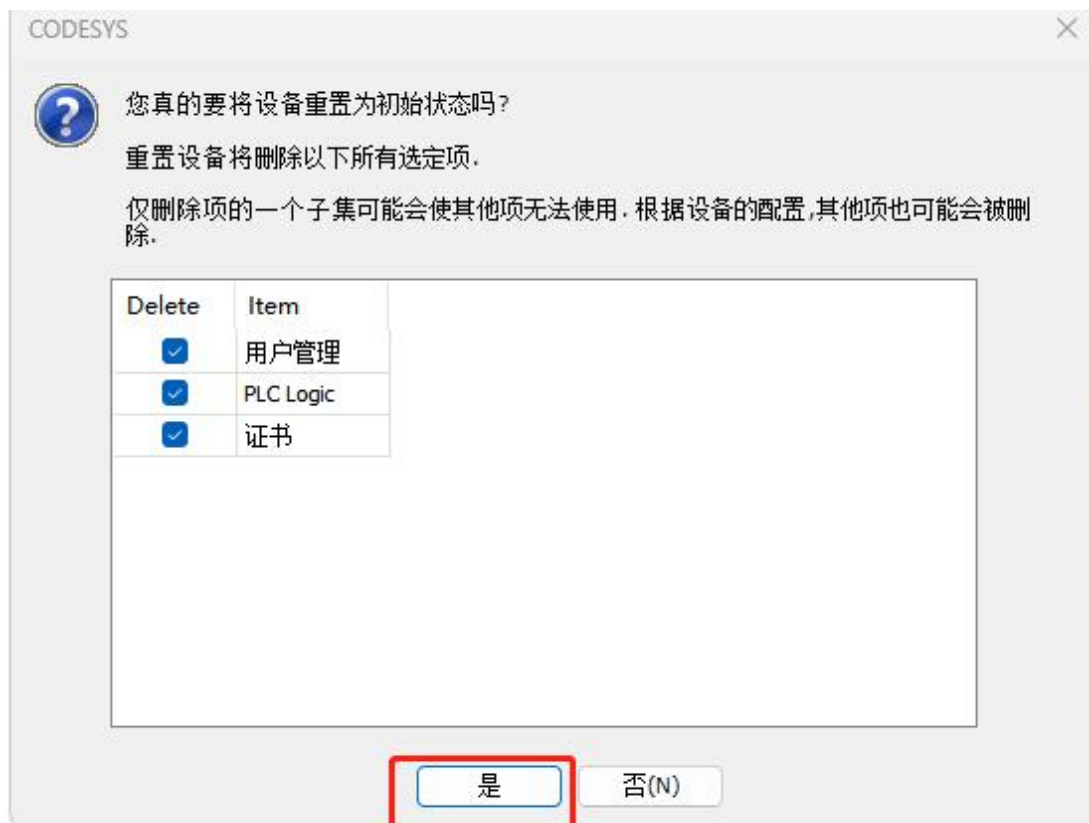

之后就可以登录和下载了

3) 修改用户名和密码步骤：首先要把用户名和密码给取消了（按照前面的步骤）之后进行如下操作
点击设备-选择改变通信策略—之后再弹窗新策略中选择实施用户管理，点击确定

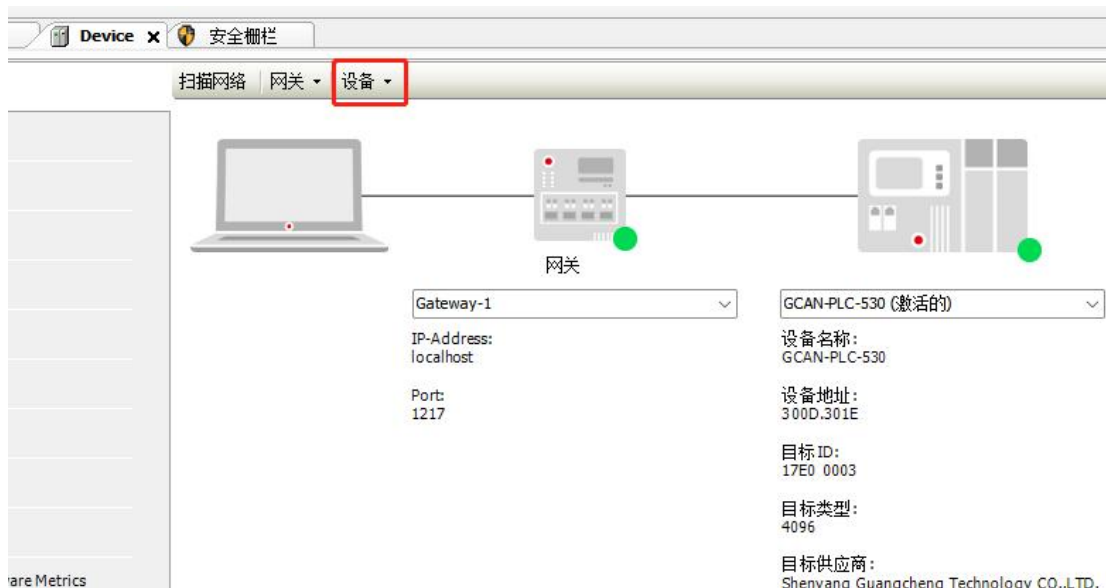

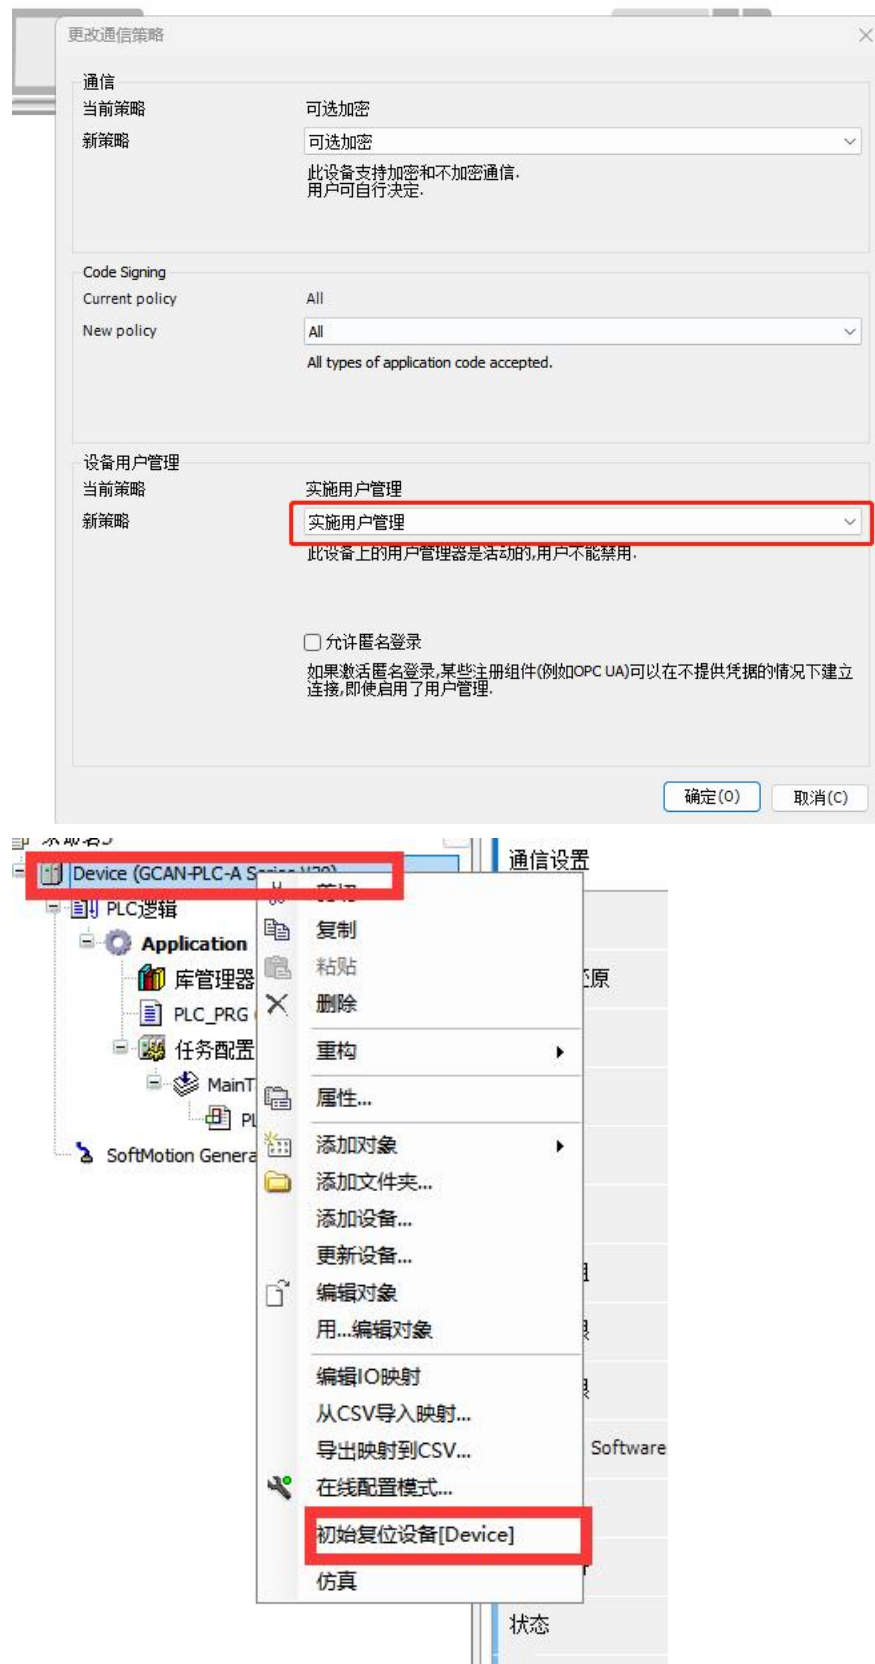

之后点击扫描网络,选择 PLC



在弹窗界面输入新的用户名和密码

十五、资料下载地址整理

资料名称	下载地址
Codesys 安装包	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f/3ce0
Codesys 资料包	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f
设备描述文件(xml)	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/e79f/7224
Soul tion 软件	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/98f6
XCOM 软件	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/9097
相关驱动	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/494b
驱动精灵下载地址:	http://www.gcan.com.cn/580e/f525/0ae1/3720

参考文献

- [1] 马立新,陆国君.开放式控制系统编程技术[G].北京:人民邮电出版社,2018.

免责声明

感谢您购买广成科技的 GCAN 系列软硬件产品。GCAN 是沈阳广成科技有限公司的注册商标。本产品及手册为广成科技版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，广成科技将不承担法律责任。

关于免责声明的最终解释权归广成科技所有。

销售与服务

沈阳广成科技有限公司

地址：辽宁省沈阳市浑南区长青南街 135-21 号 5 楼

邮编：110000

网址：www.gcgd.net

淘宝官方店：<https://shop72369840.taobao.com/>

天猫官方店：<https://gcan.tmall.com/>

京东官方店：<https://mall.jd.com/index-684755.html>

售前服务电话与微信号：13889110770

售前服务电话与微信号：18309815706

售后服务电话与微信号：15566084645

售后服务电话与微信号：18609810321

售后服务电话与微信号：17602468871

